

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Guide d'accessibilité

AC Hotel by Marriott Paris Le Bourget Airport

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « AC Hotel by Marriott Paris Le Bourget Airport ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

Extérieurs

— Parking

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui (1)
- Parking privé : Oui (6)
- Parking public souterrain : Non

Nombre de places à proximité : 6


Distance : 15 m

Signalisation des places : Oui

Dépose minute : Oui

— Problèmes d'accès

Problèmes d'accès possibles : Pas de problèmes spécifiques

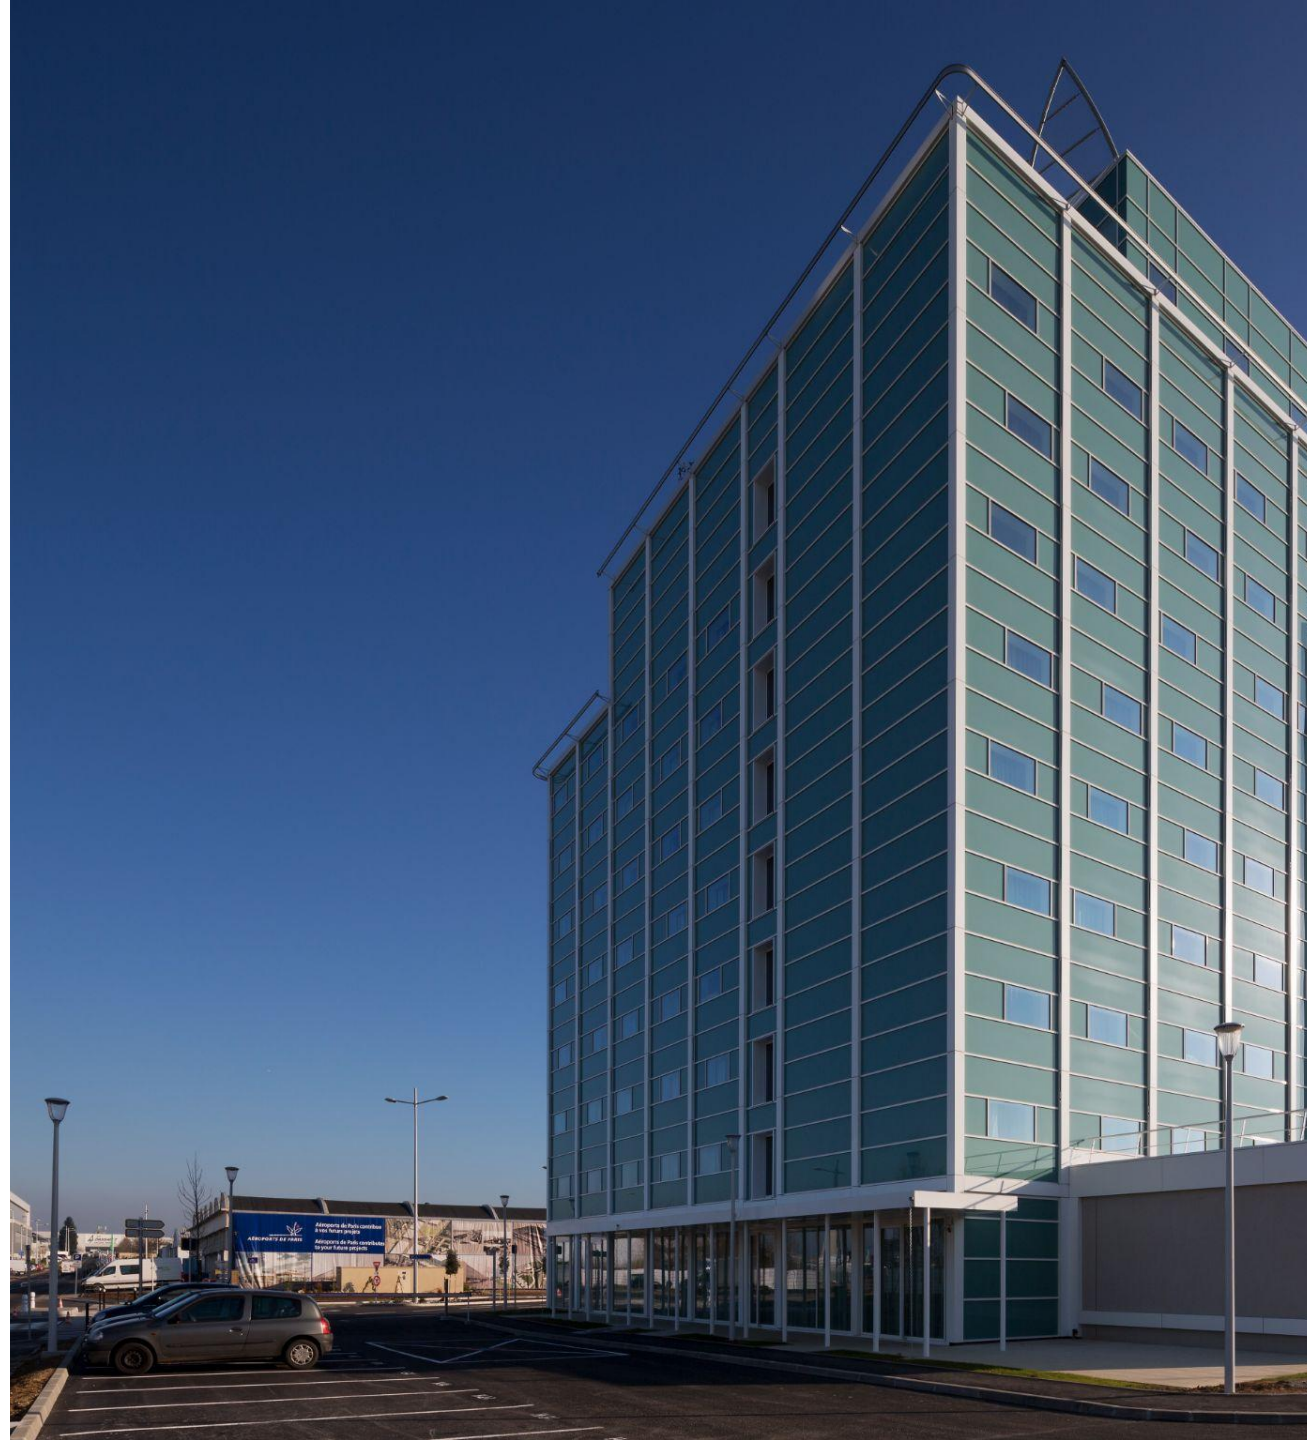

Extérieurs

— Entrée

Type d'entrée : De plain pied

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui

— Porte

Type de porte : Porte à tambour ou tourniquet

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Non

Intérieurs

— Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 120 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 90 cm



Intérieurs

— Accueil

L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 80 cm

Partie évidée sous l'accueil : Oui

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Les animaux de compagnie sont acceptés : Non

— Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Pas d'éléments contrastés



Intérieurs

— Services

Wifi gratuit : Oui

Service de bagagerie : Oui

Livraison de matériel médical : Non

Mise à disposition d'une liste de professionnels de la puériculture : Non

Mise à disposition d'une liste de professionnels médicaux et paramédicaux : Non


Accès à un réfrigérateur sécurisé: Oui

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non

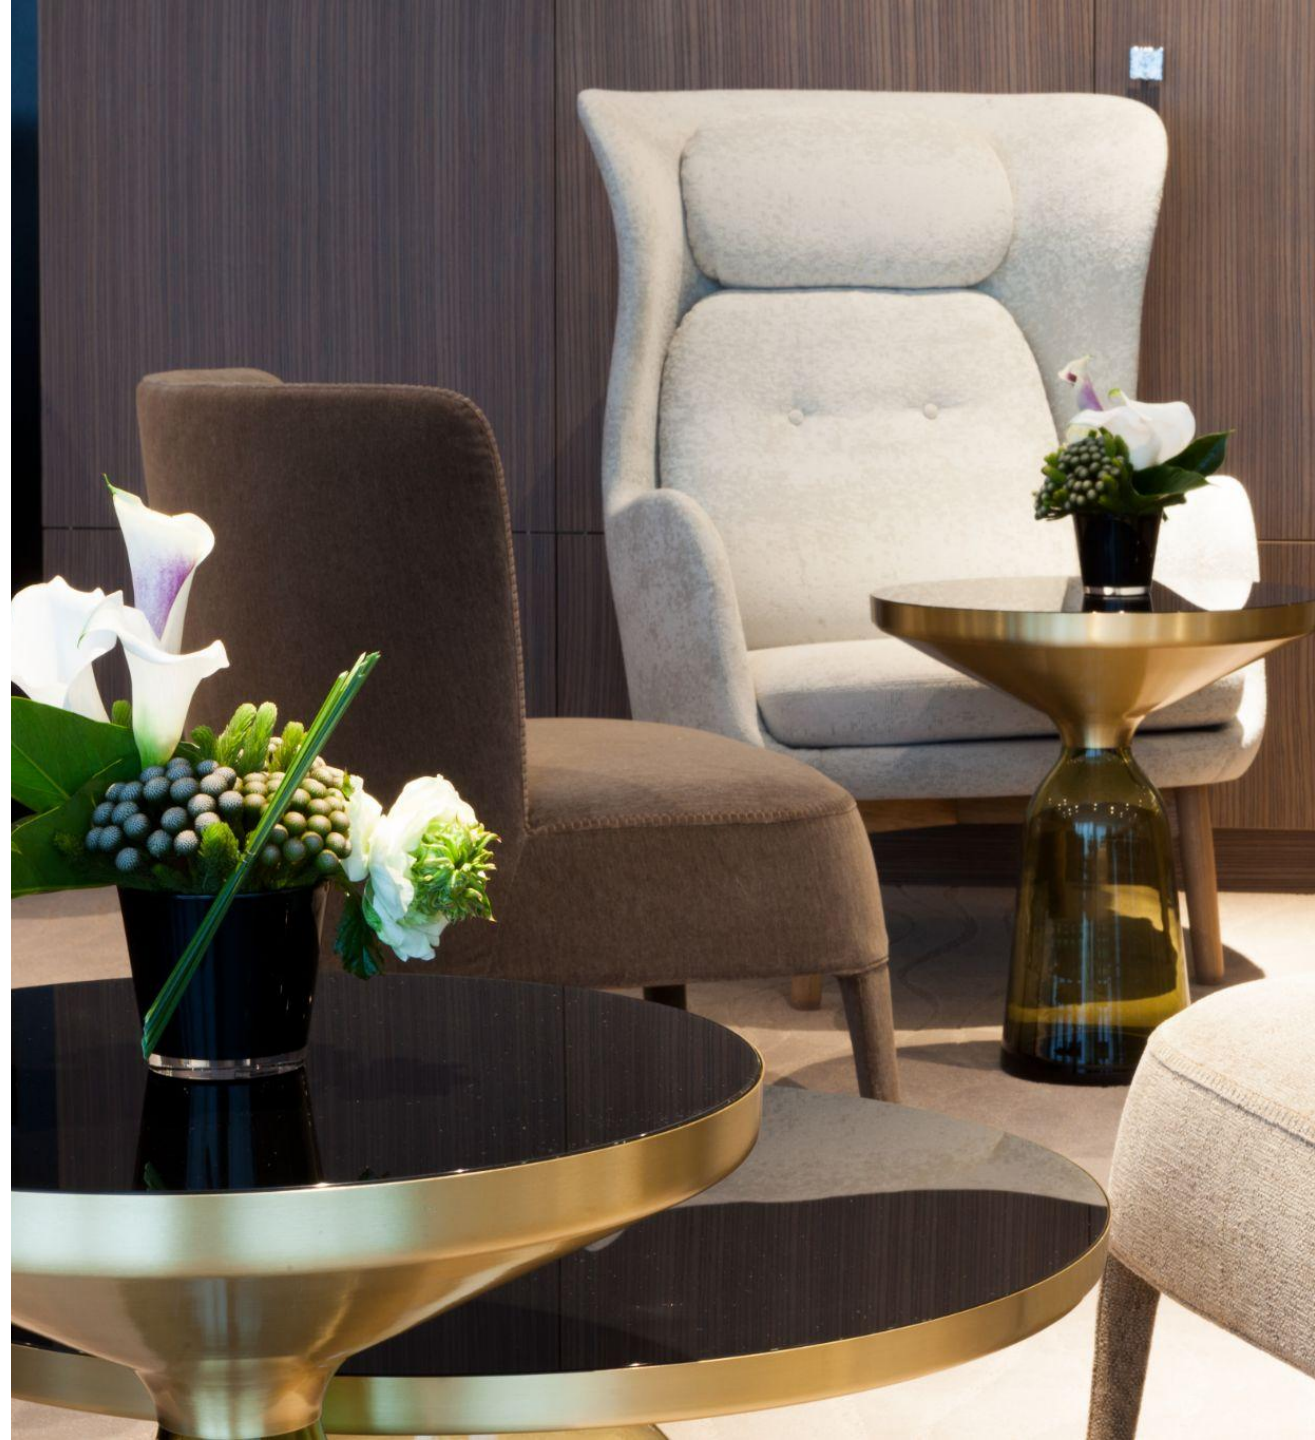

Intérieurs

— Toilettes

Présence de toilettes à proximité de l'accueil : Oui

Ces toilettes sont accessibles : Oui

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Table à Langer : Oui

Hauteur du lavabo : 82 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

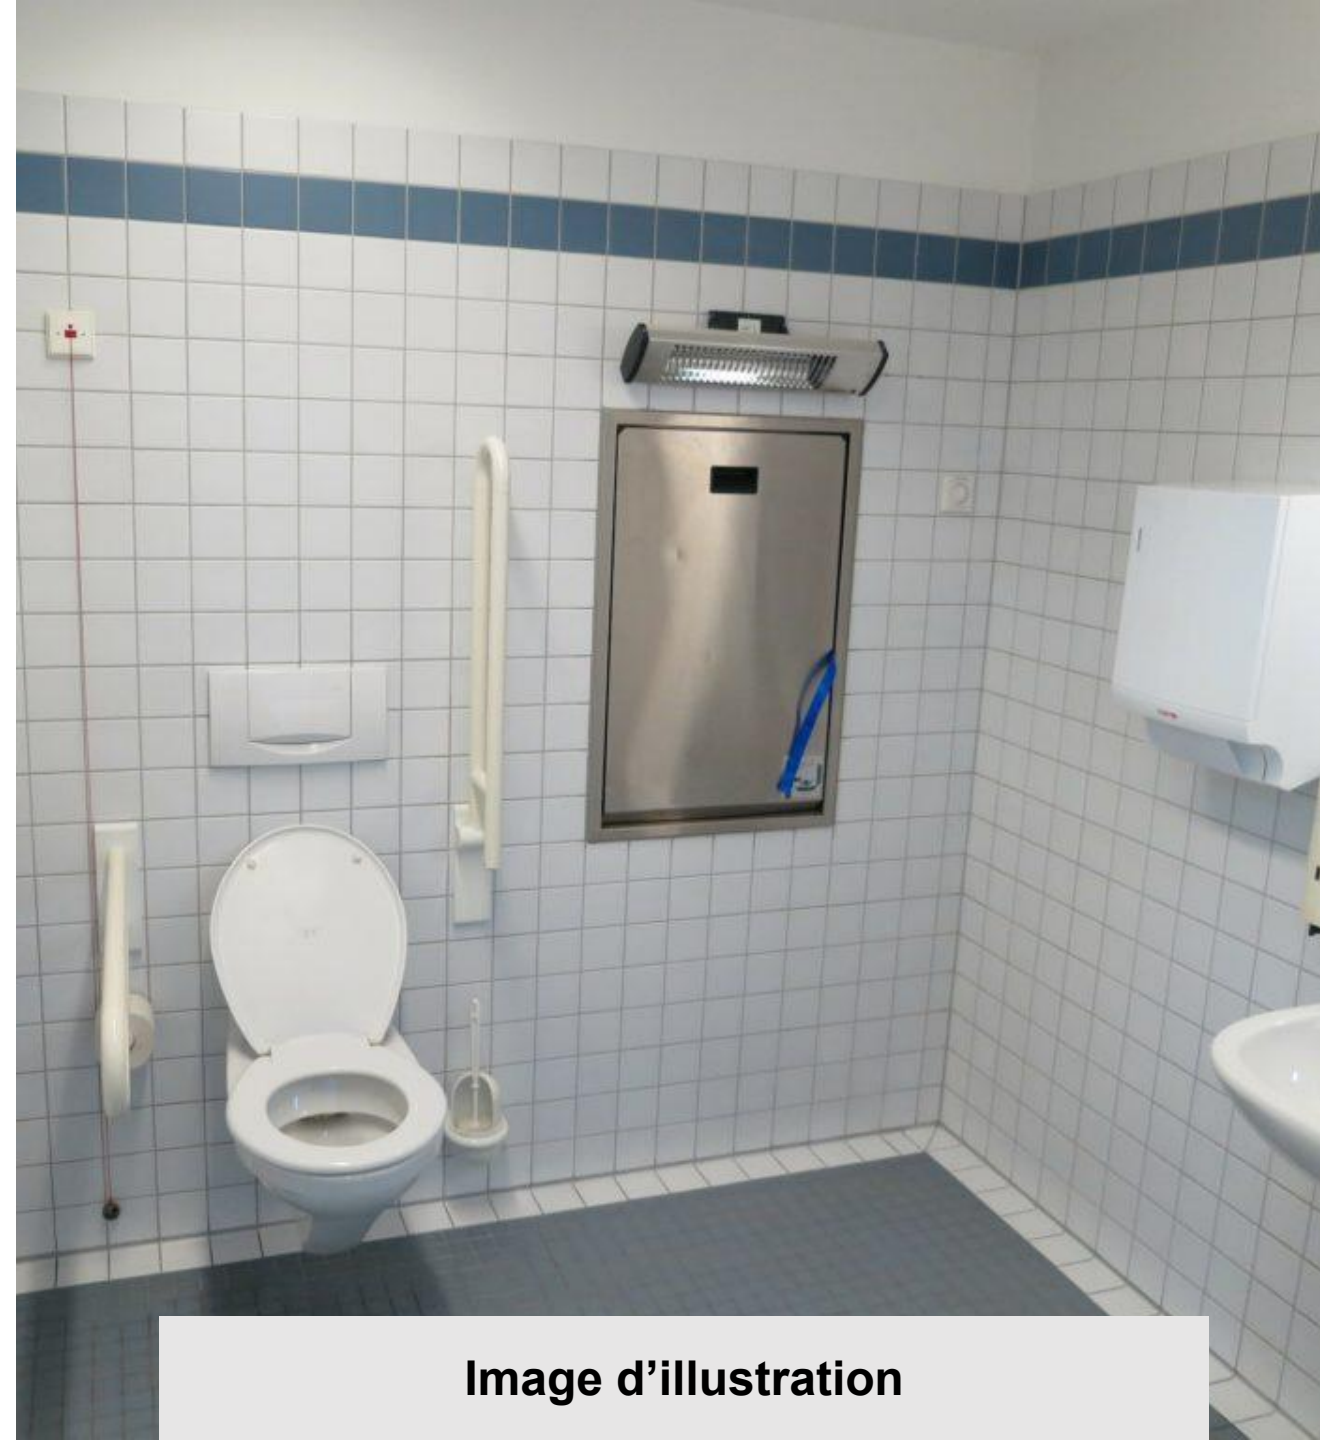


Image d'illustration

Intérieurs

— Signalétique

Homogène : Oui

Lisible : Oui

Simple à comprendre : Oui

Associée à des pictogrammes : Oui

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Non

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Non

Plan simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non



Image d'illustration

Intérieurs

— Escaliers

Présence d'escaliers dans l'établissement : Oui

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : Oui
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Oui

— Ascenseur

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Oui

Hauteur du bouton le plus haut : 114 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : Oui
- Main courante : Oui
- Touches : Touches en gros caractères, Touches en relief

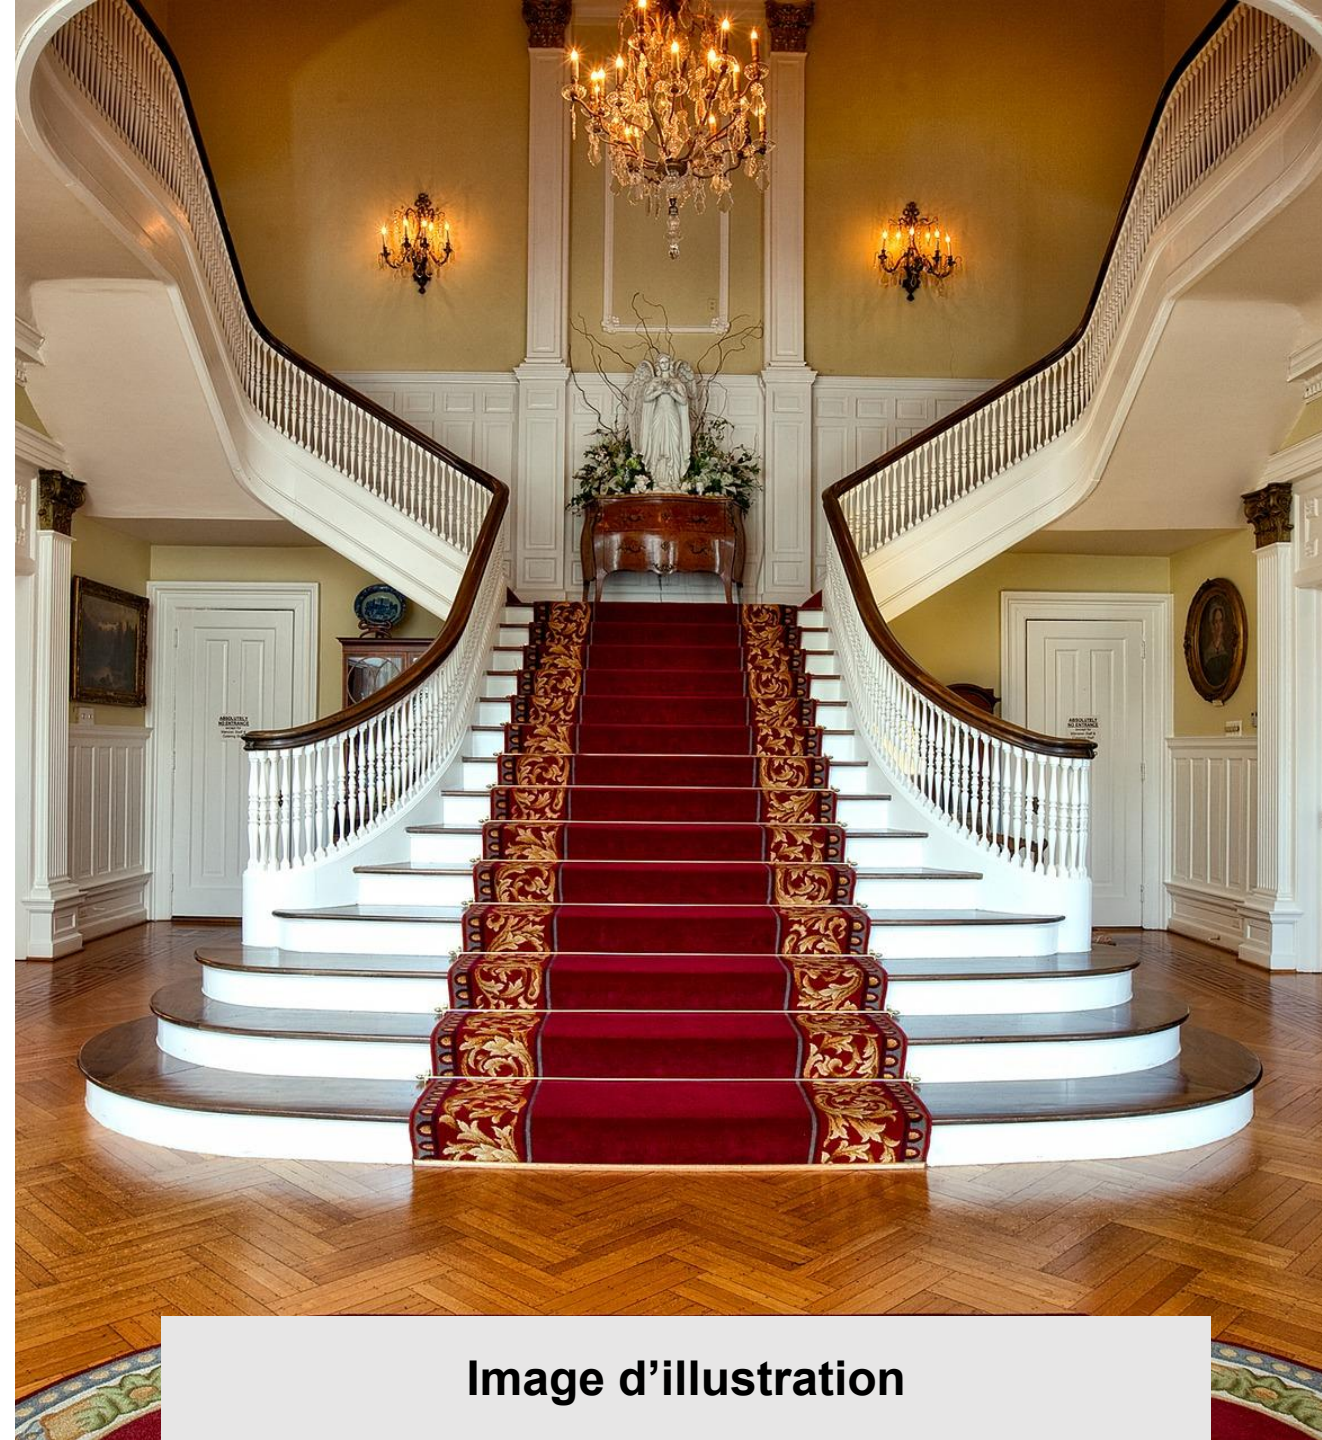


Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Auditif

Nombre de chambres adaptées : 114

Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :

- Dans la chambre : Non
- Dans la salle de bain : Non
- Dans les toilettes : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Téléphone avec son amplifié : Oui
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Oui

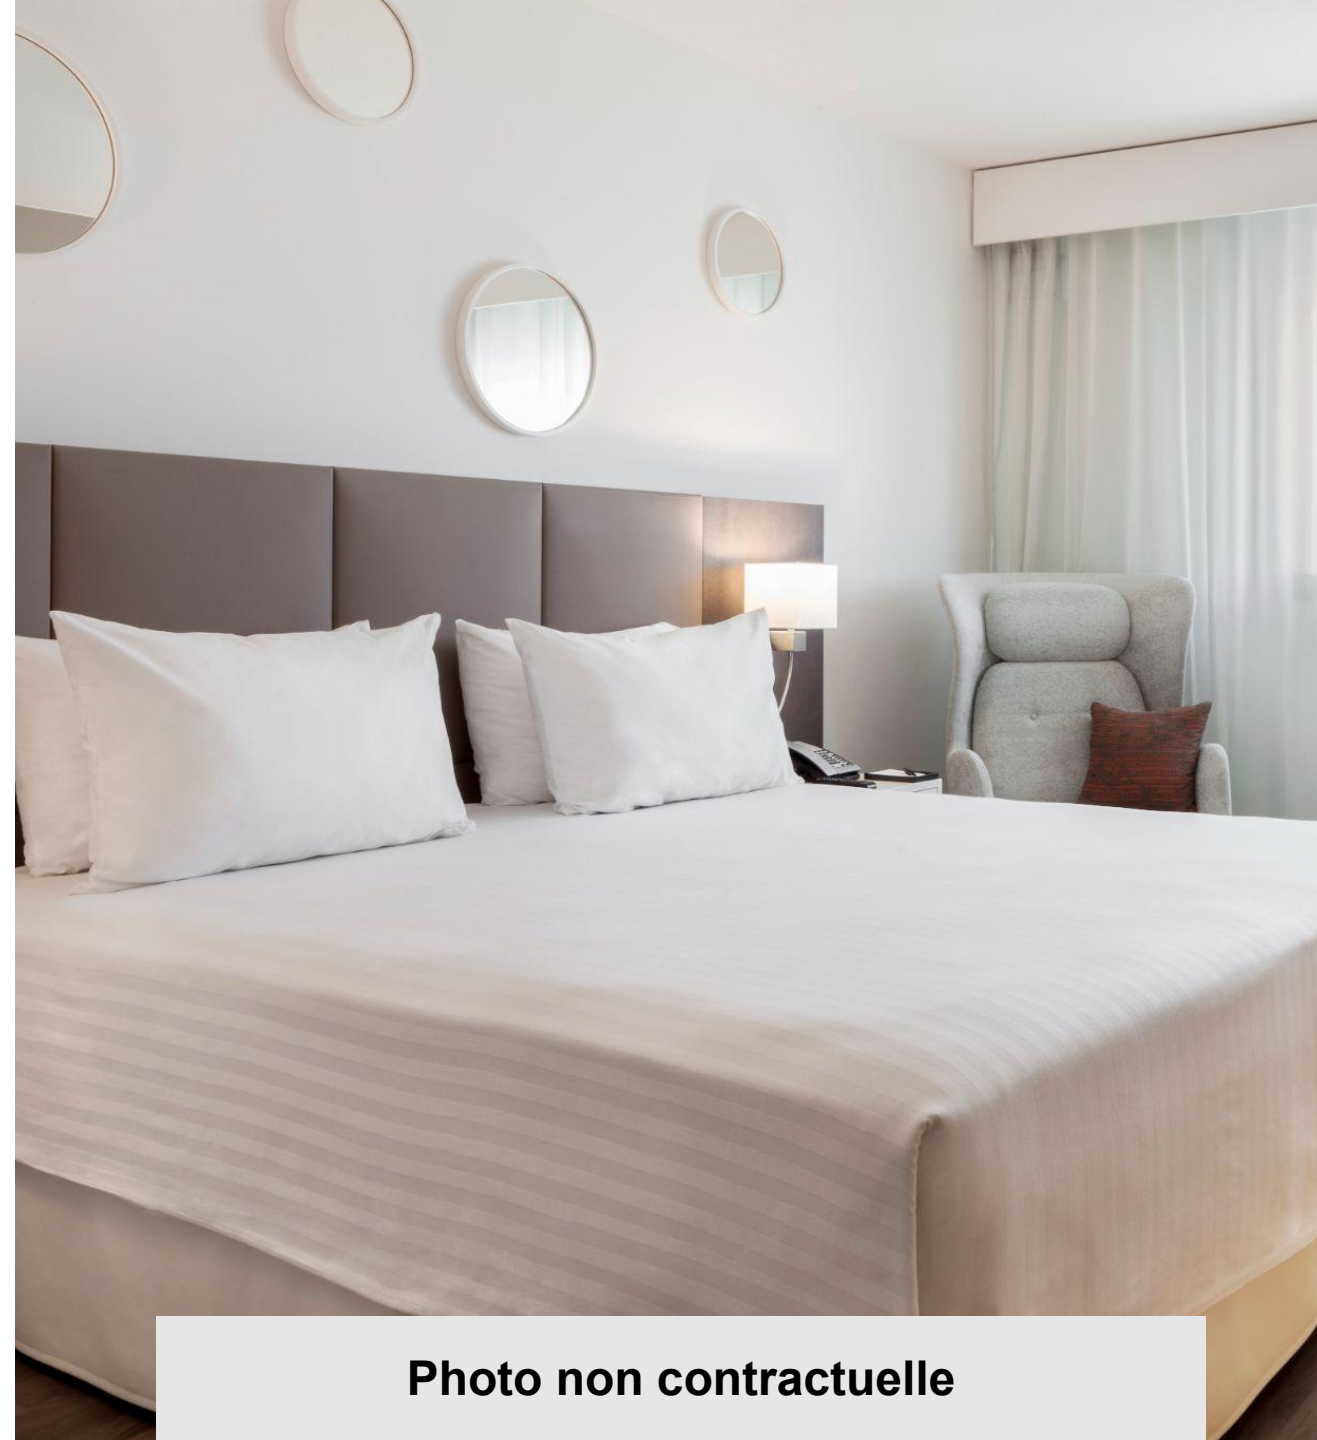


Photo non contractuelle

Les chambres

— Handicap Visuel

Nombre de chambres adaptées : 114

Mobilier contrasté : Oui

Possibilité de gérer la lumière : Non

Documentation en caractères agrandis : Oui

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lampe d'appoint : Oui
- Lampe de poche : Non
- Serviettes aux couleurs contrastées : Non
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Non

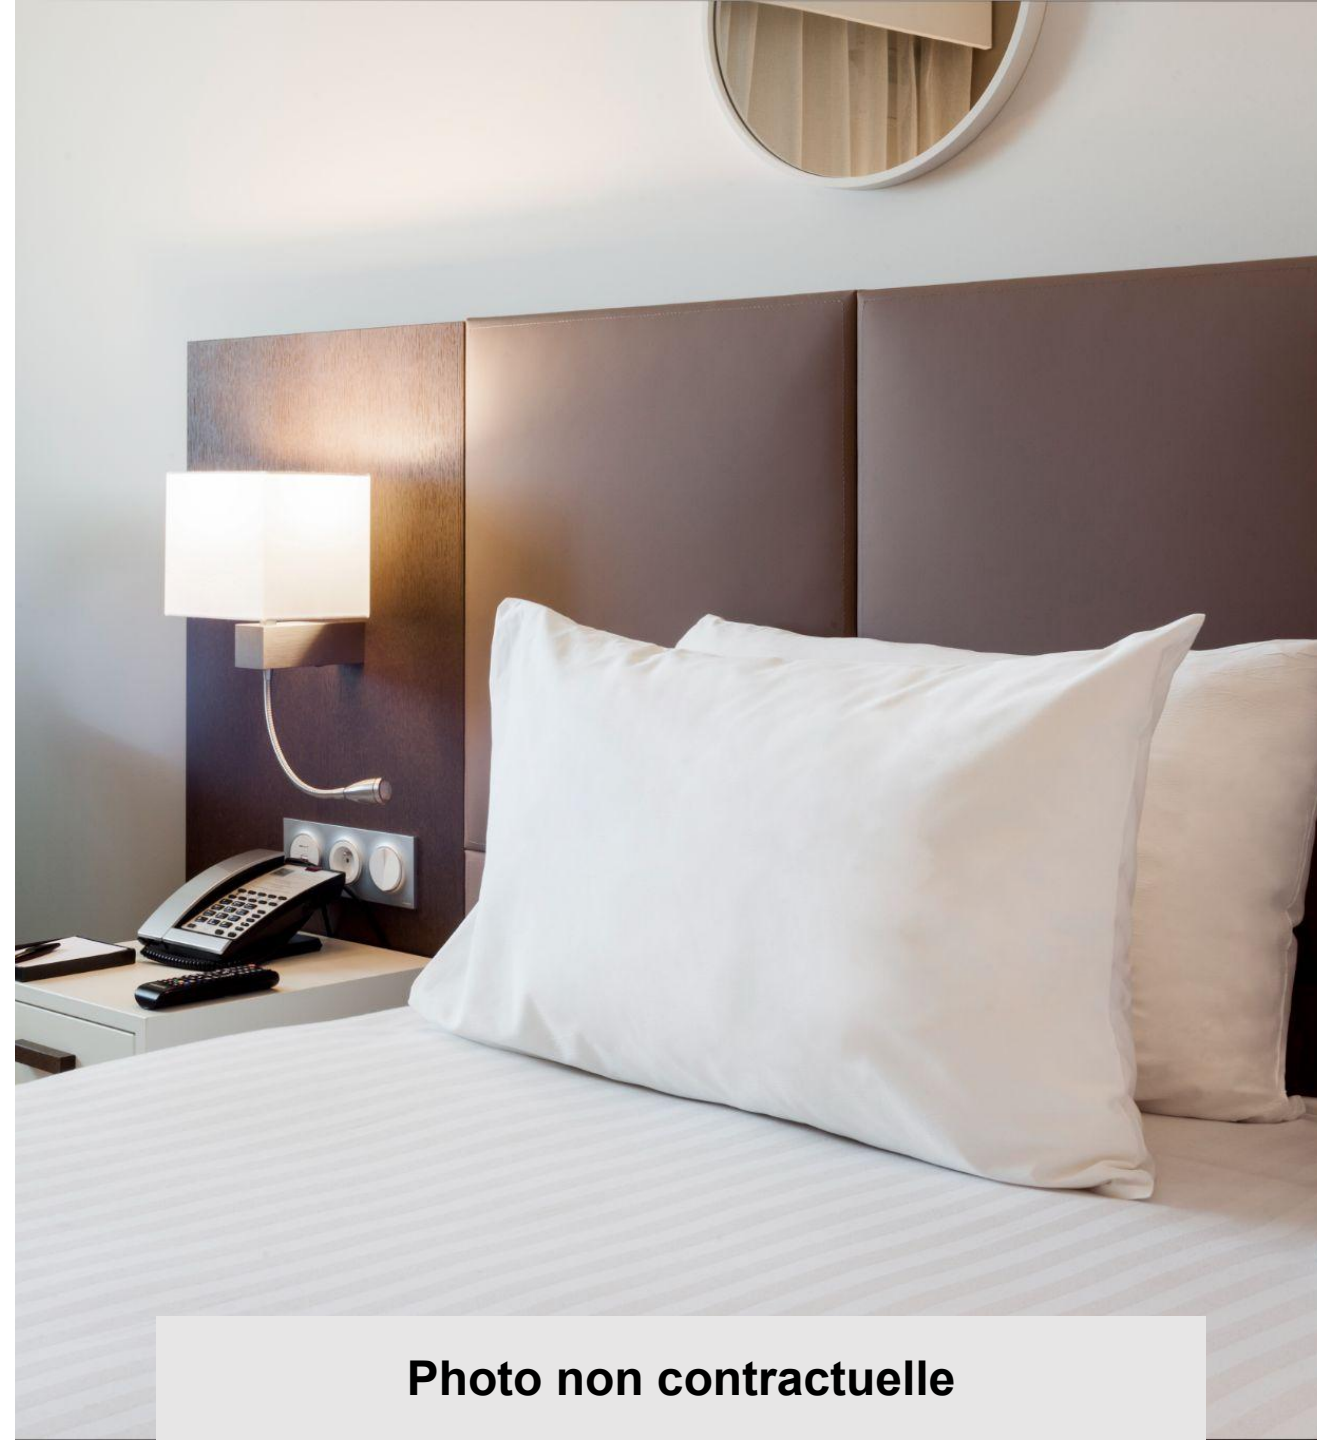


Photo non contractuelle

Les chambres

— Handicap Intellectuel

Nombre de chambres communicantes : 32

— Familles

Nombre de chambres adaptées : 2

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lit enfant / Chambre Triple : Oui
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Oui
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Non
- Table à langer : Non
- Baignoire pour bébé : Non

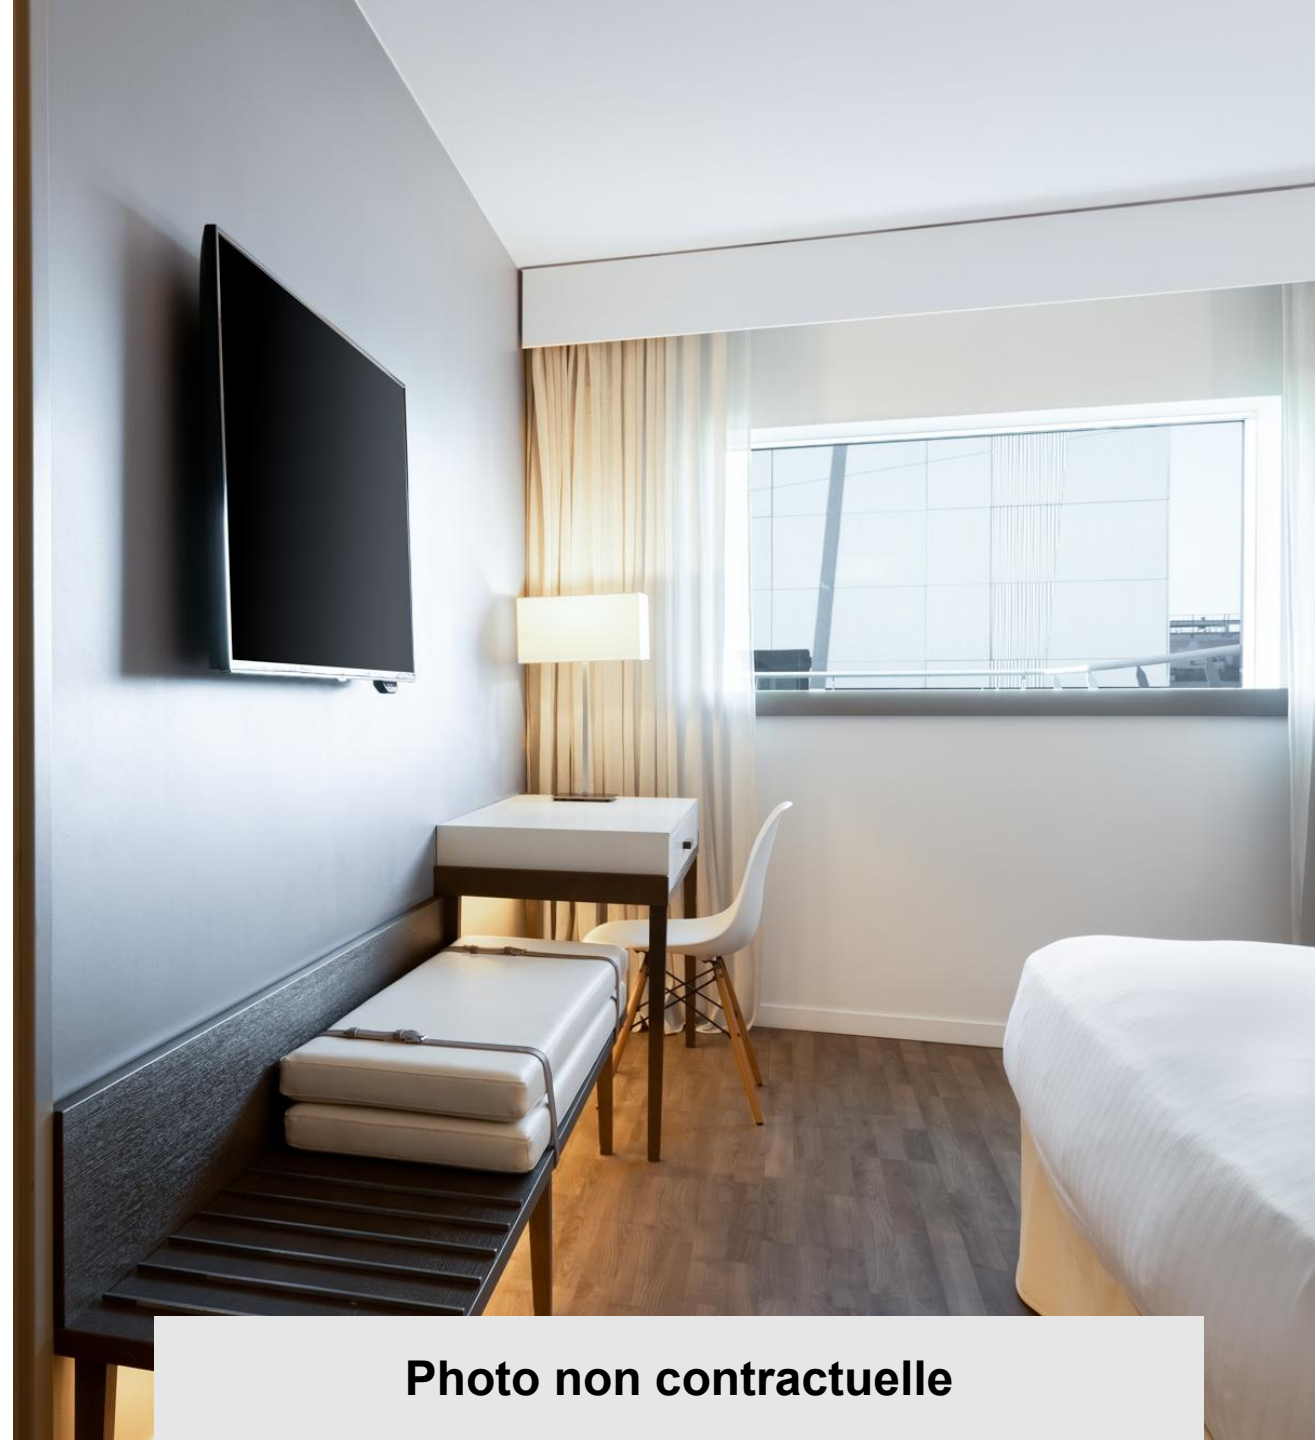


Photo non contractuelle

Les chambres

— Seniors

Nombre de chambres adaptées : 114

Type de salle de bains : Douche avec receveur extra plat (3 cm)

Caractéristiques de la douche :

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non

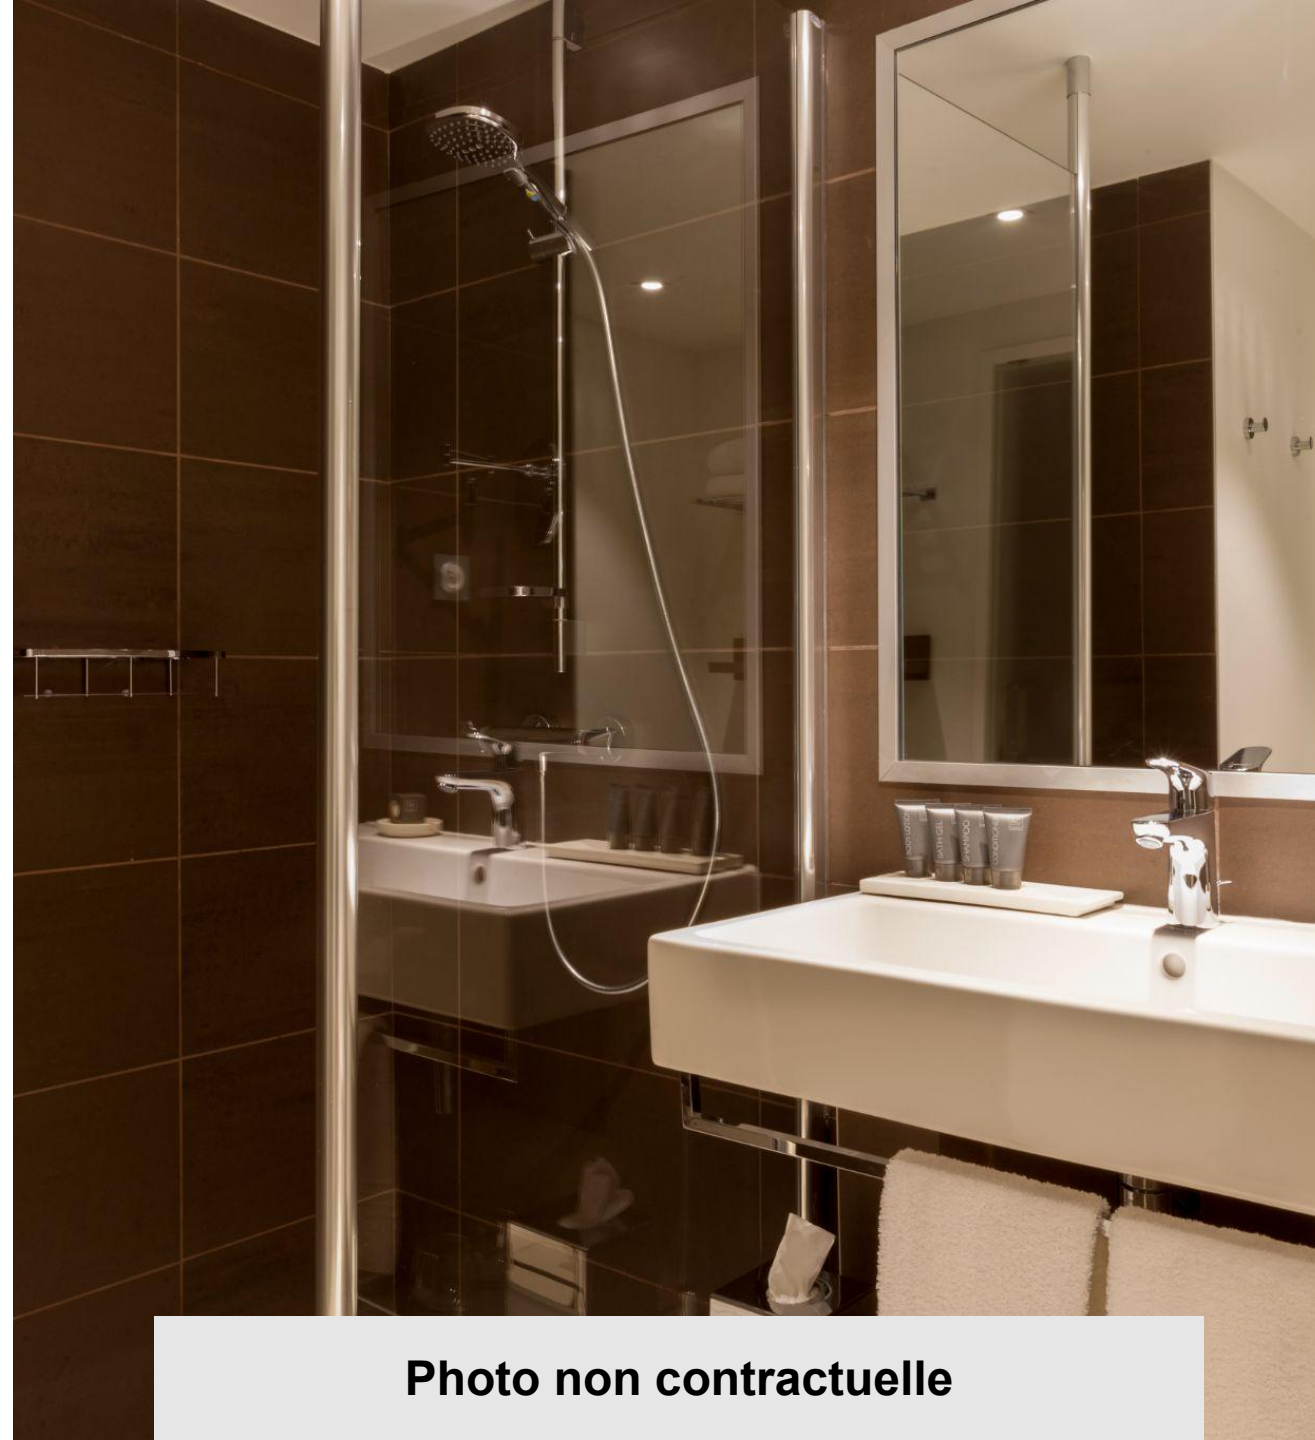


Photo non contractuelle

La chambre UFR

— La Chambre

Nombre de chambres adaptées : 8

Nom de la chambre adaptée : 802

Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle :

102, 202, 302, 402, 502, 602, 702

Largeur de passage sur le côté du lit :

- A Droite : 130 cm
- A Gauche : 160 cm
- Devant : 110 cm

Lit ajustable en hauteur : Non

Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui

Table à langer : Non

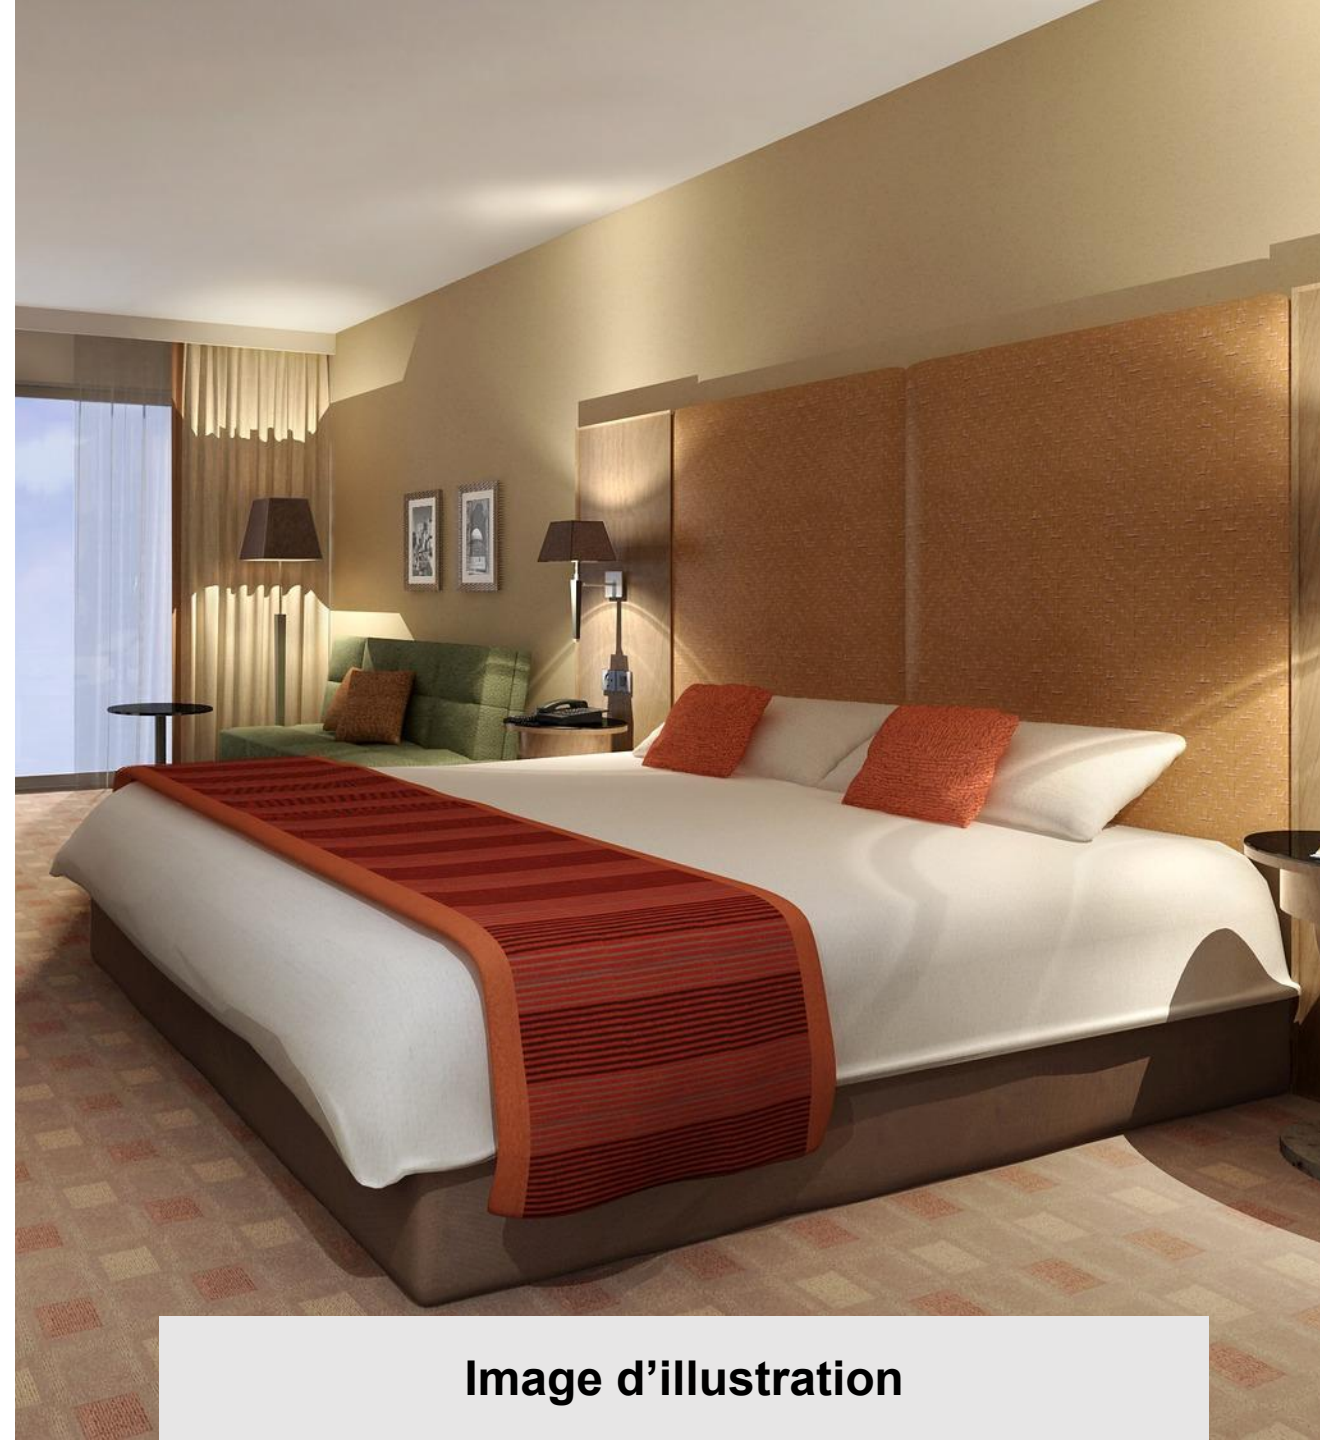


Image d'illustration

La chambre UFR

— Toilettes et Salle de bains

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Hauteur du lavabo: 84 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

Type de salle de bains : Douche avec receveur extra plat (3 cm)

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- Barre d'appui : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Oui
- Fauteuil de douche : Non

Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre : Oui



Le restaurant

— La salle

Présence d'un restaurant dans l'établissement : Oui

Salle de petit déjeuner dans le restaurant : Oui

Largeur des allées : 95 cm

Hauteur des tables : 73 cm

Espace calme : Non

Tables rondes : Non

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Non

Petit déjeuner servi à table : Non

Petit déjeuner en self service : Oui

- Aide immédiate du personnel : Oui
- Aide au port des plateaux : Oui



Le restaurant

— La carte

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Oui

Adaptée aux enfants : Non

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Oui
- Pauvre en sucre : Oui
- Casher : Non
- Halal : Non



La piscine

— Le vestiaire

Largeur du vestiaire : 86 cm

Hauteur patère : 151 cm

Aire de rotation : Non

Barre d'appui : Non

Zone d'assise : Non

Casier pour poussette : Non

Dépôt poussettes à l'accueil : Oui

— Le bassin

Accès facile au bord du bassin : Non

Présence d'un petit bassin : Non

Maître nageur : Non



La piscine

— Le bassin

Aides à l'accès au bassin :

- Elévateur Hydraulique : Non
- Rampe d'accès : Non
- Escalier avec barre de maintien : Non

— Les équipements

Chaise de piscine : Non

Fauteuil de piscine : Non

Ceinture de natation : Non

Planche de natation: Non

Frite de piscine : Non


Pull Buoy : Non

Brassards de piscine : Non

Ballon de piscine : Non



Chaise et Fauteuil de piscine

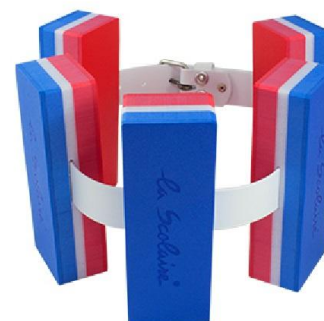

Ceinture et Planche de Natation

La Salle de Sport

— Les équipements

Machines de sport adaptées :

- Butterfly : Non
- Développé Horizontal : Non
- Presse à triceps : Non
- Appareil de Rowing : Non

Coach sportif à disposition des utilisateurs : Non

Appareils d'électro stimulation : Non



Le spa

— Les prestations

Votre spa est équipé des espaces et soins suivants :

- Hammam (Bain de vapeur)

Les prestations sont :

- Accompagnées : Non
- Proposées en autonomie : Oui



Le spa

— Accueil

Les activités sont décrites et signalées :

- Avec des illustrations : Oui
- De manière homogène par la signalétique : Oui
- Avec les contre indications correspondantes : Oui
- Oralement par le personnel d'accueil : Oui
- Oralement par enregistreur : Non

— Le personnel

Est sensibilisé : Oui

Est formé : Non

Est formé à la manipulation : Non

Porte un code vestimentaire : Non

Porte un badge : Oui



Le spa

— Les équipements à disposition

Vous mettez à disposition les services et équipements suivants :

- Boucle magnétique dans les différentes salles : Non
- Bandeau d'oreille anti-eau : Non
- Accueil de chien guide : Oui
- Espace d'attente pour chien guide : Non
- Fauteuil roulant : Oui
- Fauteuil de douche : Non
- Chaussettes/claquettes adaptées : Non

— Intérieur

La largeur du couloir le plus étroit (en cm) est de : 182 cm

La largeur de la porte la plus étroite (en cm) est de : 87 cm

Les différents équipements proposés sont fermés à clé : Non



Le spa

— Le vestiaire

Largeur du vestiaire : 87 cm

Hauteur patère : 152 cm

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Non

Zone d'assise : Non

Casier pour poussette : Non

Dépôt poussettes à l'accueil : Non

— Les douches

Type de douche : Douche avec receveur extra plat (3 cm)

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- Barre d'appui : Oui
- Aire de rotation : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Oui
- Fauteuil de douche : Non



Hammam

— Equipements

Le hammam dispose des équipements suivants :

- D'une banquette accessible : Oui
- D'un mobilier contrasté : Non
- D'une douche adaptée à proximité : Oui

Les informations sont :

- Sont dispensées par le personnel : Oui
- Sont mises à disposition grâce à un affichage ou un document :
 - En caractères agrandis : Non
 - En caractères contrastés : Oui
 - En FALC : Non
 - Avec des illustrations : Non

Votre sauna dispose d'un système de contrôle de la durée d'utilisation : Non



Remerciements

AC Hotel by Marriott
Paris Le Bourget
Airport

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.

Mis à jour le 21/11/2023 à 12:53.