

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Guide d'accessibilité

Hôtel Holiday Inn Paris Opéra Grands Boulevards

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Hôtel Holiday Inn Paris Opéra Grands Boulevards ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

Extérieurs

— Parking

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui
- Parking privé : Non
- Parking public souterrain : Non

Nombre de places à proximité : 8

Distance : 170 m

Signalisation des places : Oui

Dépose minute : Non

— Problèmes d'accès

Problèmes d'accès possibles : Pas de problèmes spécifiques

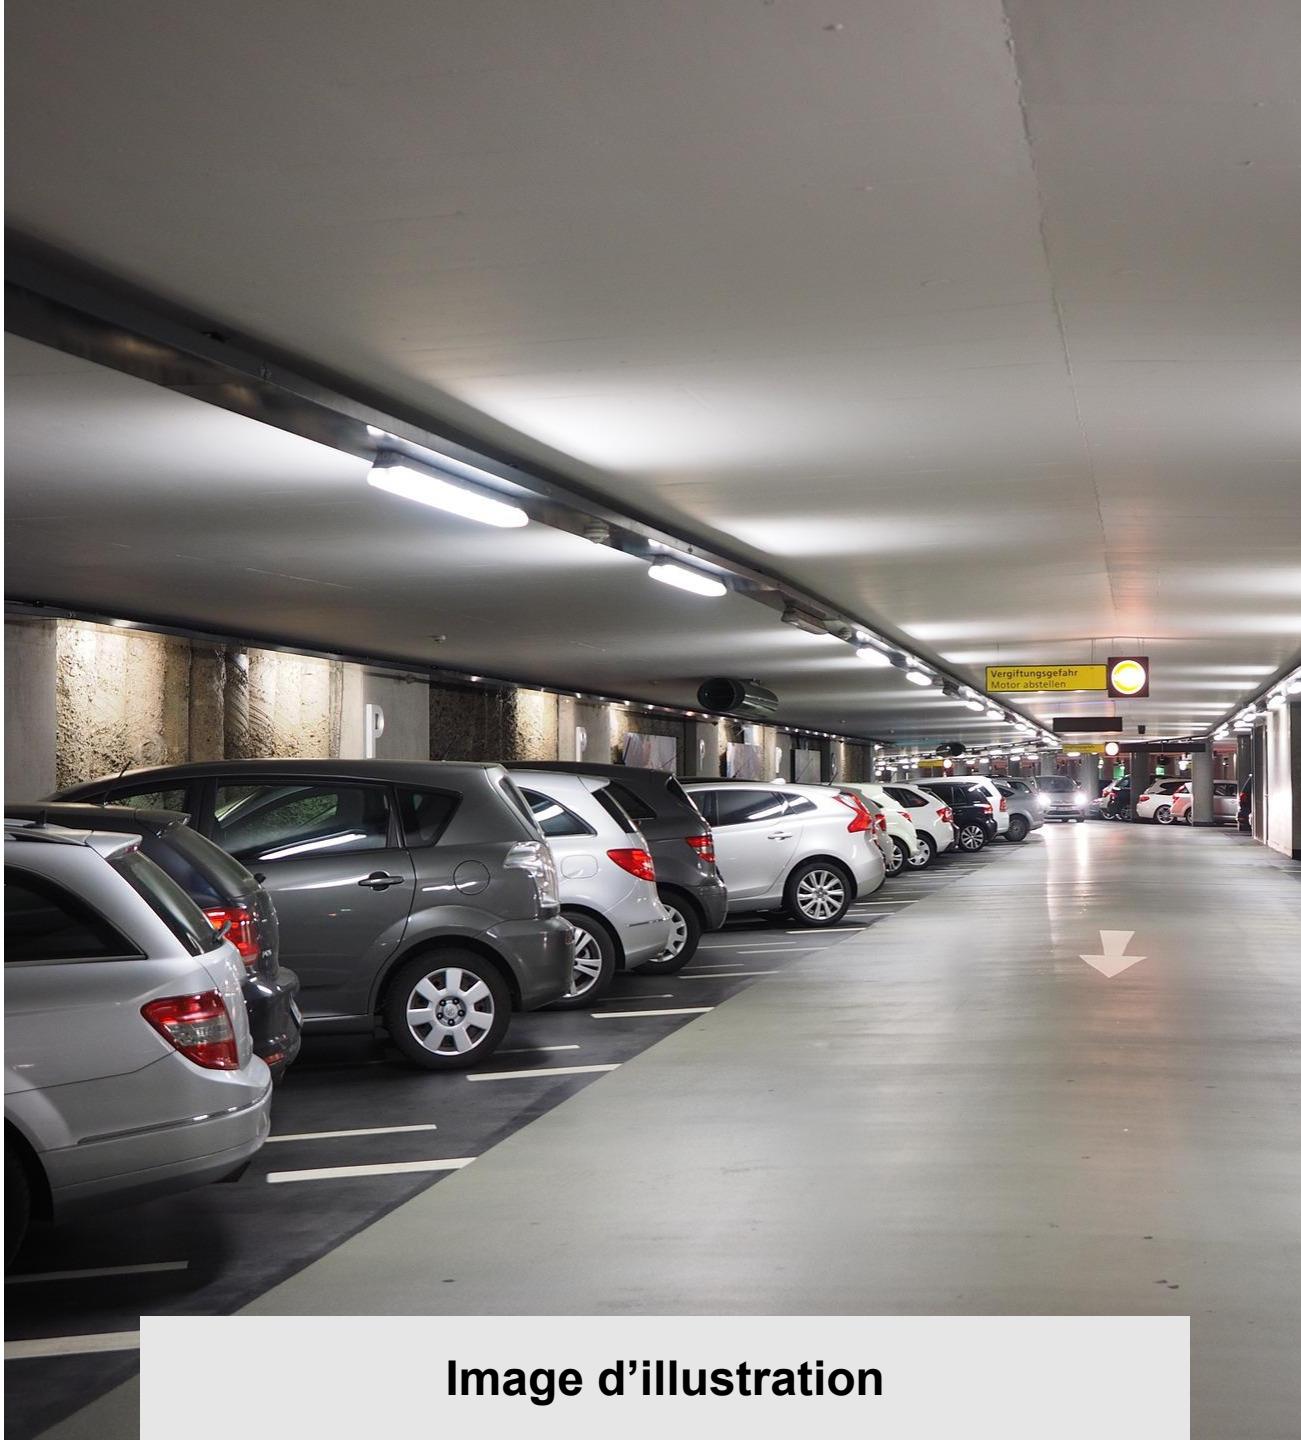


Image d'illustration

Extérieurs

Entrée

Type d'entrée : De plain pied

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui

Porte

Type de porte : Porte automatique

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Oui

Intérieurs

Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 110 (rétrécissement possible à 81 cm pour accéder à l'espace Lounge mais possibilité d'enlever l'équipement en amont)

Largeur de la porte la plus étroite : 90 cm

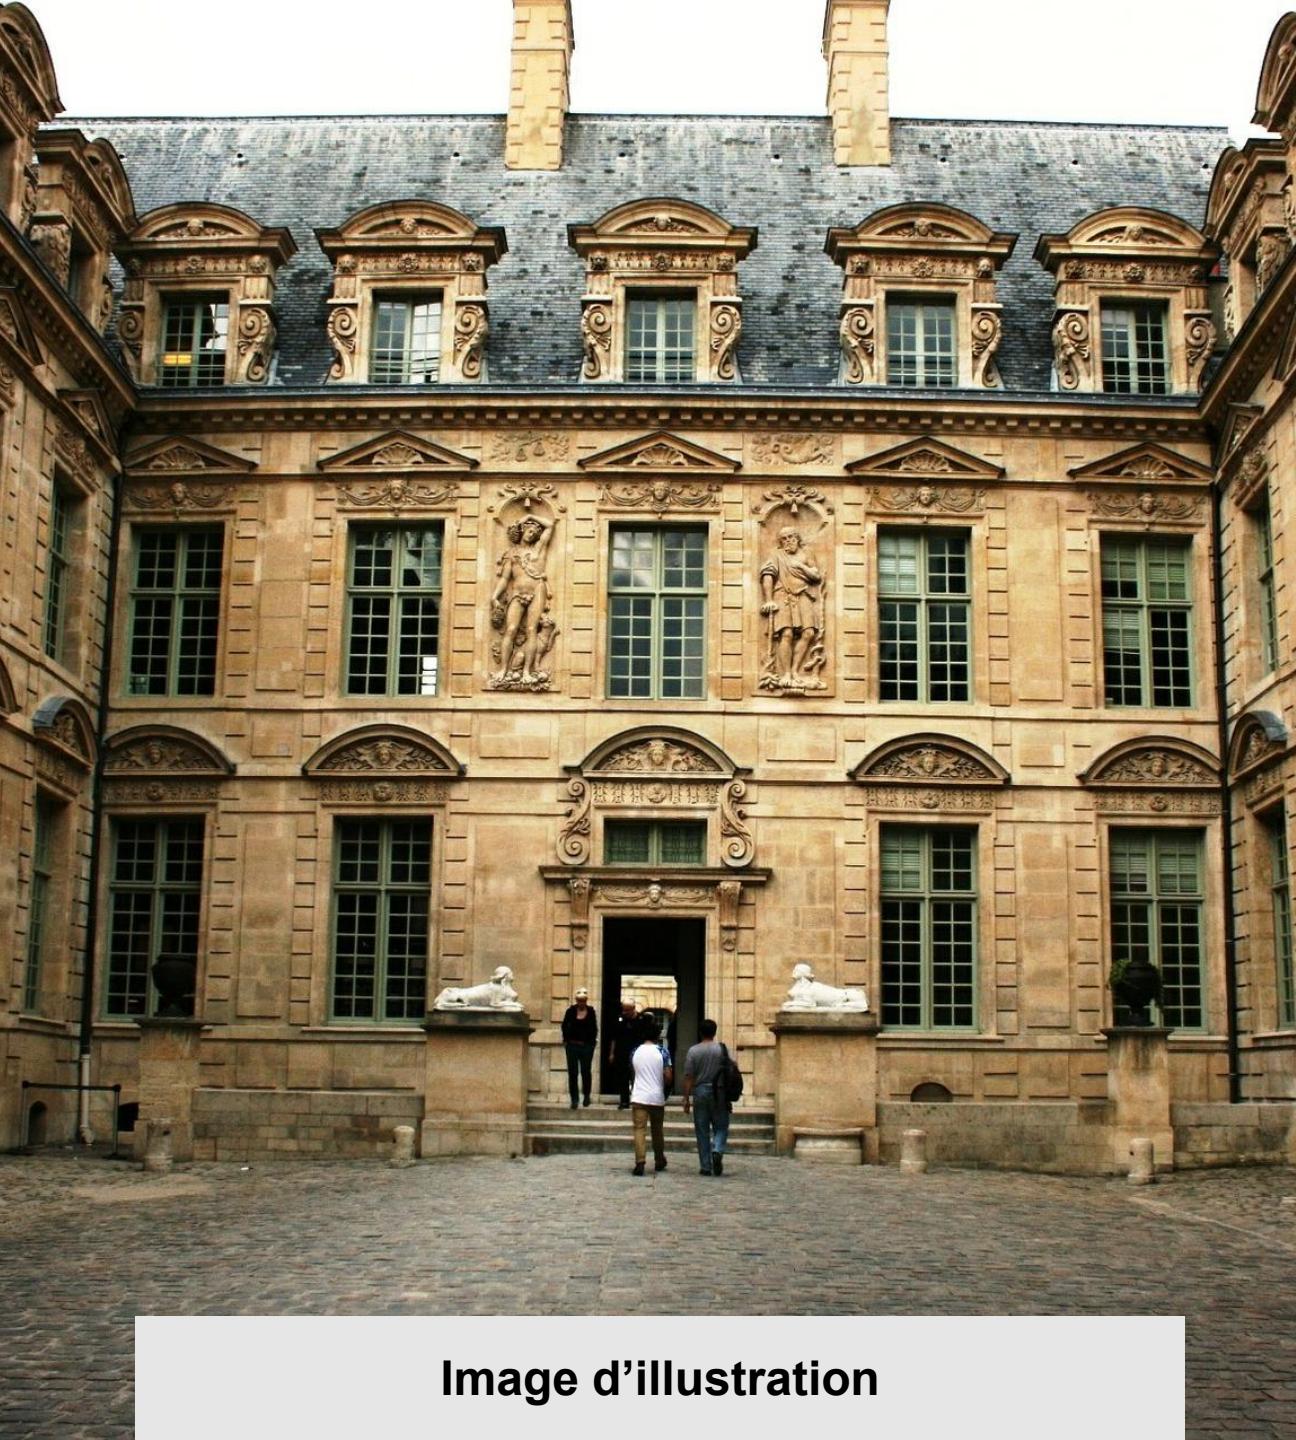


Image d'illustration

Intérieurs

— Accueil

L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique :

Non

Hauteur de l'accueil : 75 cm

Partie évidée sous l'accueil : Oui

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Les animaux de compagnie sont acceptés : Non

— Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Éléments contrastés à 1,25m du sol

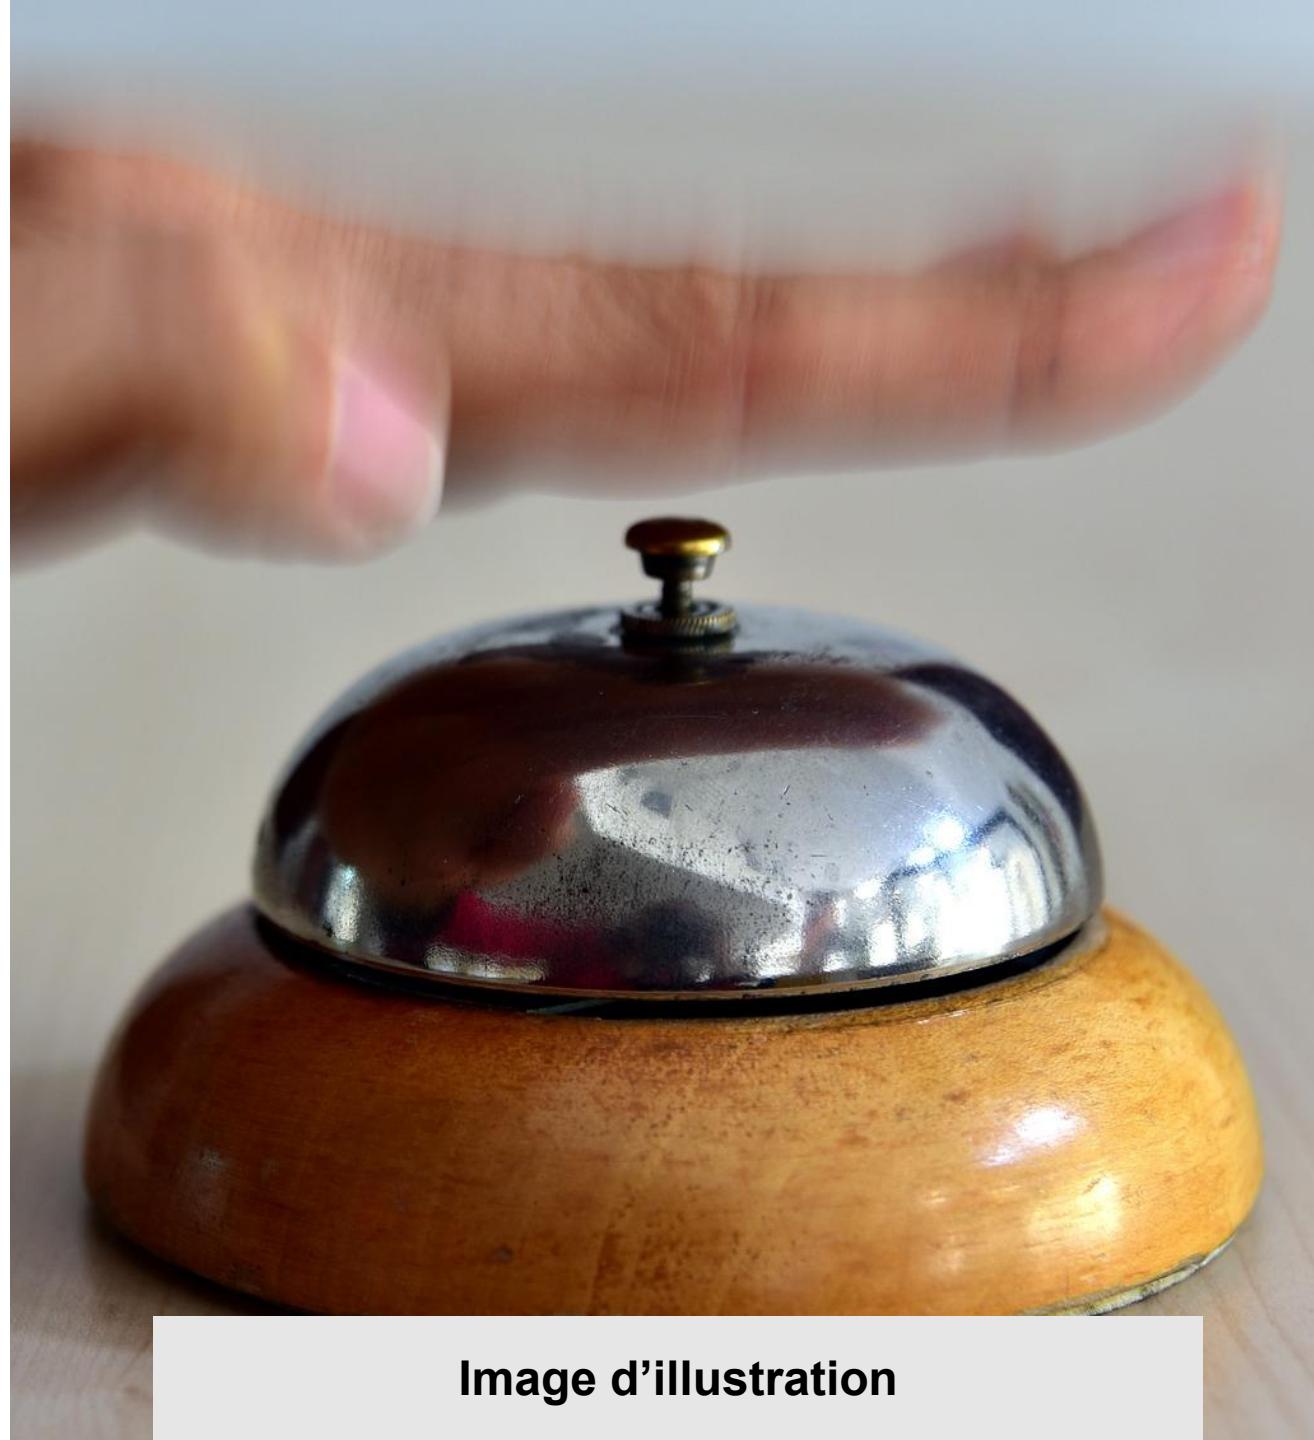


Image d'illustration

Intérieurs

Services

Wifi gratuit : Oui

Service de bagagerie : Oui

Livraison de matériel médical : Oui

Mise à disposition d'une liste de professionnels de la puériculture : Non

Mise à disposition d'une liste de professionnels médicaux et paramédicaux : Non

Accès à un réfrigérateur sécurisé : Oui

Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non



Image d'illustration

Intérieurs

Toilettes

Présence de toilettes à proximité de l'accueil : Oui

Ces toilettes sont accessibles : Oui

Ces toilettes sont situées : Au 1er étage

Ces toilettes comportent une cabine UFR : Oui

Flash lumineux : Oui

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Non

Table à Langer : Non

Hauteur du lavabo: 83 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

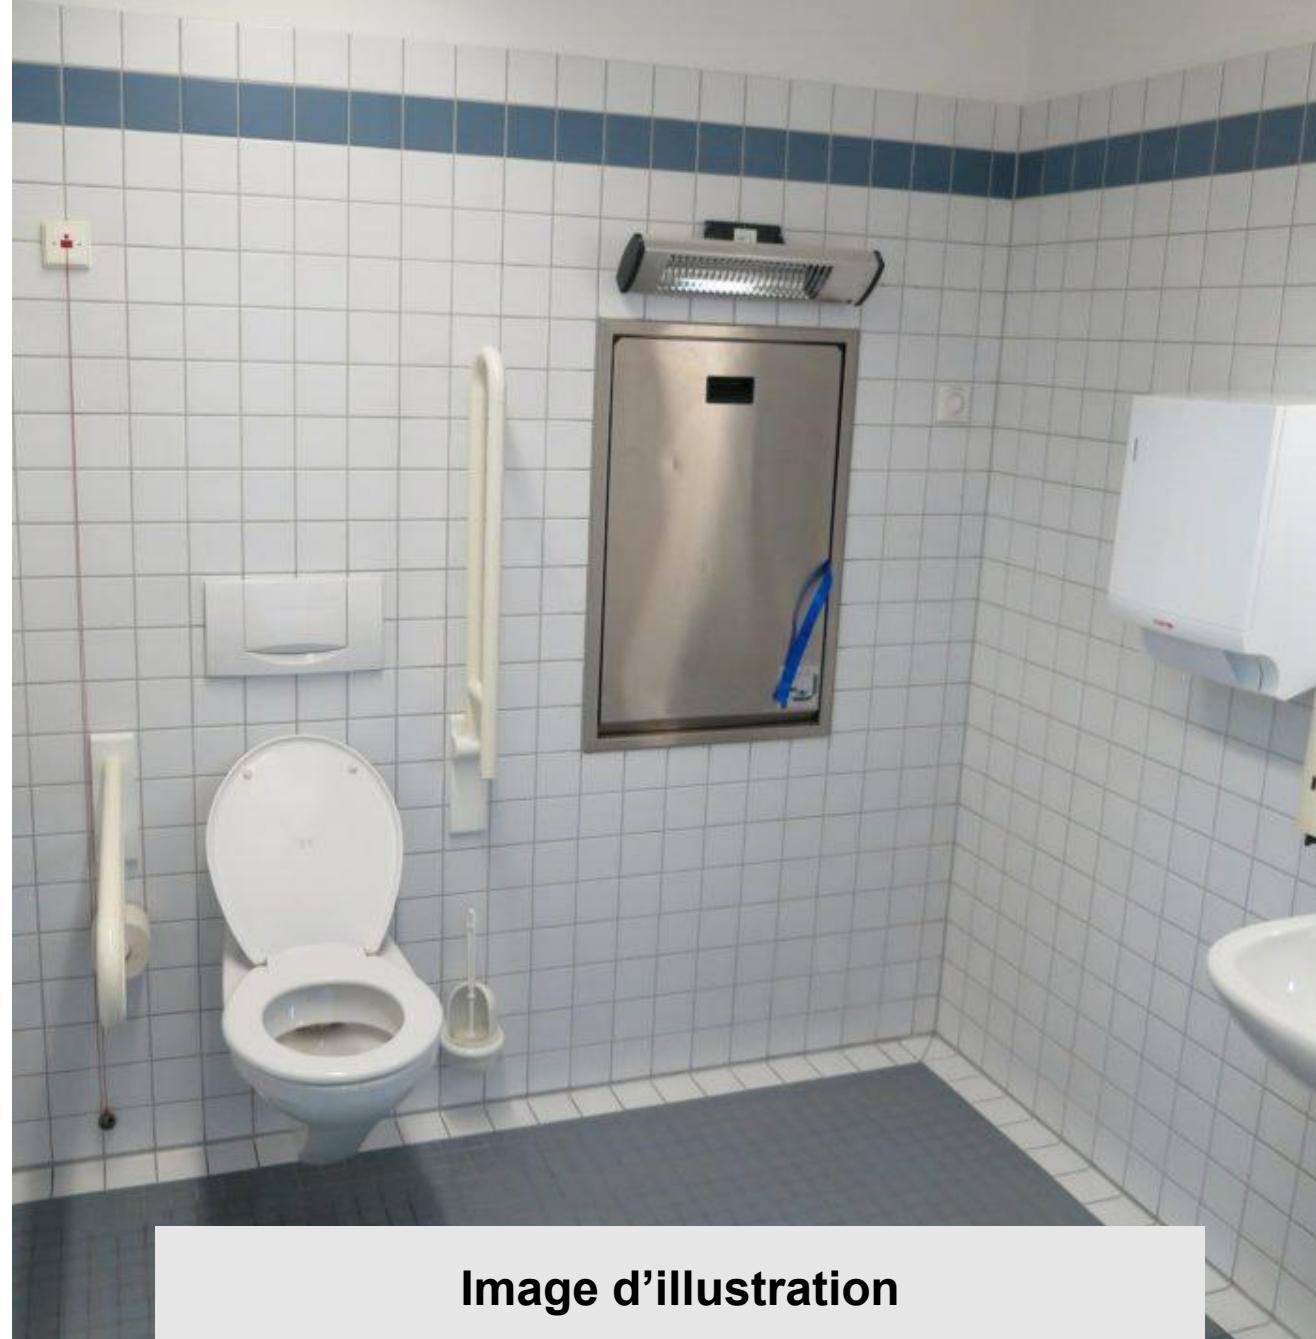


Image d'illustration

Intérieurs

Toilettes

Ces toilettes sont situées : Au rez de chaussée

Description des lieux : Entresol, l'accès y est difficile pour les UFR

Ces toilettes comportent une cabine UFR : Oui, 2 cabines.

Flash lumineux : Oui

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Non

Table à Langer : Non

Hauteur du lavabo: 85 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

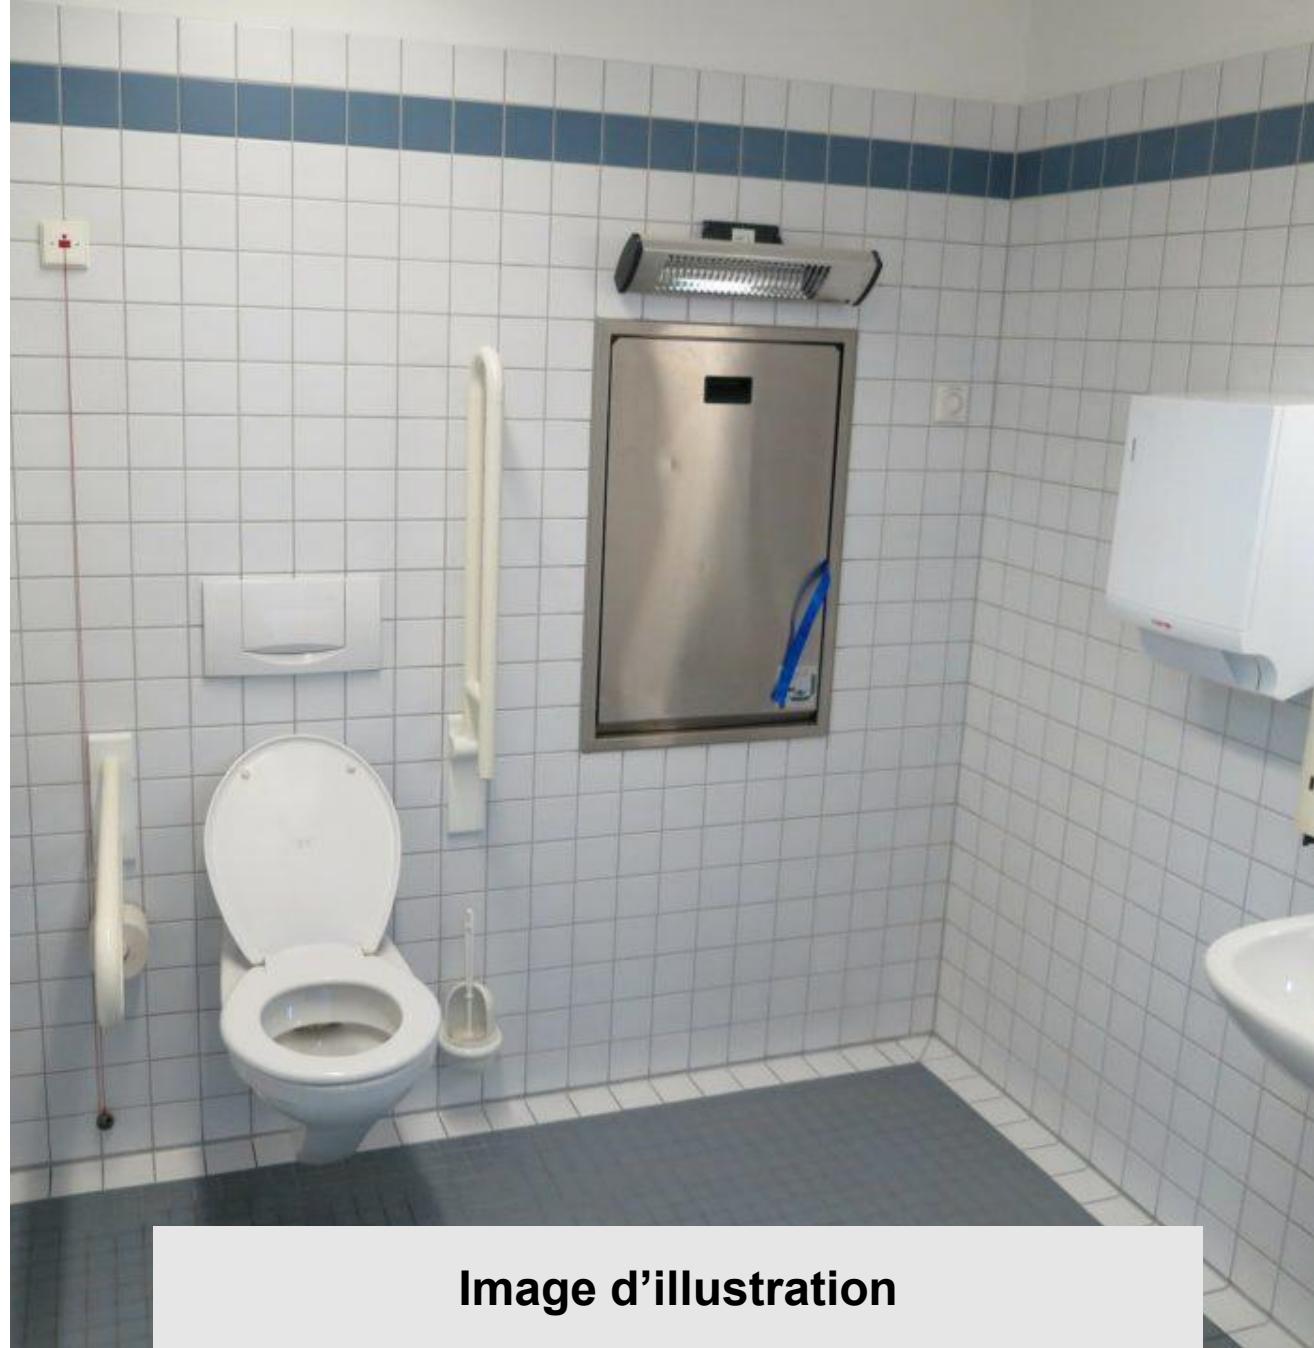


Image d'illustration

Intérieurs

— Signalétique

Homogène : Oui

Lisible : Oui

Simple à comprendre : Oui

Associée à des pictogrammes : Oui

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Non

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Non

Plan simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non



Image d'illustration

Intérieurs

— Escaliers

Présence d'escaliers dans l'établissement : Oui

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : Oui
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Oui

— Ascenseur

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Oui

Hauteur du bouton le plus haut : 120 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : Oui
- Main courante : Oui
- Touches : Touches en braille, Touches en gros caractères, Touches en relief

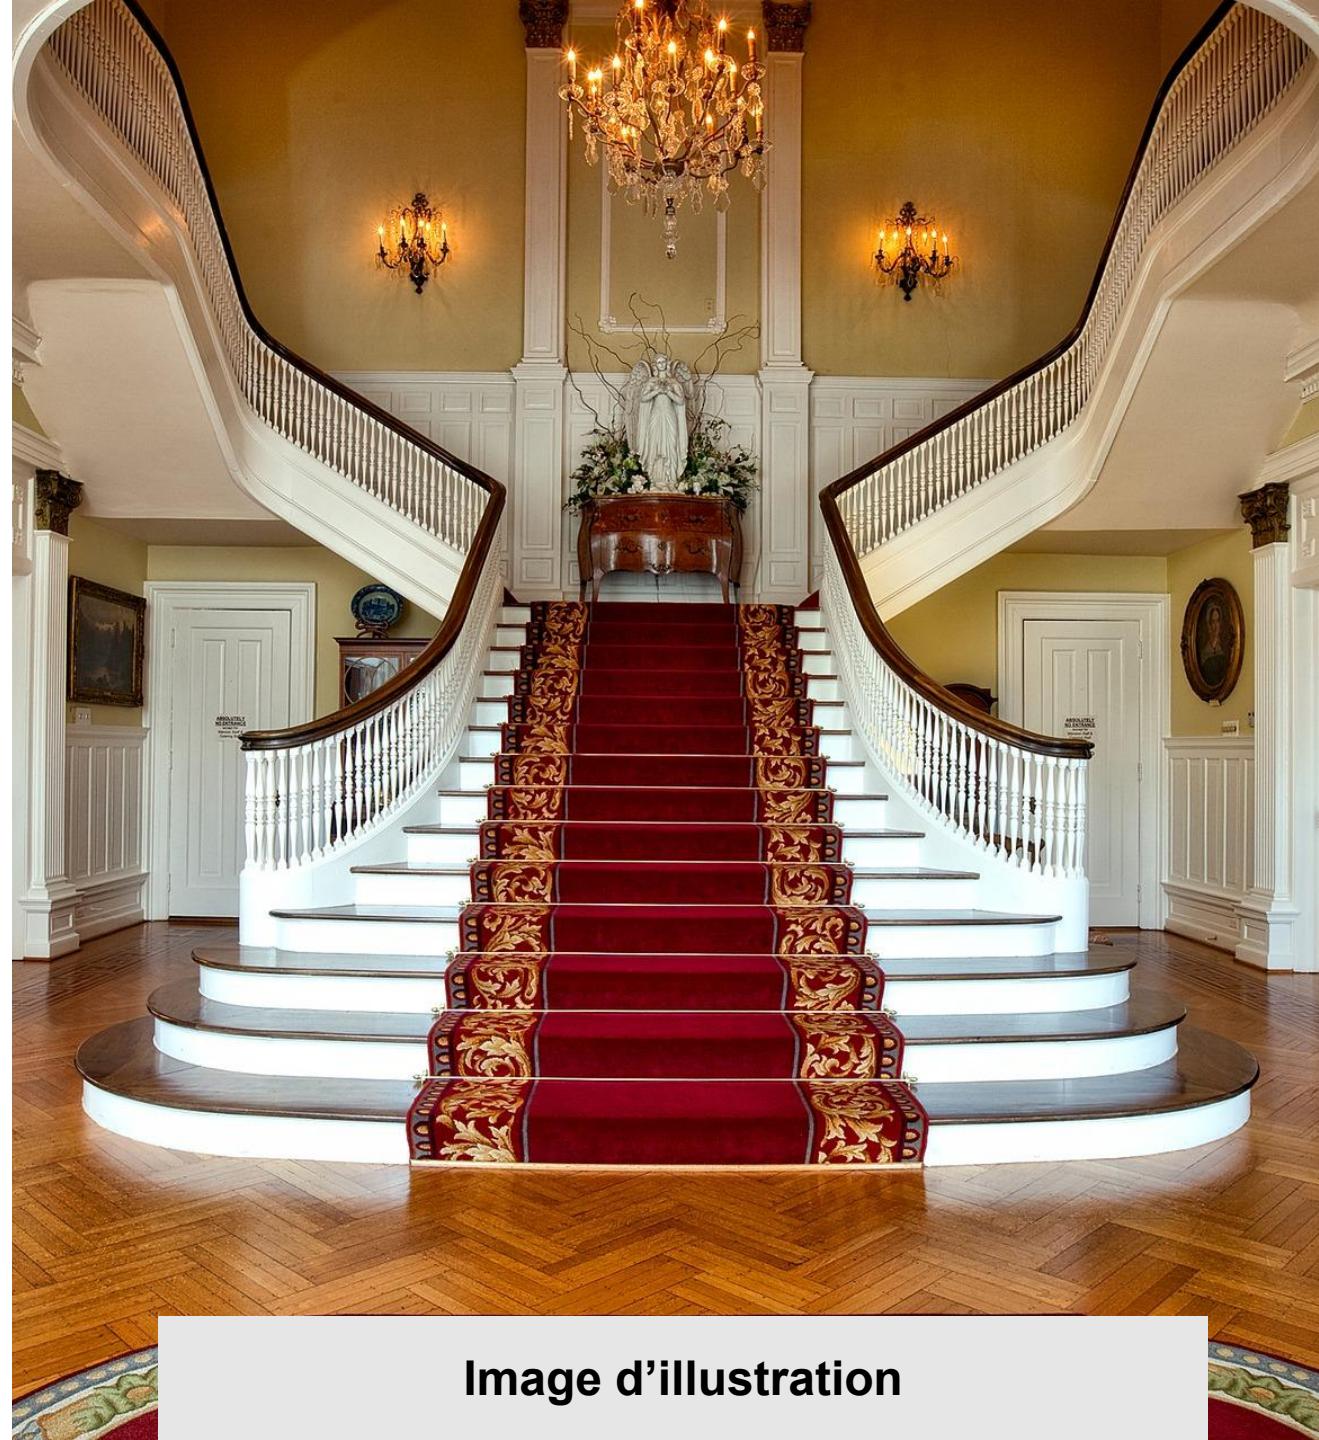


Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Auditif

Nombre de chambres adaptées : 4 (Ce sont les chambres PMR)

Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :

- Dans la chambre : Oui
- Dans la salle de bain : Oui
- Dans les toilettes : Oui

Équipements disponibles dans la chambre :

- Téléphone avec son amplifié : Non
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non

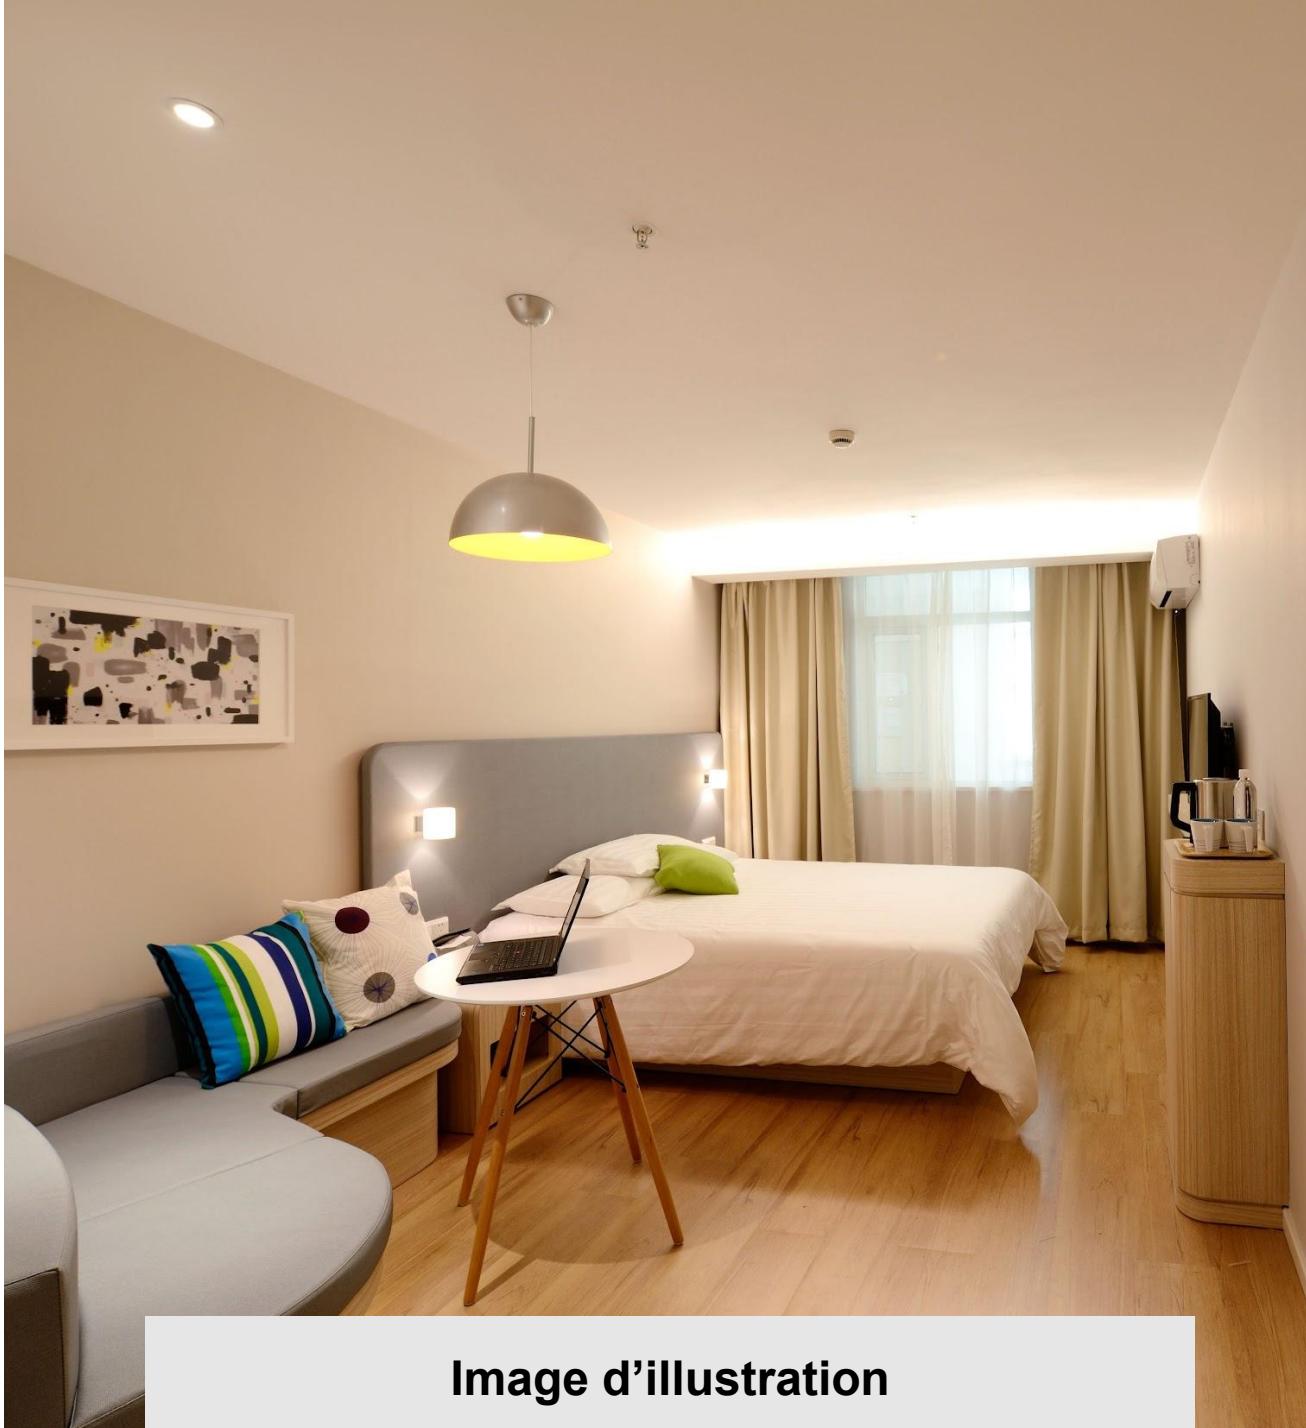


Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Visuel

Nombre de chambres adaptées : 0, l'ensemble des chambres sont équipées d'un mobilier contrasté.

Mobilier contrasté : Oui

Possibilité de gérer la lumière : Non

Documentation en caractères agrandis : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lampe d'appoint : Non
- Lampe de poche : Non
- Serviettes aux couleurs contrastées : Non
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Non

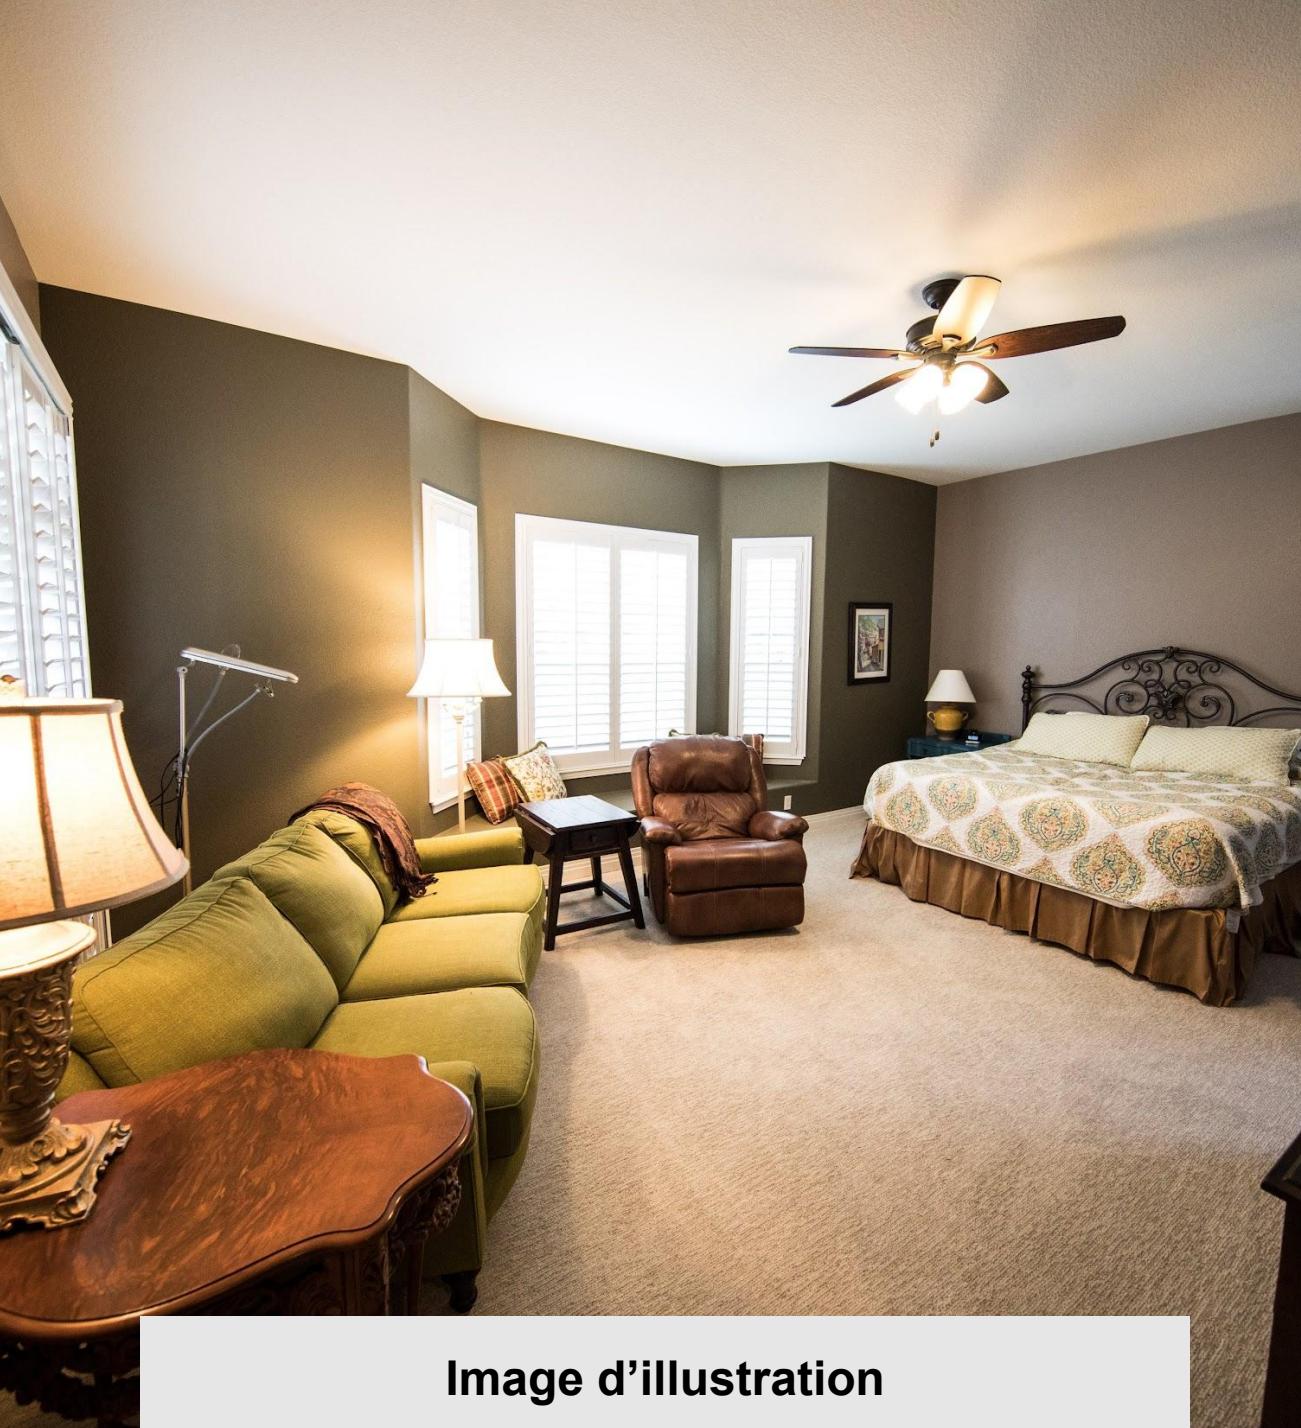


Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Intellectuel

Nombre de chambres communicantes : 10

— Familles

Nombre de chambres adaptées : 11

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lit enfant / Chambre Triple : Oui
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Non
- Prêt de lit de bébé : Non
- Chauffe biberon : Non
- Table à langer : Non
- Baignoire pour bébé : Non



Image d'illustration

Les chambres

Seniors

Nombre de chambres adaptées : 4, pas de chambre spécifiquement adaptée hormis les chambres PMR.

Type de salle de bains : Douche à l' Italienne

Caractéristiques de la douche :

- Barre d'appui : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Oui



Image d'illustration

La chambre PMR

— La Chambre

Nom de la chambre adaptée : 103

Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle :

203, 403, 603

Largeur de passage sur le côté du lit :

- A Droite : 60 cm
- A Gauche : 110 cm
- Devant : 140 cm

Lit ajustable en hauteur : Non

Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui

Table à langer : Non

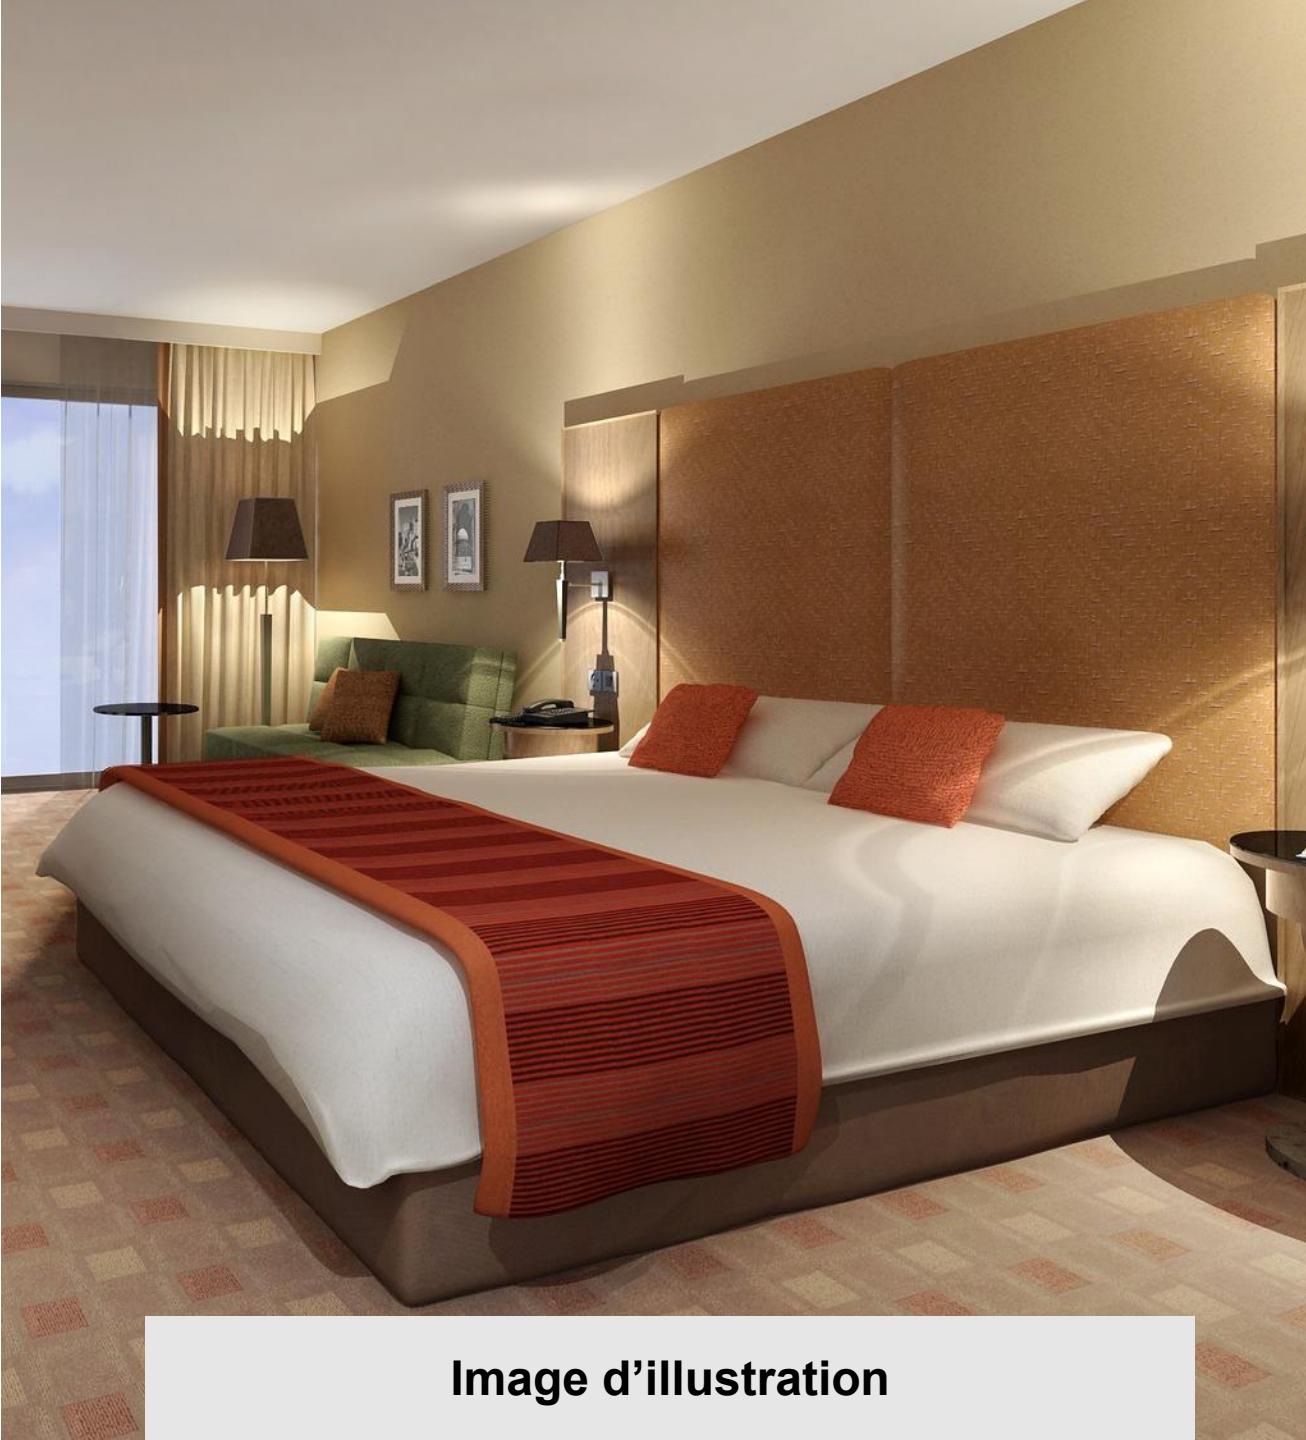


Image d'illustration

La chambre PMR

Toilettes et Salle de bains

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Hauteur du lavabo: 83 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

Type de salle de bains : Douche à l'italienne

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- **Barre d'appui :** Oui
- **Siège de douche ou strapontin :** Oui
- **Fauteuil de douche :** Non

Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre : Oui



Image d'illustration

La salle de petit déjeuner

— La salle

Salle de petit déjeuner indépendante : Oui

Largeur des allées : 88 cm

Hauteur des tables : 77 cm

Espace calme : Non

Tables rondes : Oui

Petit déjeuner servi à table : Non

Petit déjeuner en self service : Oui

- **Aide immédiate du personnel** : Oui
- **Aide au port des plateaux** : Oui

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Non

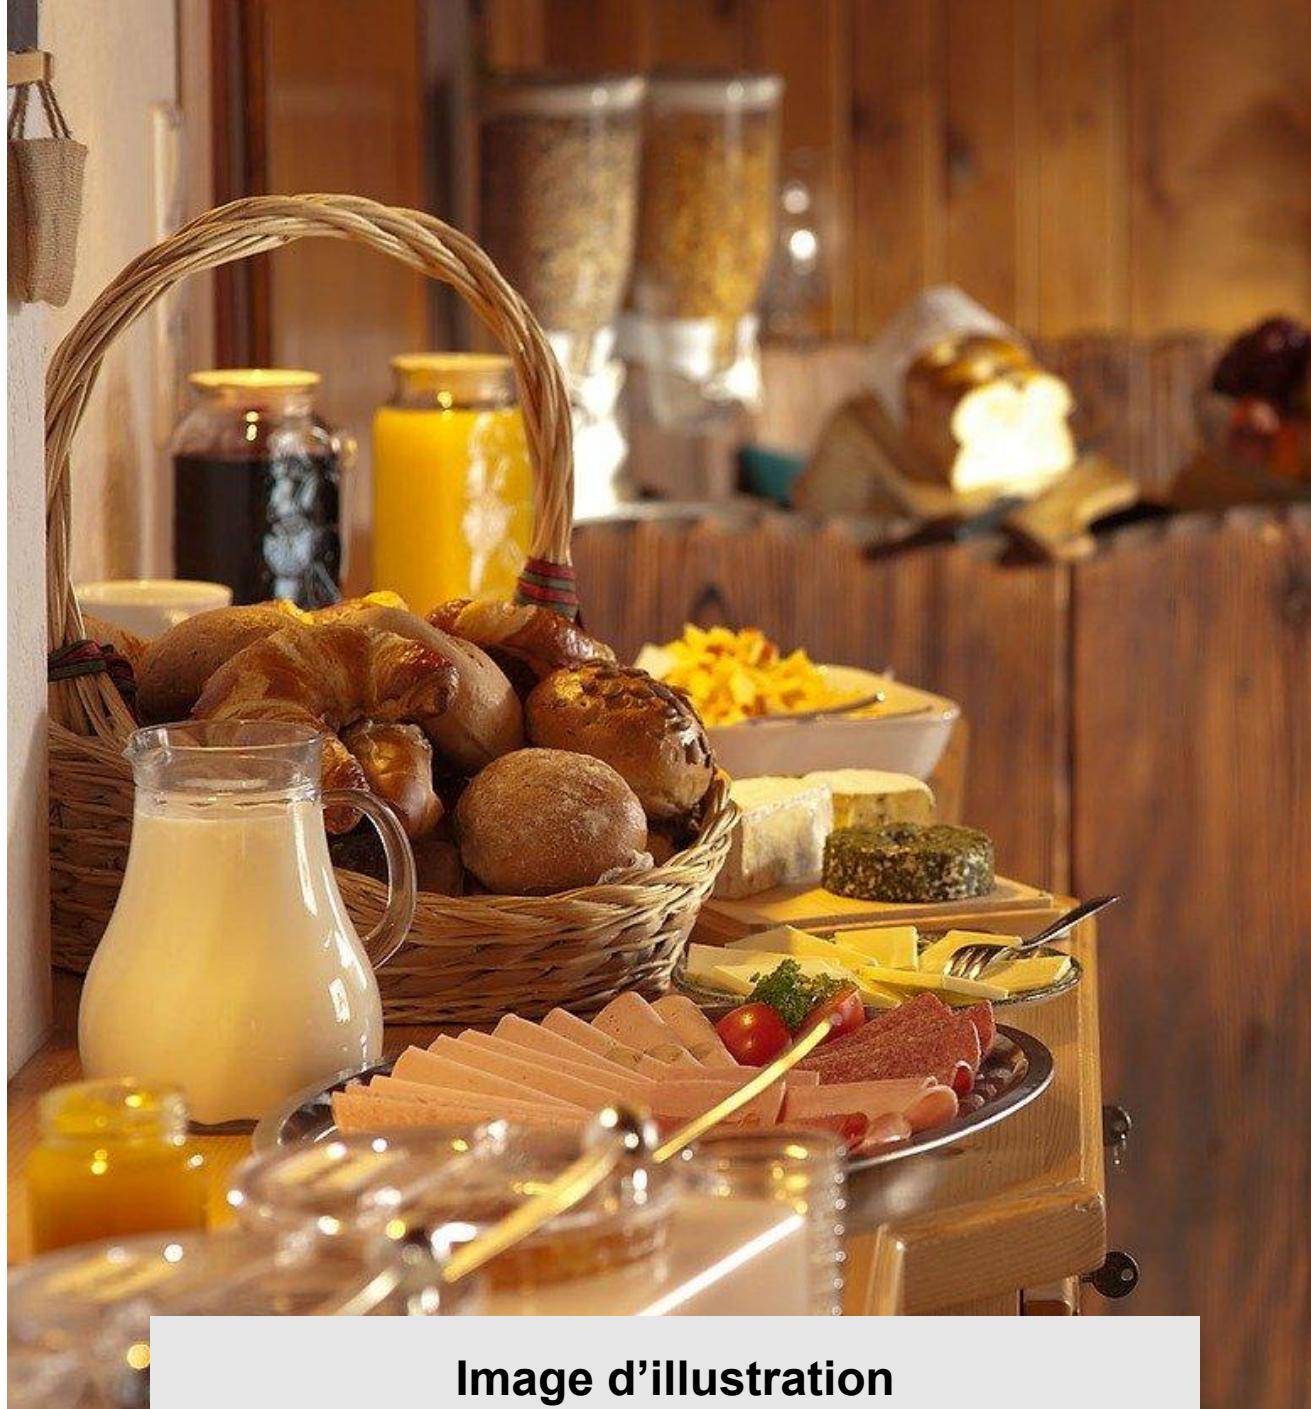


Image d'illustration

La salle de petit déjeuner

— La carte

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non



Image d'illustration

Point de Restauration

— Situation

Le point de restauration est situé: Entresol

Description des lieux : Espace lounge

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non

— Accueil

Réservation est nécessaire : Non

Les animaux de compagnie sont acceptés : Non



Image d'illustration

Point de Restauration

— Accueil

Les produits proposés dans ce point de restauration sont :

- Gratuits : Non
- Payants : Oui
- A consommer debout : Oui
- A consommer à table : Oui
- A consommer sur place : Oui
- A consommer à emporter : Oui

— Point de restauration payant

Paiement à Table : Consommation debout ou à table, paiement à l'accueil.

Caisse équipée d'une boucle à induction magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 75 cm

Partie évidée sous l'accueil : Oui



Image d'illustration

Point de Restauration

Consommation sur place

Largeur des allées : 84 cm

Hauteur des tables : 72 cm

Espace calme : Oui

Tables rondes : Non

Chaise haute : Non

Couverts adaptés : Non

Point de restauration en self service : Oui

- Aide immédiate du personnel : Oui
- Aide au port des plateaux : Oui



Image d'illustration

Point de Restauration

— La carte

Sur Ardoise : Non

Lisible : Oui

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Oui

Adaptée aux enfants : Non

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Non
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non

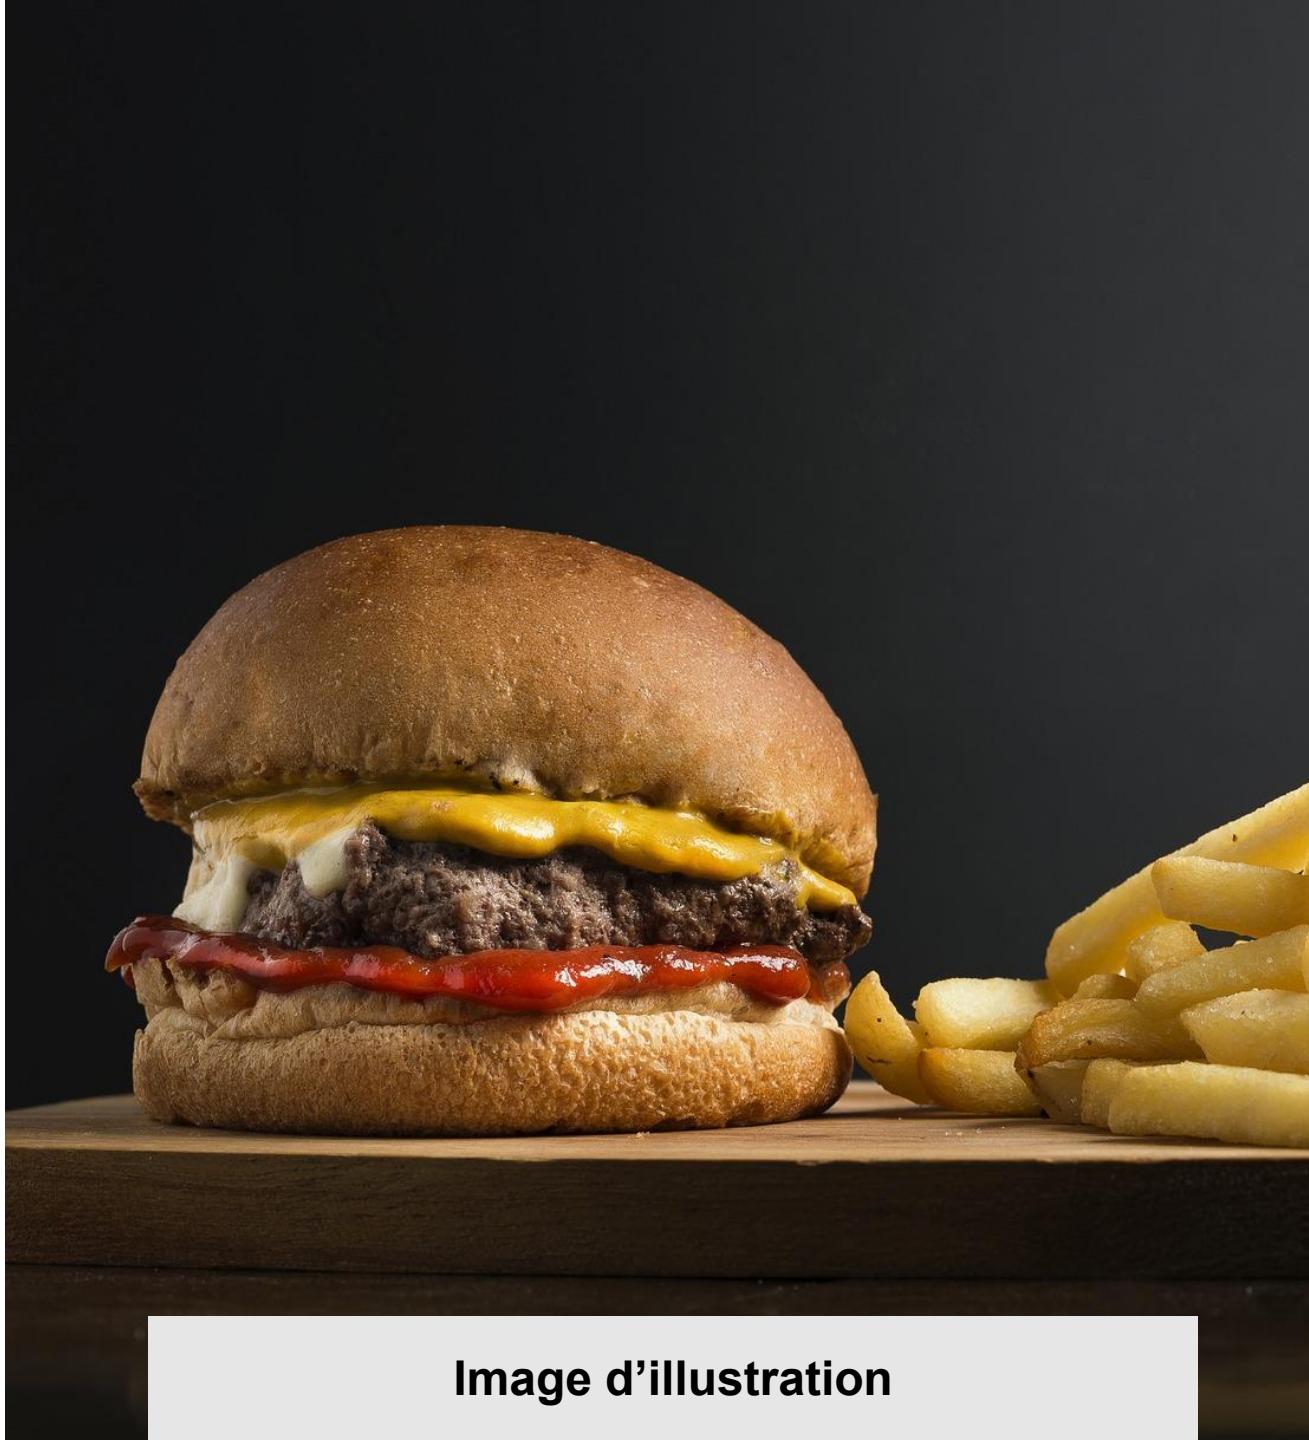


Image d'illustration

Salle de réunion

— Accès

Nom de la salle : Salon

Type d'entrée : Avec un plan incliné, par une entrée secondaire nécessitant de passer par l'extérieur du bâtiment. Des travaux sur la voirie rendent l'accès en autonomie difficile pour les PMR (ressaut de 6 cm).

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Largeur des allées : 90 cm

Largeur de la porte : 85 cm

Hauteur des tables : 75 cm

Partie évidée sous les tables : Oui

Toilettes à proximité : Non, les toilettes accessibles les plus proches se situent à 150m, au premier étage, à proximité de la salle de petit déjeuner.



Image d'illustration

Salle de réunion

Equipements à disposition

Boucle magnétique : Non

Rétroprojecteur : Oui

Ecran : Non

Système son : Non

Tableau : Oui

Paperboard : Oui

Écran tactile : Non

La signalétique est :

- **Homogène** : Oui
- **Lisible** : Non
- **Simple à comprendre** : Non
- **Associée à des pictogrammes** : Oui

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Motif intégral ou partiel recouvrant l'espace à 1,10m et 1,60m du sol



Image d'illustration

Remerciements

Hôtel Holiday Inn
Paris Opéra Grands
Boulevards

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.