

# PARIS

Office du Tourisme  
et des Congrès

## Guide d'accessibilité

### Hôtel Eiffel Saint-Charles

**Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Hôtel Eiffel Saint-Charles ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques**

# Extérieurs

## — Parking

### Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui
- Parking privé : Non
- Parking public souterrain : Non

**Nombre de places à proximité :** 10


**Distance :** 30 m

**Signalisation des places :** Oui

**Dépose minute :** Non

## — Problèmes d'accès

**Problèmes d'accès possibles :** Pas de problèmes spécifiques

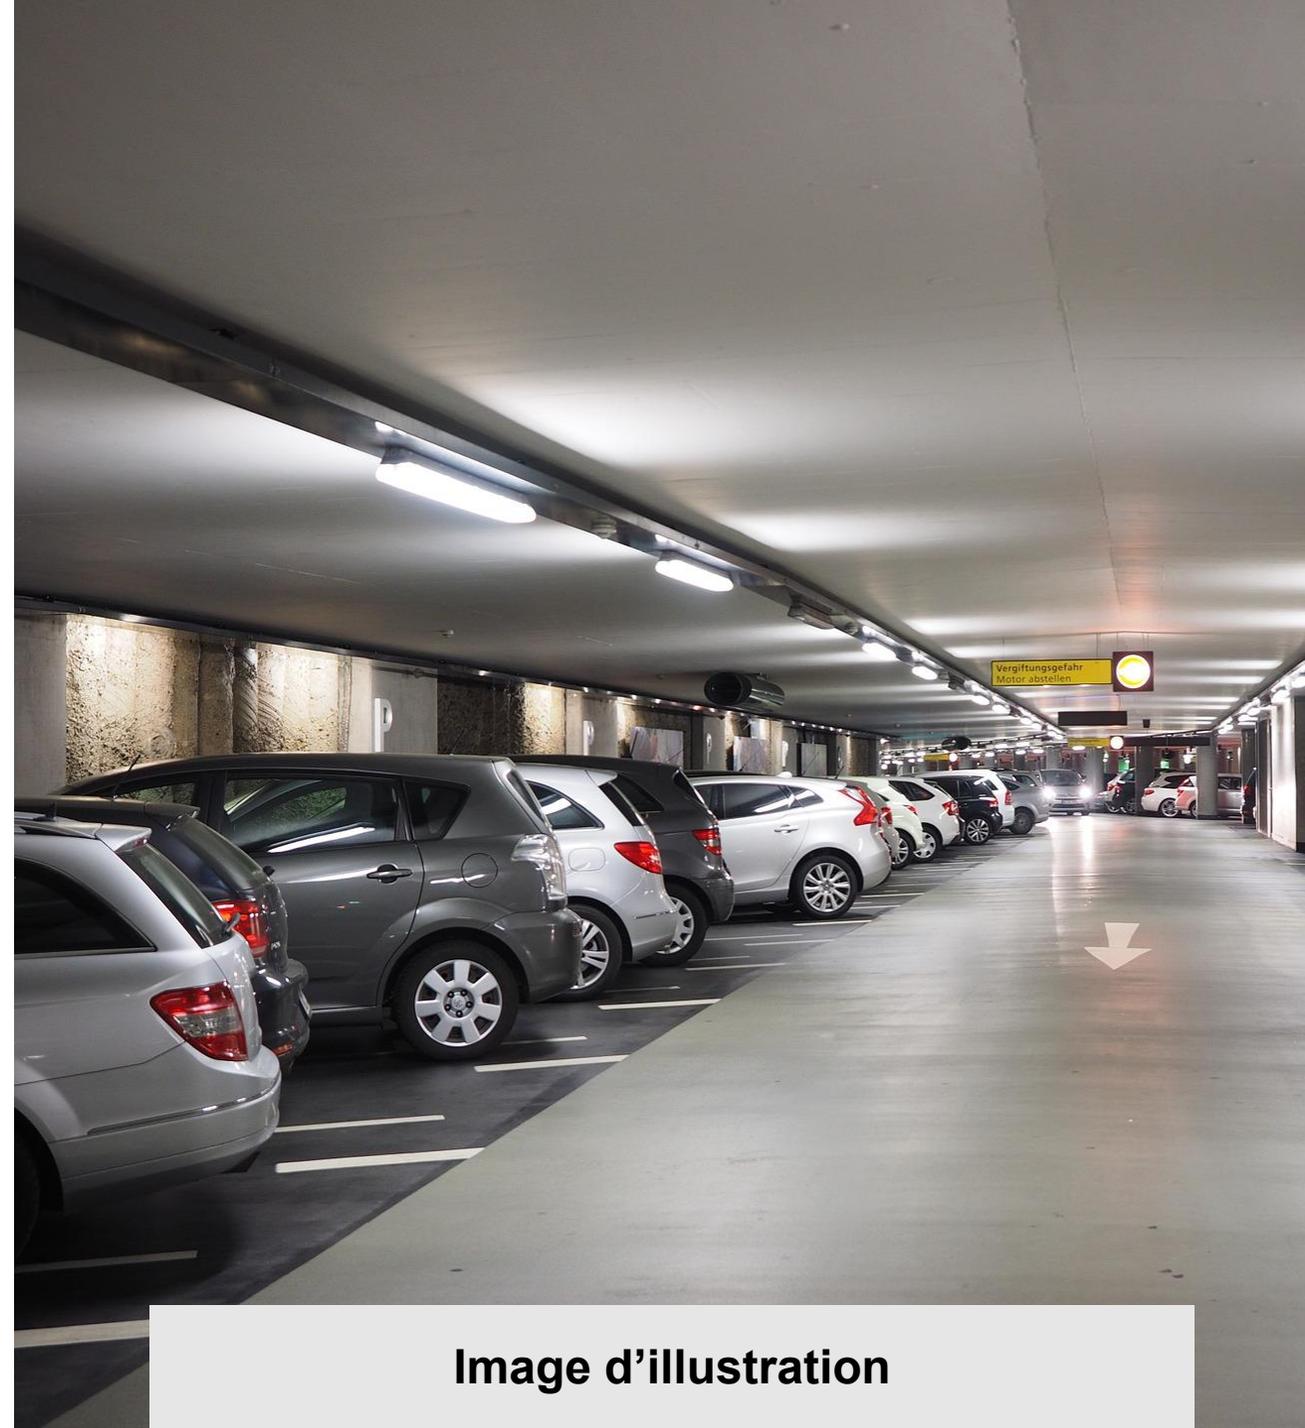

**Image d'illustration**

## Extérieurs

### — Entrée

**Type d'entrée :** Avec un plan incliné

**Entrée surveillée :** Non

**Entrée visible depuis la porte :** Oui

### — Porte

**Type de porte :** Porte automatique

**La porte dispose d'un dispositif d'appel :** Non

## Intérieurs

### — Intérieurs

**Largeur du couloir le plus étroit :** 90 cm

**Largeur de la porte la plus étroite :** 90 cm



Image d'illustration

# Intérieurs

## — Accueil

**L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Non**

**Hauteur de l'accueil : 115 cm**

**Partie évidée sous l'accueil : Non**

**La réservation est possible par :**

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

**Les animaux de compagnie sont acceptés : Non**

## — Parois vitrées

**Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :**

Motif intégral ou partiel recouvrant l'espace à 1,10m et 1,60m du sol



**Image d'illustration**

# Intérieurs

## — Services

**Wifi gratuit : Oui**

**Service de bagagerie : Oui**

**Livraison de matériel médical : Non**

**Mise à disposition d'une liste de professionnels  
de la puériculture : Non**

**Mise à disposition d'une liste de professionnels  
médicaux et paramédicaux : Non**

**Accès à un réfrigérateur sécurisé: Oui**

## — Personnel

**Le personnel est sensibilisé : Non**

**Le personnel est formé : Non**

**Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non**



**Image d'illustration**

# Intérieurs

## — Toilettes

**Présence de toilettes à proximité de l'accueil : Oui**

**Ces toilettes sont accessibles : Oui**

**Aire de rotation : Oui**

**Barre d'appui : Coudée**

**Hauteur ajustable : Non**


**Couleur contrastée : Oui**

**Table à Langer : Non**

**Hauteur du lavabo : 84 cm**

**Partie évidée sous le lavabo : Oui**

**Lavabo en angle : Oui**

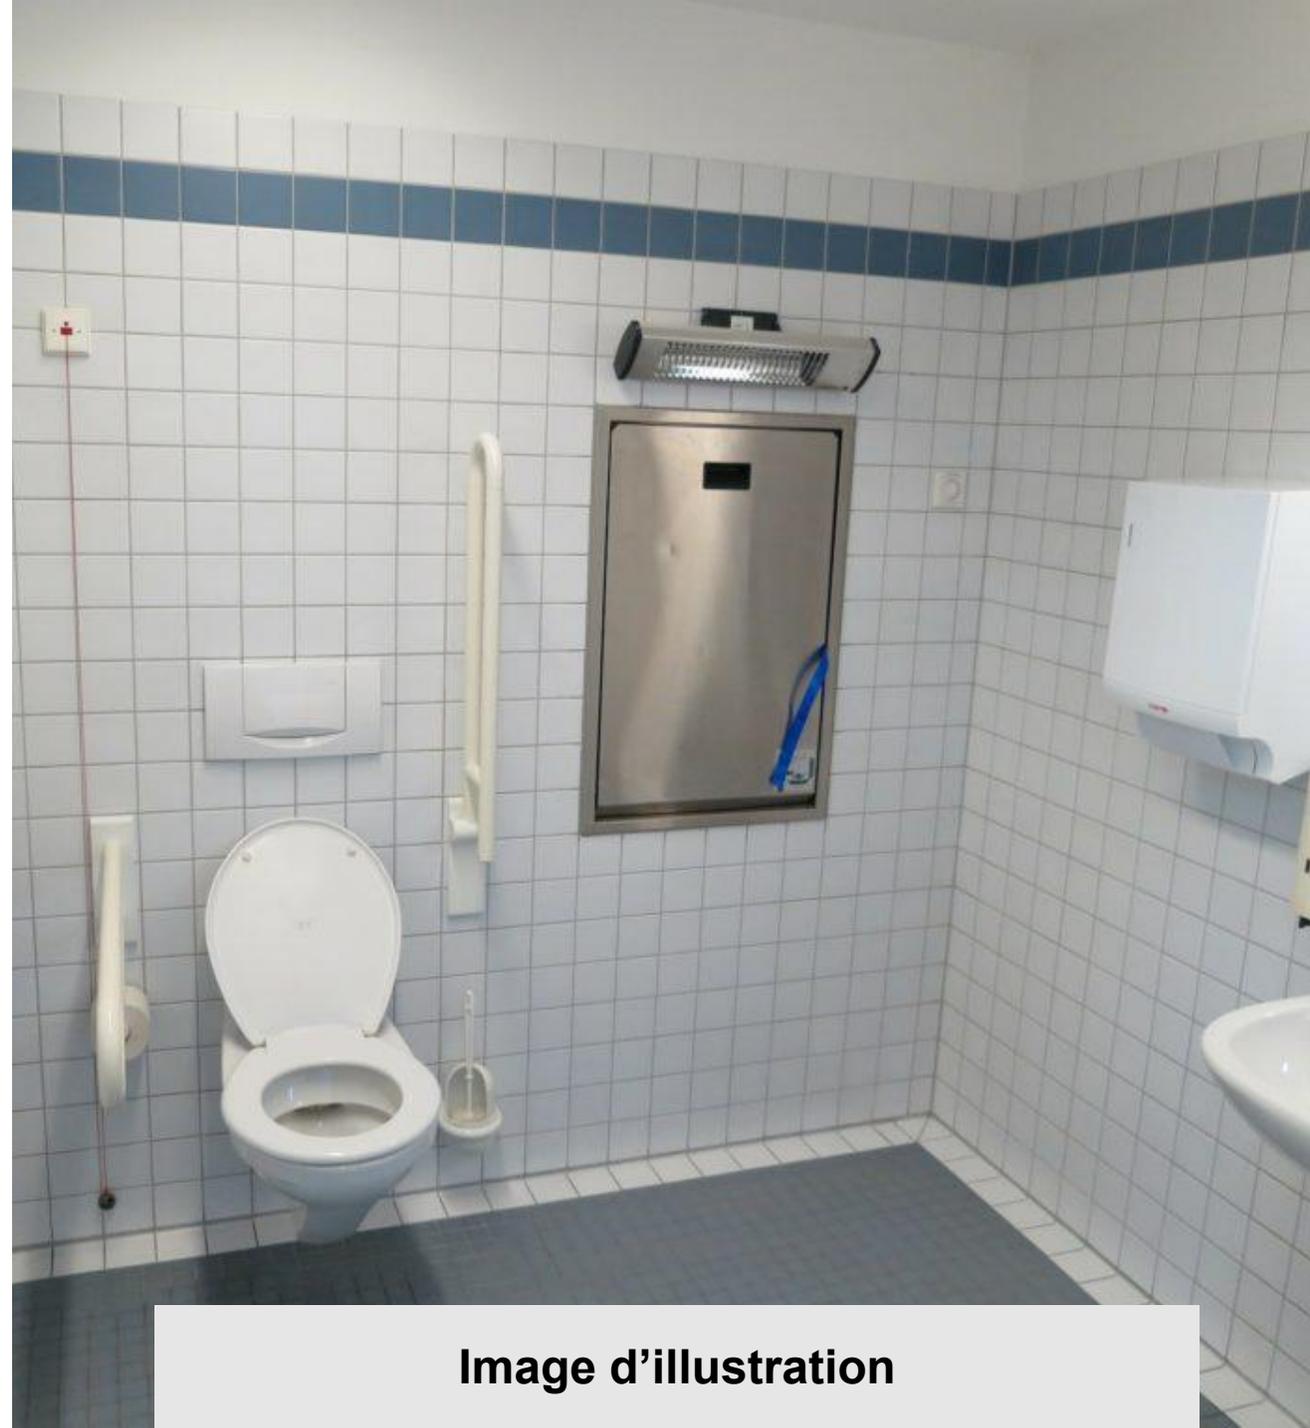

**Image d'illustration**

# Intérieurs

## — Signalétique

**Homogène** : Oui

**Lisible** : Oui

**Simple à comprendre** : Oui

**Associée à des pictogrammes** : Oui

**Doublée en braille** : Non

**Maquette en relief** : Non

**Plan en relief** : Non

**Plan en gros caractères** : Non

**Plan simplifié** : Non

**Plan comprenant des couleurs contrastées** : Non



Image d'illustration

# Intérieurs

## — Escaliers

**Présence d'escaliers dans l'établissement : Oui**

**Caractéristiques des escaliers :**

- Bande podotactile : Non
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Oui


## — Ascenseur

**Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Oui**

**Hauteur du bouton le plus haut : 115 cm**

**Caractéristiques de l'ascenseur :**

- Annonce : Annonce visuelle
- Boucle à Induction Magnétique : Oui
- Main courante : Oui
- Touches : Touches en braille, Touches en gros caractères, Touches en relief

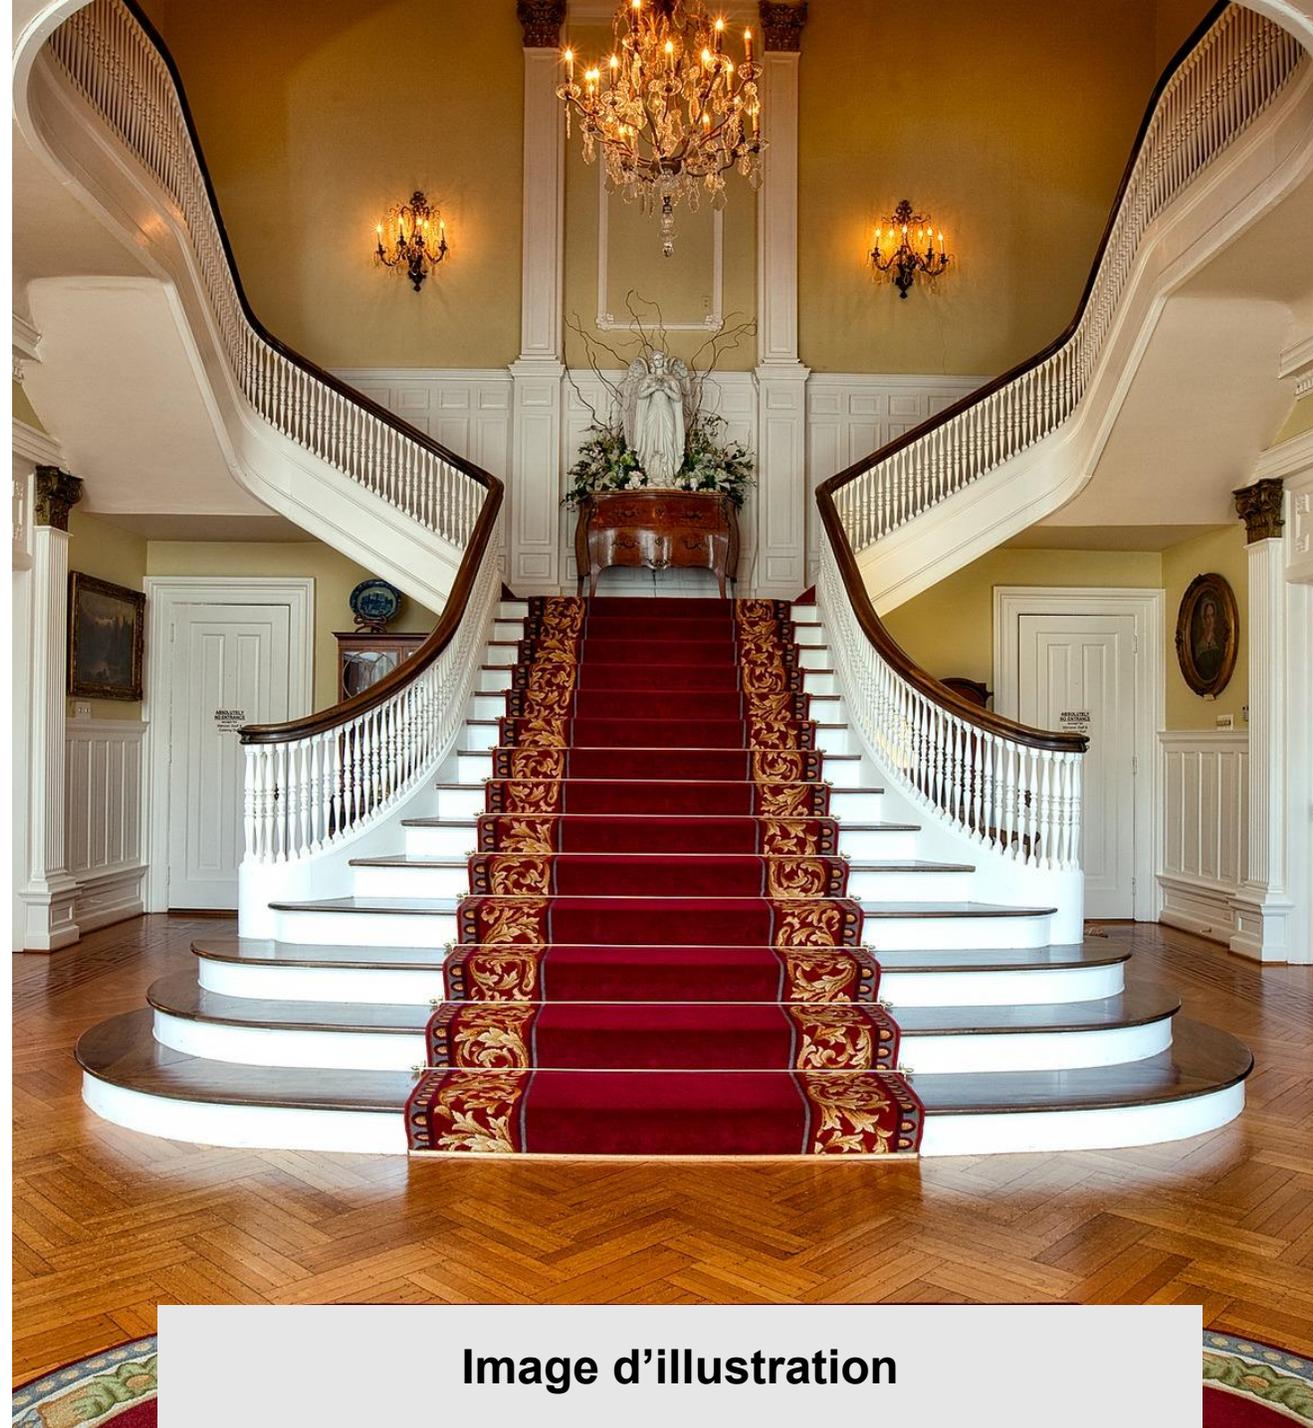

**Image d'illustration**

# Les chambres

## — Handicap Auditif


**Nombre de chambres adaptées : 0**

### **Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :**

- Dans la chambre : Non
- Dans la salle de bain : Non
- Dans les toilettes : Non

### **Équipements disponibles dans la chambre :**

- Téléphone avec son amplifié : Non
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non

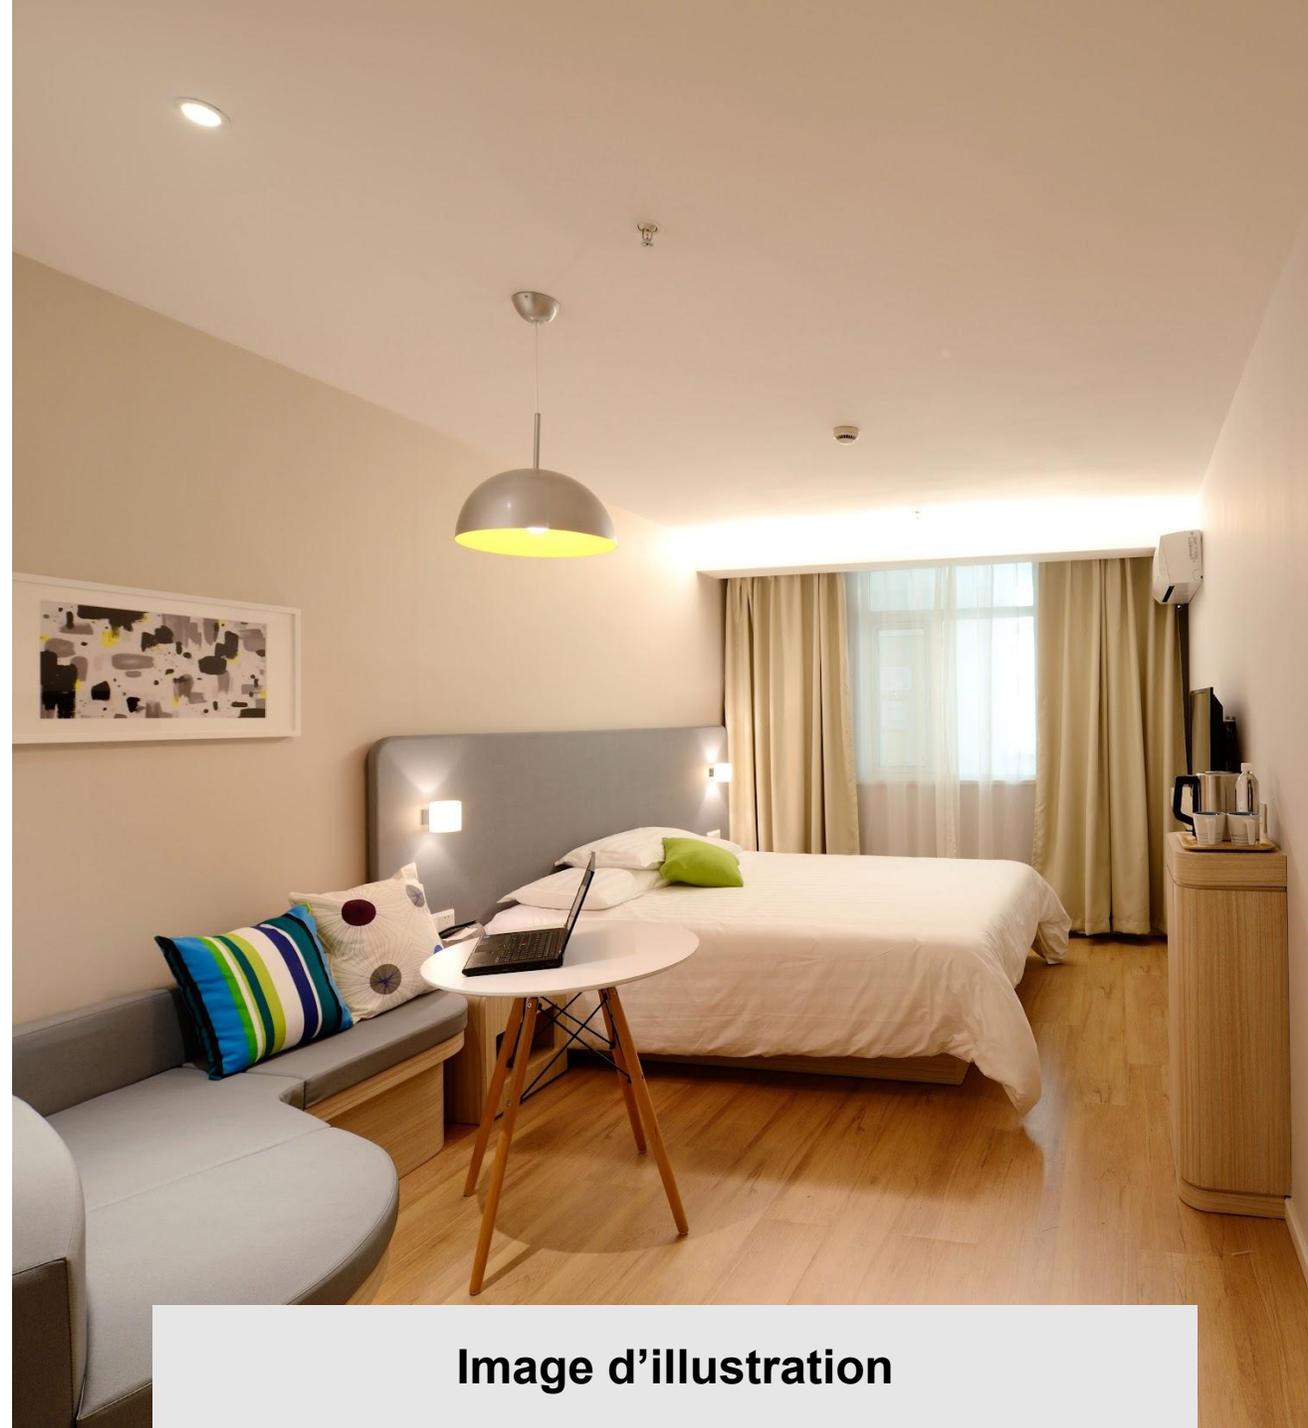

**Image d'illustration**

# Les chambres

## — Handicap Visuel

**Nombre de chambres adaptées : 33**


**Mobilier contrasté : Oui**

**Possibilité de gérer la lumière : Oui**

**Documentation en caractères agrandis : Non**

**Équipements disponibles dans la chambre :**

- Lampe d'appoint : Non
- Lampe de poche : Non
- Serviettes aux couleurs contrastées : Oui
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Oui
- Télécommande universelle : Non

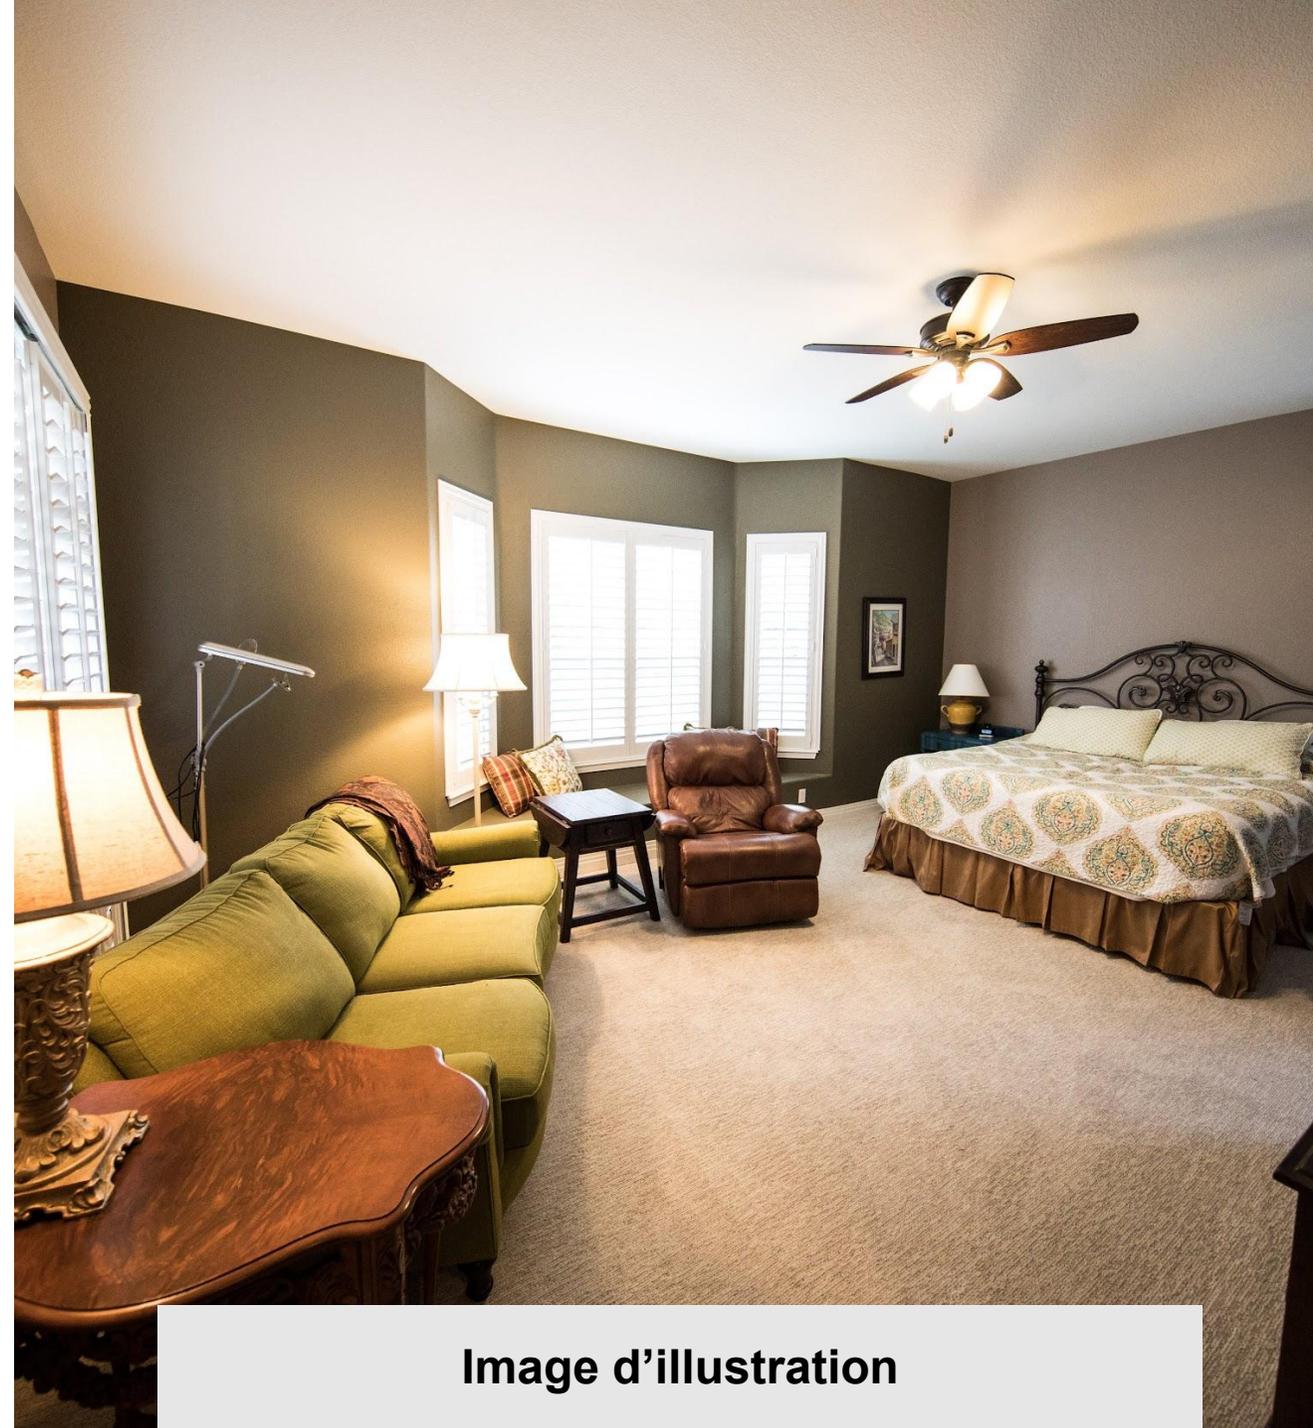

**Image d'illustration**

# Les chambres

## — Handicap Intellectuel

Nombre de chambres communicantes : 3

## — Familles

Nombre de chambres adaptées : 3

### Équipements disponibles dans la chambre :

- Lit enfant / Chambre Triple : Oui
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Non
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Non
- Table à langer : Non
- Baignoire pour bébé : Non



Image d'illustration

# Les chambres

## — Seniors

**Nombre de chambres adaptées : 0**

**Type de salle de bains :** Douche avec receveur classique (15 à 20cm)

**Caractéristiques de la douche :**

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non



**Image d'illustration**

# La chambre UFR

## — La Chambre

**Nombre de chambres adaptées : 2**

**Nom de la chambre adaptée : 003**

**Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle :  
002**


**Largeur de passage sur le côté du lit :**

- A Droite : 190 cm
- A Gauche : 90 cm
- Devant : 80 cm

**Lit ajustable en hauteur : Non**

**Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui**

**Table à langer : Non**

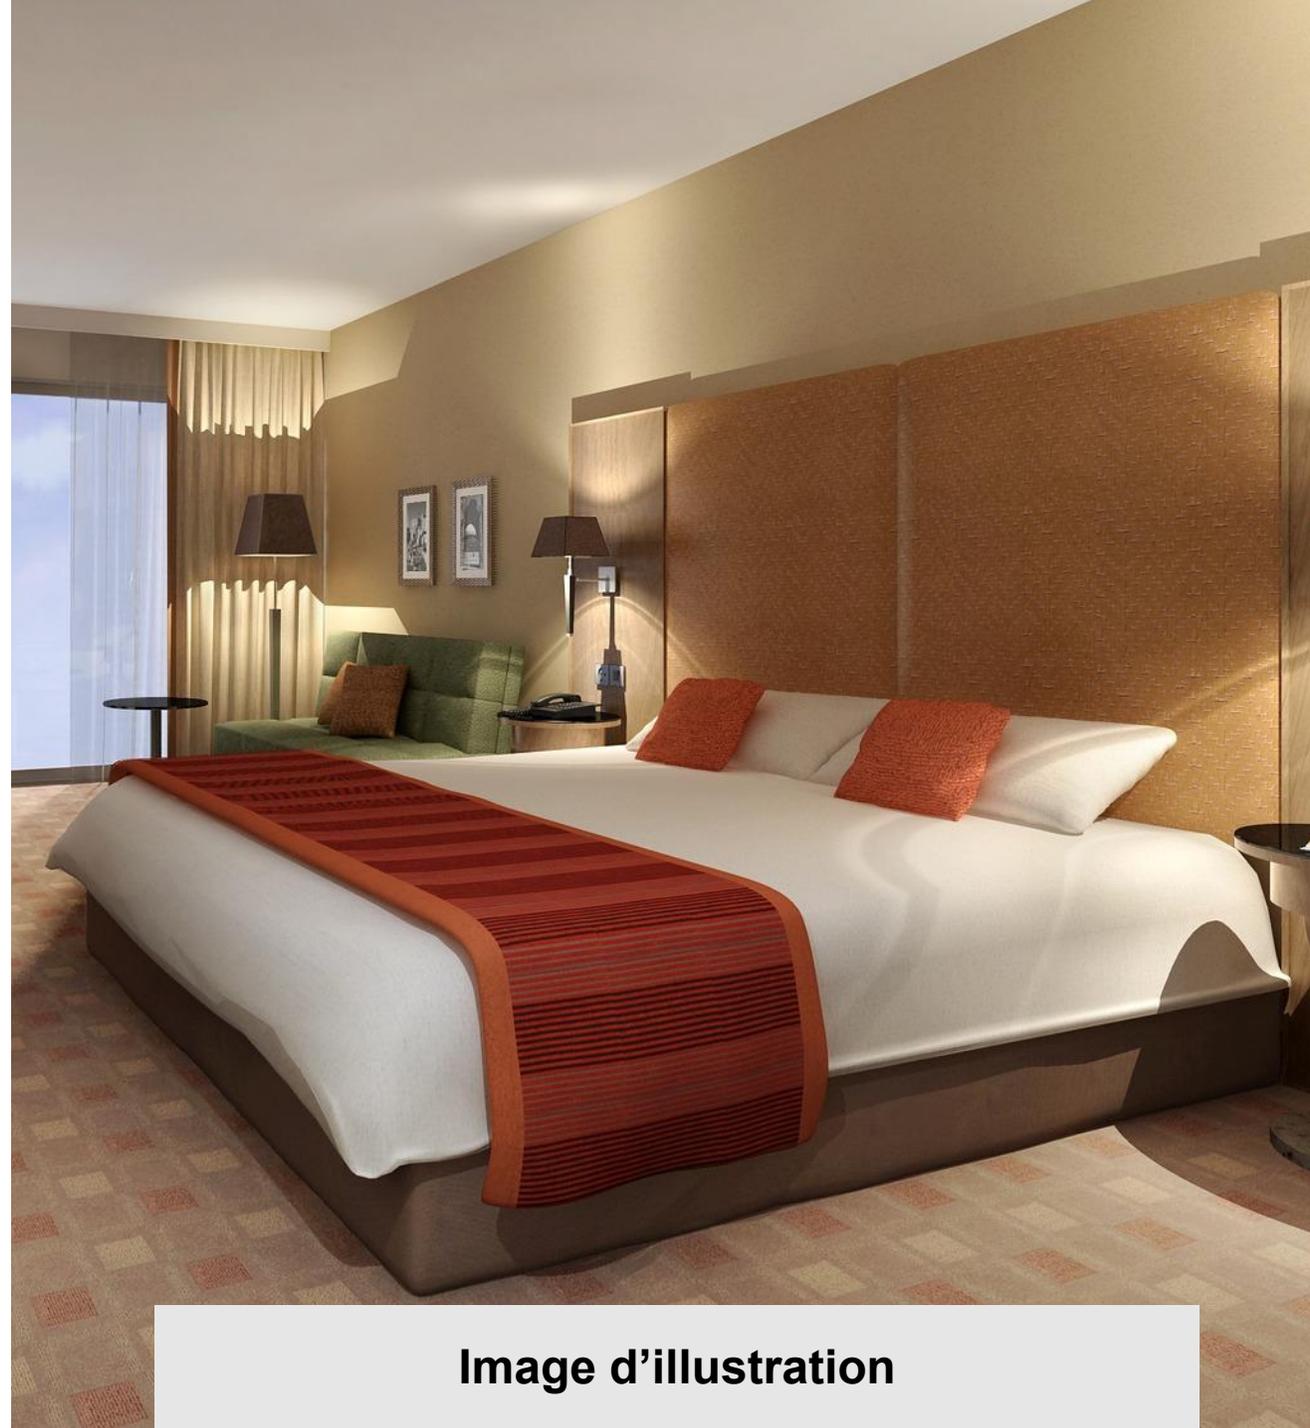

**Image d'illustration**

# La chambre UFR

## — Toilettes et Salle de bains

**Aire de rotation :** Oui

**Barre d'appui :** Coudée

**Hauteur ajustable :** Oui

**Couleur contrastée :** Non

**Hauteur du lavabo:** 85 cm

**Partie évidée sous le lavabo :** Oui

**Lavabo en angle :** Non

**Type de salle de bains :** Douche avec receveur extra plat (3 cm)

**Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :**

- Barre d'appui : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Oui
- Fauteuil de douche : Non

**Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre :** Non



**Image d'illustration**

# La salle de petit déjeuner

## — La salle

**Salle de petit déjeuner indépendante :** Oui

**Largeur des allées :** 90 cm

**Hauteur des tables :** 75 cm

**Espace calme :** Non

**Tables rondes :** Oui


**Petit déjeuner servi à table :** Non

**Petit déjeuner en self service :** Oui

- Aide immédiate du personnel : Oui
- Aide au port des plateaux : Oui

**Chaise haute :** Oui

**Couverts adaptés :** Non

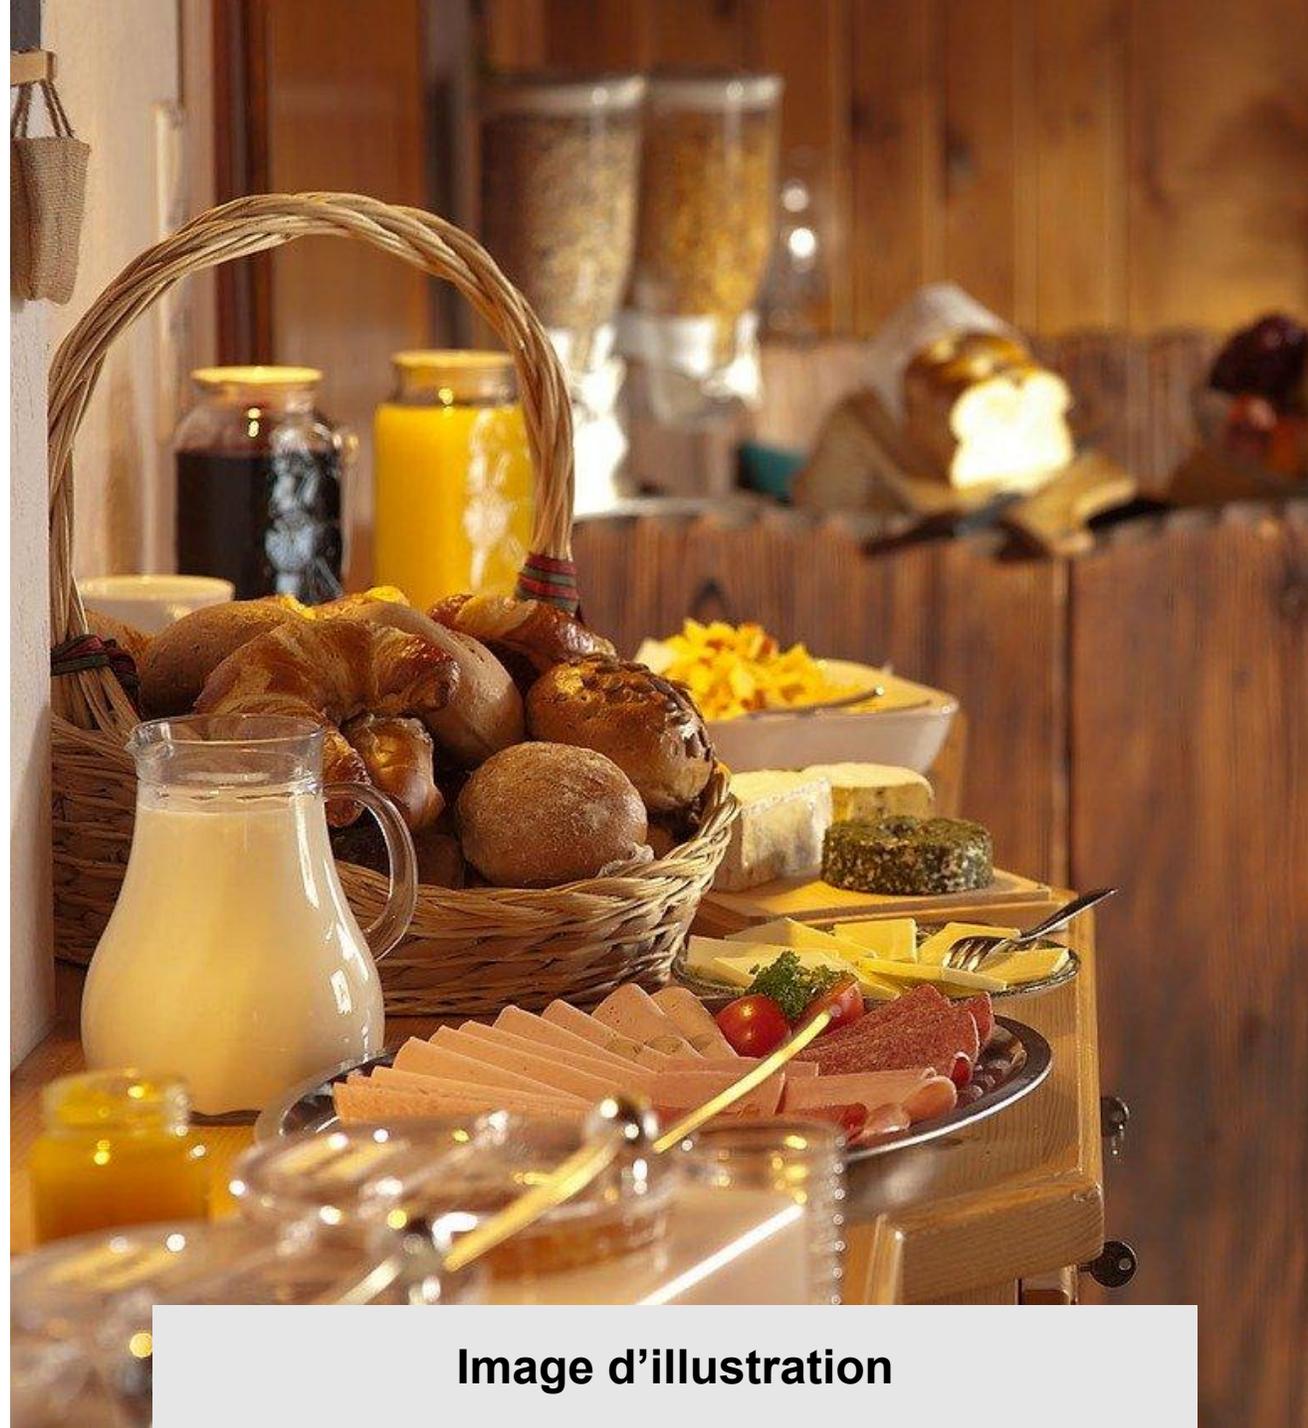

**Image d'illustration**

# La salle de petit déjeuner

## — La carte

**Adaptée aux régimes alimentaires suivants :**

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Oui
- Casher : Non
- Halal : Non



**Image d'illustration**

# La Salle de Sport

## — Les équipements

**Type d'entrée :** Plusieurs marches / Escalier pour entrer. Cet obstacle n'est pas compensé.

### **Machines de sport adaptées :**

- Butterfly : Non
- Développé Horizontal : Non
- Presse à triceps : Non
- Appareil de Rowing : Non

**Coach sportif à disposition des utilisateurs :** Non

**Appareils d'électro stimulation :** Non



**Développé horizontal**



**Butterfly**



**Rowing**



**Presse à Triceps**

# Salle de réunion

## — Accès

**Nom de la salle :** Salon Liv'In

**Type d'entrée :** Plusieurs marches / Escalier pour entrer. Cet obstacle n'est pas compensé.

**La réservation est possible par :**

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

**Largeur des allées :** 90 cm

**Largeur de la porte :** 77 cm

**Hauteur des tables :** 77 cm

**Partie évidée sous les tables :** Oui



Image d'illustration

# Salle de réunion

## — Equipements à disposition

**Boucle magnétique** : Non

**Rétroprojecteur** : Non

**Ecran** : Oui

**Système son** : Oui

**Tableau** : Oui

**Paperboard** : Oui

**Écran tactile** : Non

**La signalétique est :**

- Homogène : Oui
- Lisible : Oui
- Simple à comprendre : Oui
- Associée à des pictogrammes : Oui

**Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :**

Il n'y a aucune porte ou paroi vitrée dans mon établissement



**Image d'illustration**

# Le spa

## — Les prestations

**Type d'entrée :** Plusieurs marches / Escalier pour entrer. Cet obstacle n'est pas compensé.

**Votre spa est équipé des espaces et soins suivants :**

- Sauna (Chaleur Sèche)

**Les prestations sont :**

- Accompagnées : Non
- Proposées en autonomie : Oui



**Image d'illustration**

# Le spa

## — Accueil

### Les activités sont décrites et signalées :

- Avec des illustrations : Non
- De manière homogène par la signalétique : Oui
- Avec les contre indications correspondantes : Non
- Oralement par le personnel d'accueil : Non
- Oralement par enregistreur : Non

## — Le personnel

Est sensibilisé : Non

Est formé : Non

Est formé à la manipulation : Non

Porte un code vestimentaire : Non

Porte un badge : Non



Image d'illustration

## Le spa

### — Les équipements à disposition

**Vous mettez à disposition les services et équipements suivants :**

- Boucle magnétique dans les différentes salles : Non
- Bandeau d'oreille anti-eau : Non
- Accueil de chien guide : Non
- Espace d'attente pour chien guide : Non
- Fauteuil roulant : Non
- Fauteuil de douche : Oui
- Chaussettes/claquettes adaptées : Non

### — Intérieur

**La largeur du couloir le plus étroit (en cm) est de : 80 cm**

**La largeur de la porte la plus étroite (en cm) est de : 80 cm**

**Les différents équipements proposés sont fermés à clé : Non**



**Image d'illustration**

## Le spa

### — Le vestiaire

**Largeur du vestiaire :** Non mesuré

**Hauteur patère :** Non mesuré

**Aire de rotation :** Oui

**Barre d'appui :** Non

**Zone d'assise :** Oui

**Casier pour poussette :** Non


**Dépôt poussettes à l'accueil :** Non

### — Les douches

**Type de douche :** Douche avec receveur classique (15 à 20 cm)

**Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :**

- Barre d'appui : Non
- Aire de rotation : Non
- Siège de douche ou strapontin : Oui
- Fauteuil de douche : Non

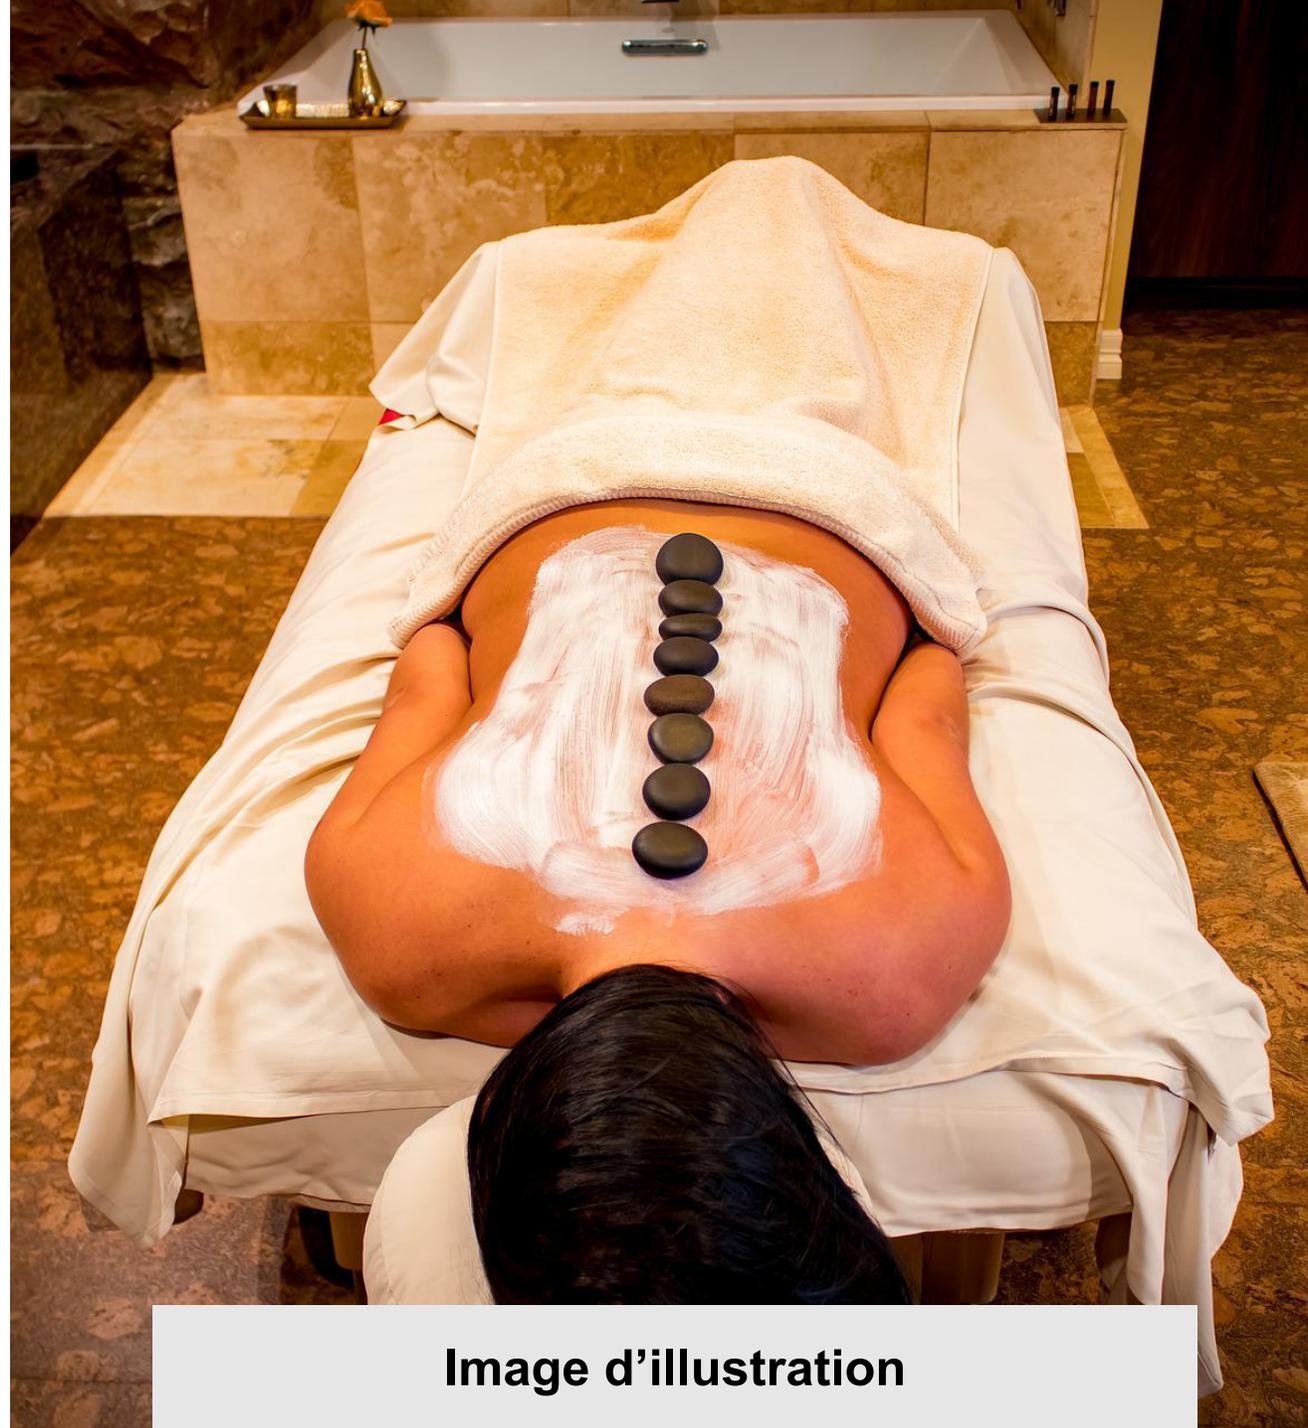

**Image d'illustration**

# Sauna

## — Equipements


**Le sauna dispose des équipements suivants :**

- D'une banquette accessible : Oui
- D'un mobilier contrasté : Non
- D'une douche adaptée à proximité : Non

**Les informations sont :**

- Sont dispensées par le personnel : Non
- Sont mises à disposition grâce à un affichage ou un document
  - En caractères agrandis : Non
  - En caractères contrastés : Non
  - En FALC : Non
  - Avec des illustrations : Non

**Votre sauna dispose d'un système de contrôle de la durée d'utilisation : Visuel**

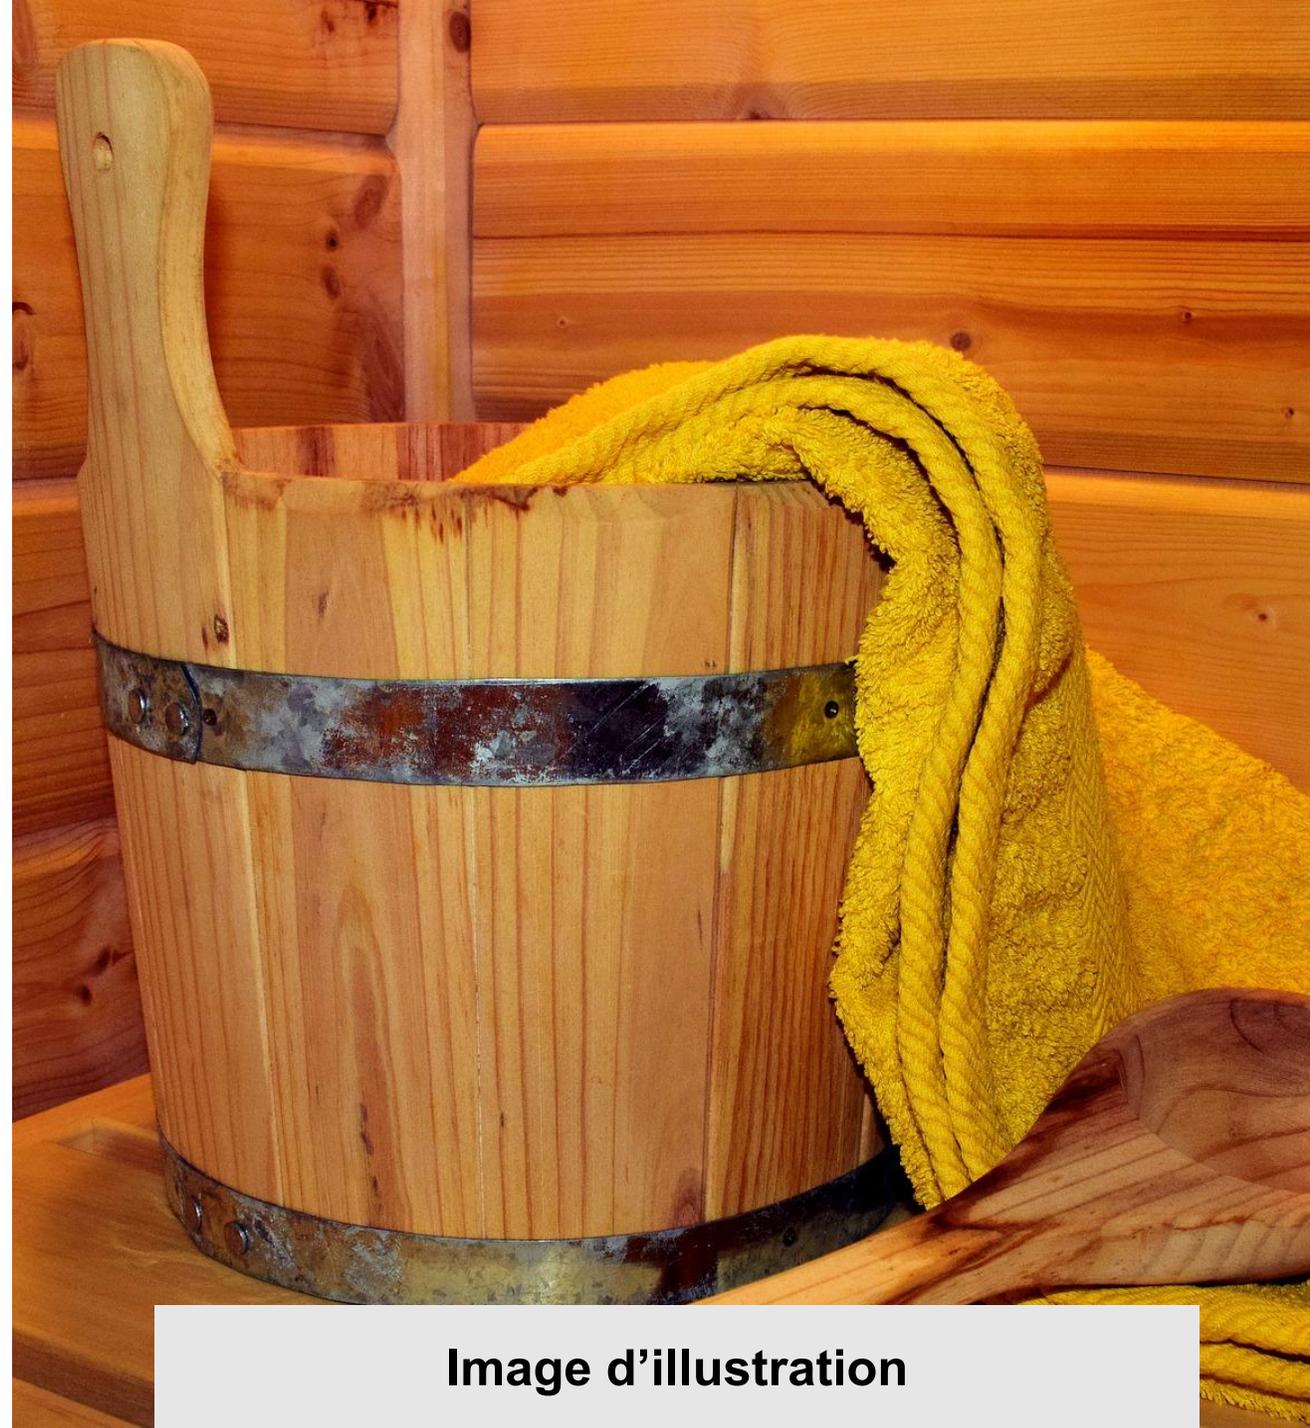

**Image d'illustration**

# Remerciements

Hôtel Eiffel  
Saint-Charles

PARIS

Office du Tourisme  
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.

Mis à jour le 27/11/2023 à 11:10.