

# PARIS

Office du Tourisme  
et des Congrès

## Guide d'accessibilité

Ibis Budget Porte de Bercy

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Ibis Budget Porte de Bercy ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

# Extérieurs

## — Parking

**Parking adapté à proximité :**

- Sur la voirie : Oui (2)
- Parking privé : Oui (2)
- Parking public souterrain : Non

**Nombre de places à proximité :** 4


**Distance :** 10 m

**Signalisation des places :** Oui

**Dépose minute :** Oui

## — Problèmes d'accès

**Problèmes d'accès possibles :** Pas de problèmes spécifiques

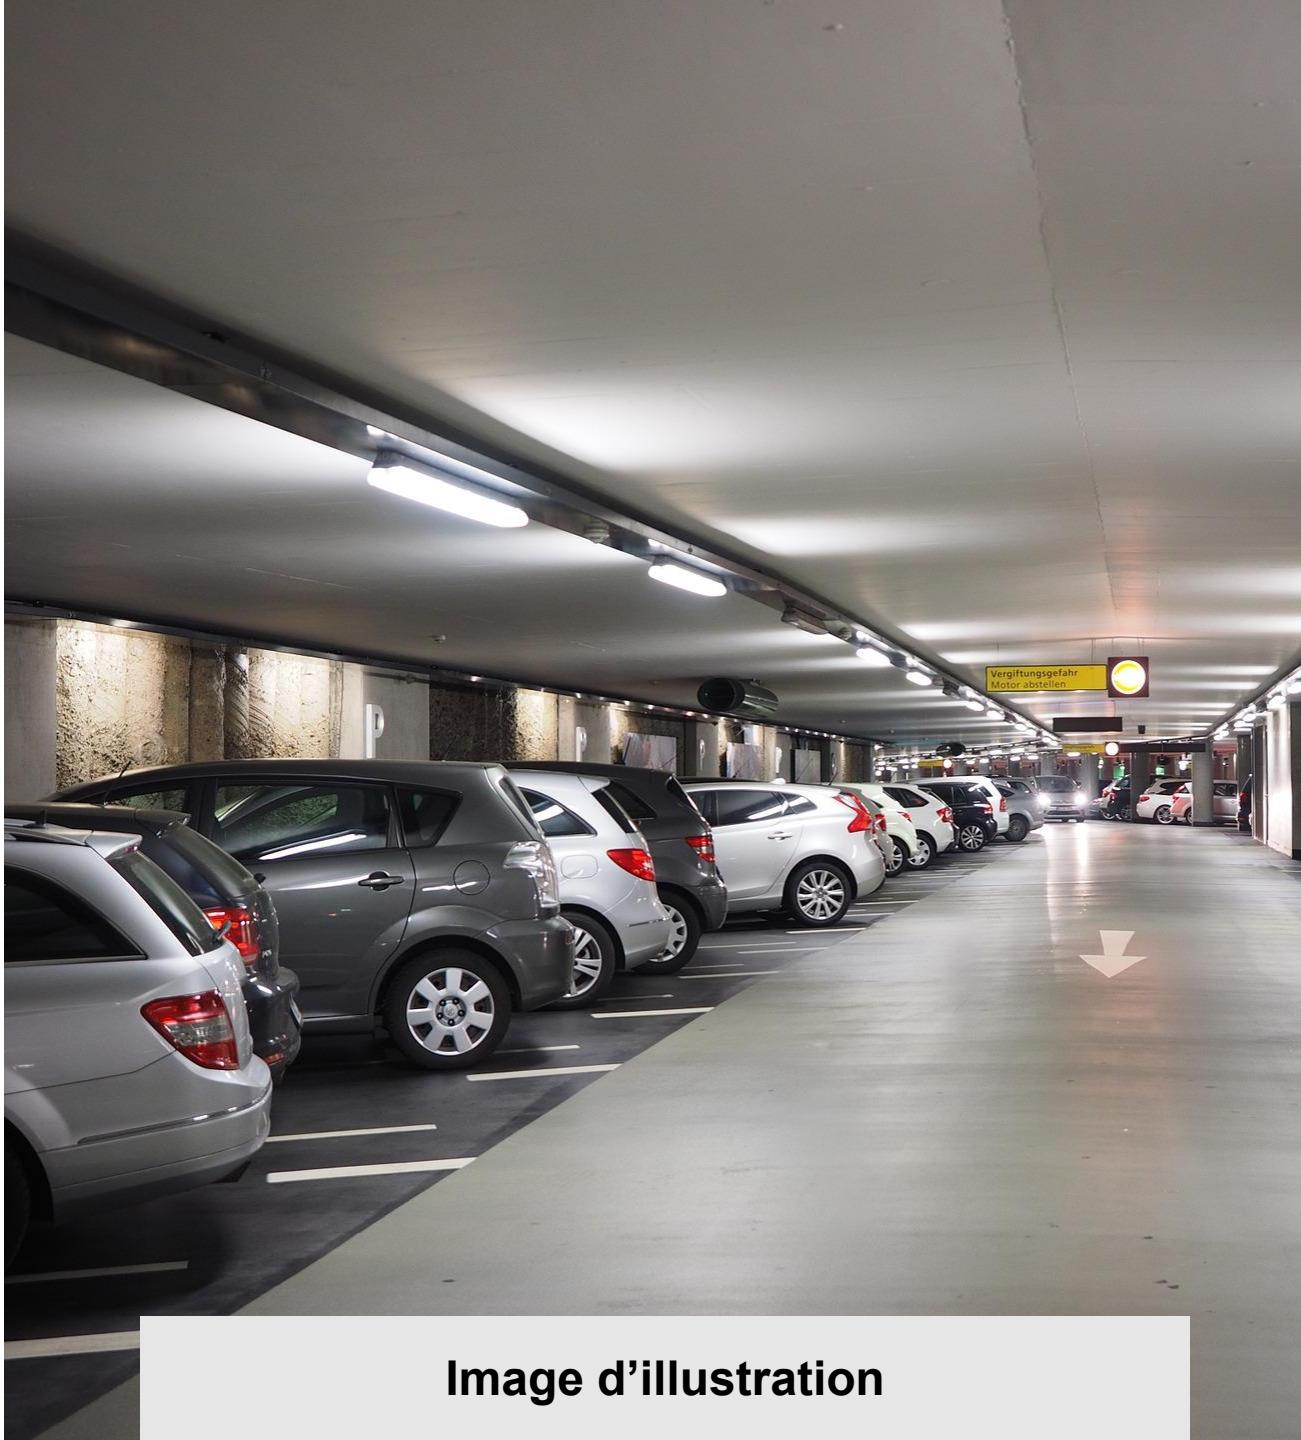

**Image d'illustration**

# Extérieurs

## Entrée

Type d'entrée : De plain pied

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui



Image d'illustration

## Porte

Type de porte : Porte automatique

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Non

# Intérieurs

## Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 140 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 80 cm

# Intérieurs

## — Accueil

**L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique :** Non

**Hauteur de l'accueil :** 80 cm

**Partie évidée sous l'accueil :** Oui

**La réservation est possible par :**

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

**Les animaux de compagnie sont acceptés :** Oui

## — Parois vitrées

**Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :**

Motif intégral ou partiel recouvrant l'espace à 1,10m et 1,60m du sol

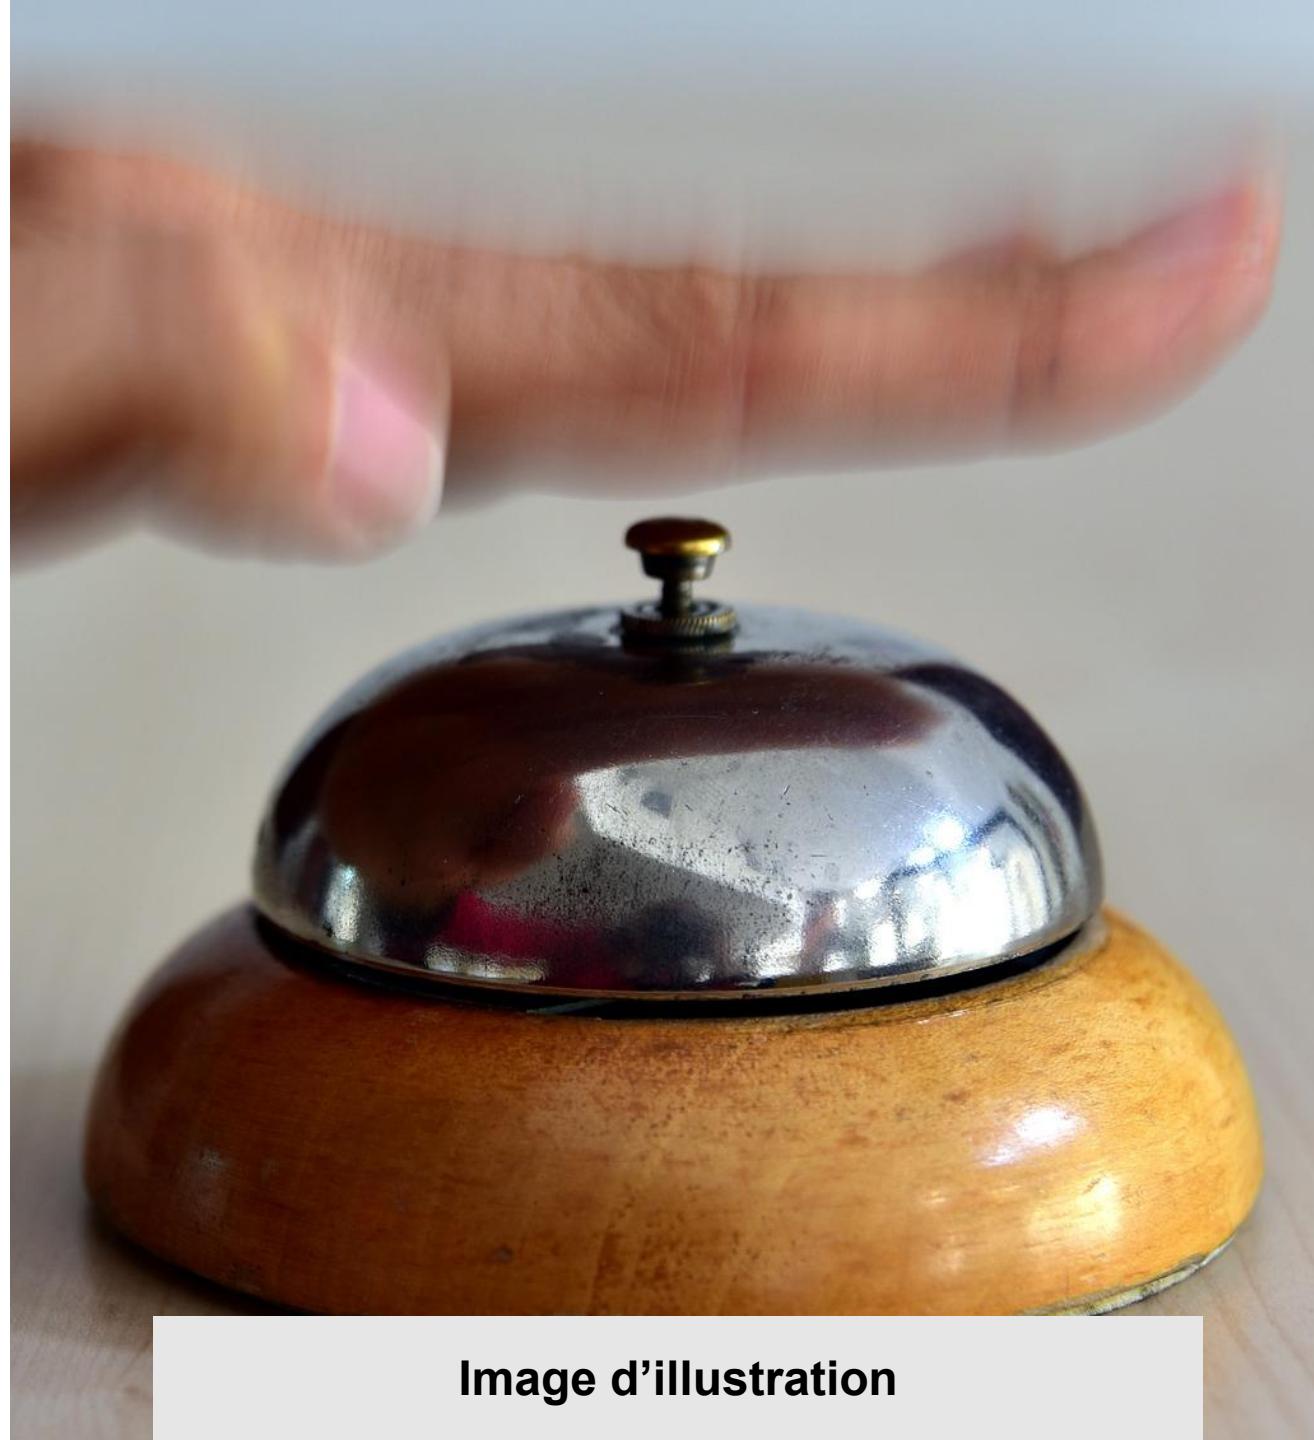


Image d'illustration

# Intérieurs

## Services

**Wifi gratuit :** Oui

**Service de bagagerie :** Oui

**Livraison de matériel médical :** Oui

**Mise à disposition d'une liste de professionnels de la puériculture :** Non

**Mise à disposition d'une liste de professionnels médicaux et paramédicaux :** Non

**Accès à un réfrigérateur sécurisé:** Oui

## Personnel

**Le personnel est sensibilisé :** Oui

**Le personnel est formé :** Non

**Au moins un membre du personnel parle la LSF :** Non



Image d'illustration

# Intérieurs

## Toilettes

**Présence de toilettes à proximité de l'accueil :** Oui

**Ces toilettes sont accessibles :** Oui

**Aire de rotation :** Oui

**Barre d'appui :** Coudée

**Hauteur ajustable :** Non

**Couleur contrastée :** Non

**Table à Langer :** Oui

**Hauteur du lavabo:** 84 cm

**Partie évidée sous le lavabo :** Oui

**Lavabo en angle :** Oui

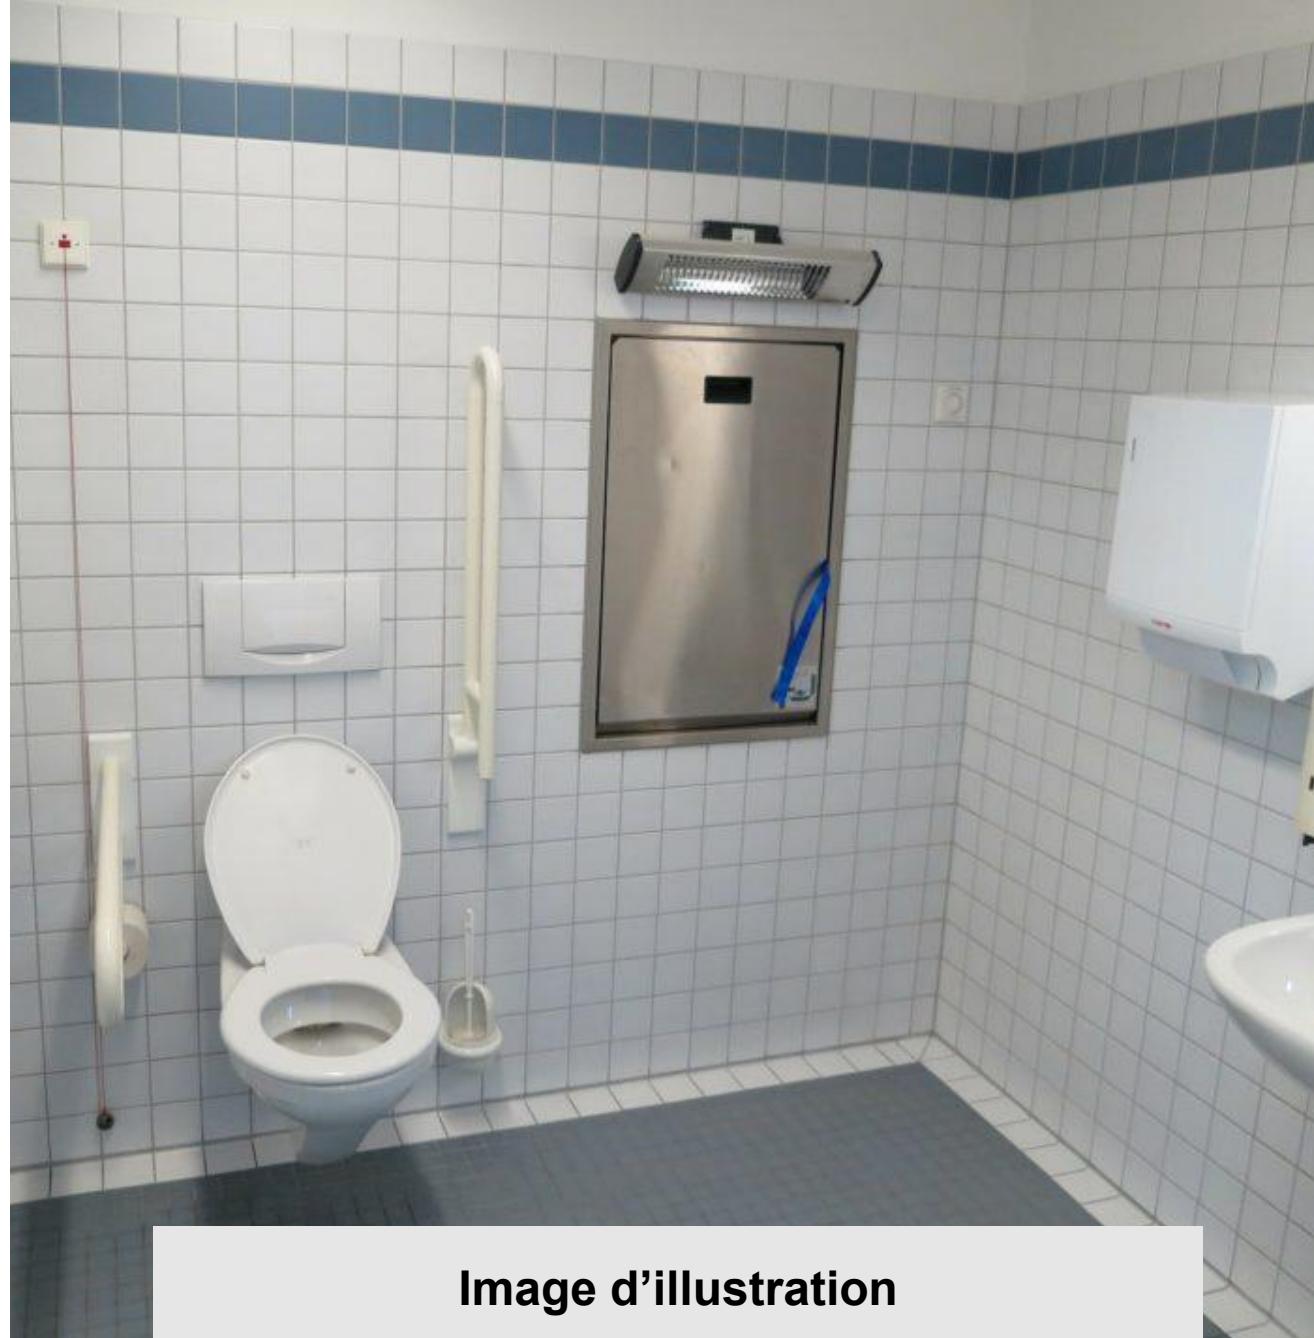


Image d'illustration

# Intérieurs

## — Signalétique

**Homogène** : Oui

**Lisible** : Oui

**Simple à comprendre** : Oui

**Associée à des pictogrammes** : Oui

**Doublée en braille** : Non

**Maquette en relief** : Non

**Plan en relief** : Non

**Plan en gros caractères** : Non

**Plan simplifié** : Non

**Plan comprenant des couleurs contrastées** : Non



Image d'illustration

# Intérieurs

## — Escaliers

**Présence d'escaliers dans l'établissement :** Oui

**Caractéristiques des escaliers :**

- Bande podotactile : Oui
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Oui


## — Ascenseur

**Présence d'un ascenseur dans l'établissement :** Oui

**Hauteur du bouton le plus haut :** 105 cm

**Caractéristiques de l'ascenseur :**

- Annonce : Annonce visuelle
- Boucle à Induction Magnétique : Oui
- Main courante : Non
- Touches : Touches en gros caractères, Touches en relief

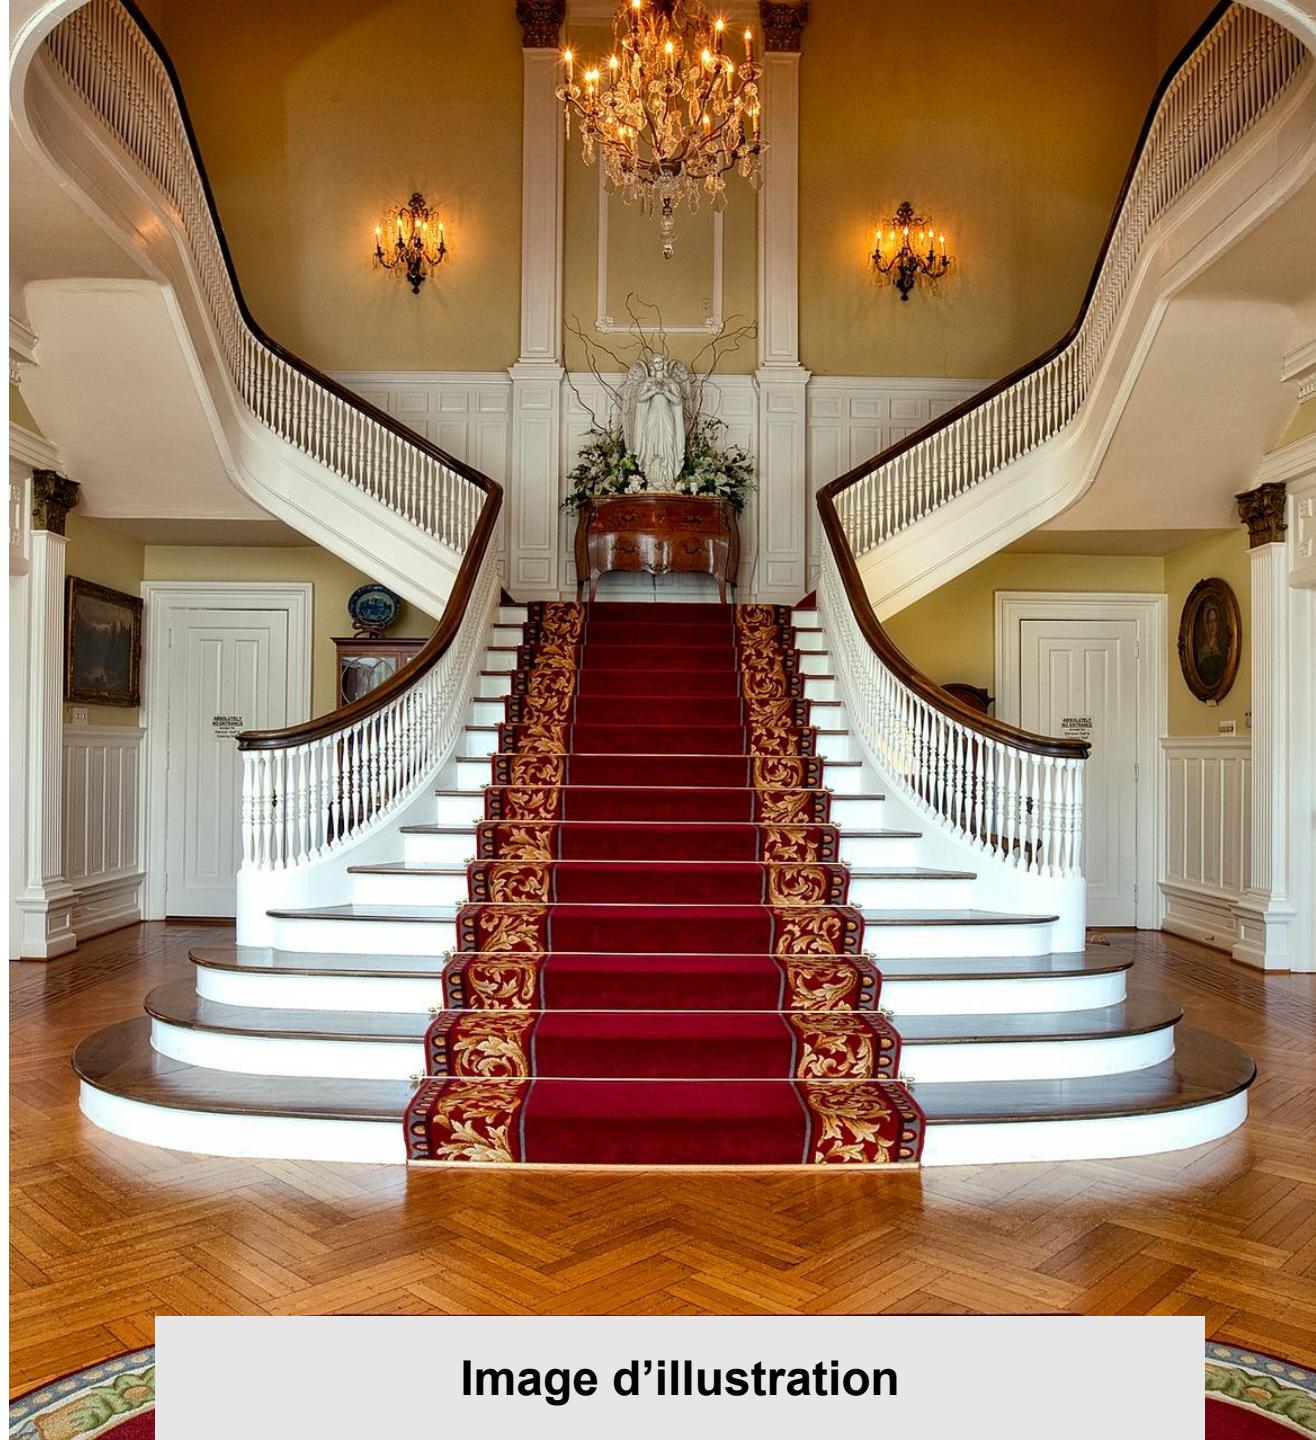

**Image d'illustration**

# Les chambres

## — Handicap Auditif

**Nombre de chambres adaptées : 0**

**Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :**

- Dans la chambre : Non
- Dans la salle de bain : Non
- Dans les toilettes : Non

**Équipements disponibles dans la chambre :**

- Téléphone avec son amplifié : Non
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non



**Image d'illustration**

# Les chambres

## — Handicap Visuel

**Nombre de chambres adaptées : 2**


**Mobilier contrasté :** Oui

**Possibilité de gérer la lumière :** Non

**Documentation en caractères agrandis :** Non

**Équipements disponibles dans la chambre :**

- Lampe d'appoint : Non
- Lampe de poche : Oui
- Serviettes aux couleurs contrastées : Non
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Non

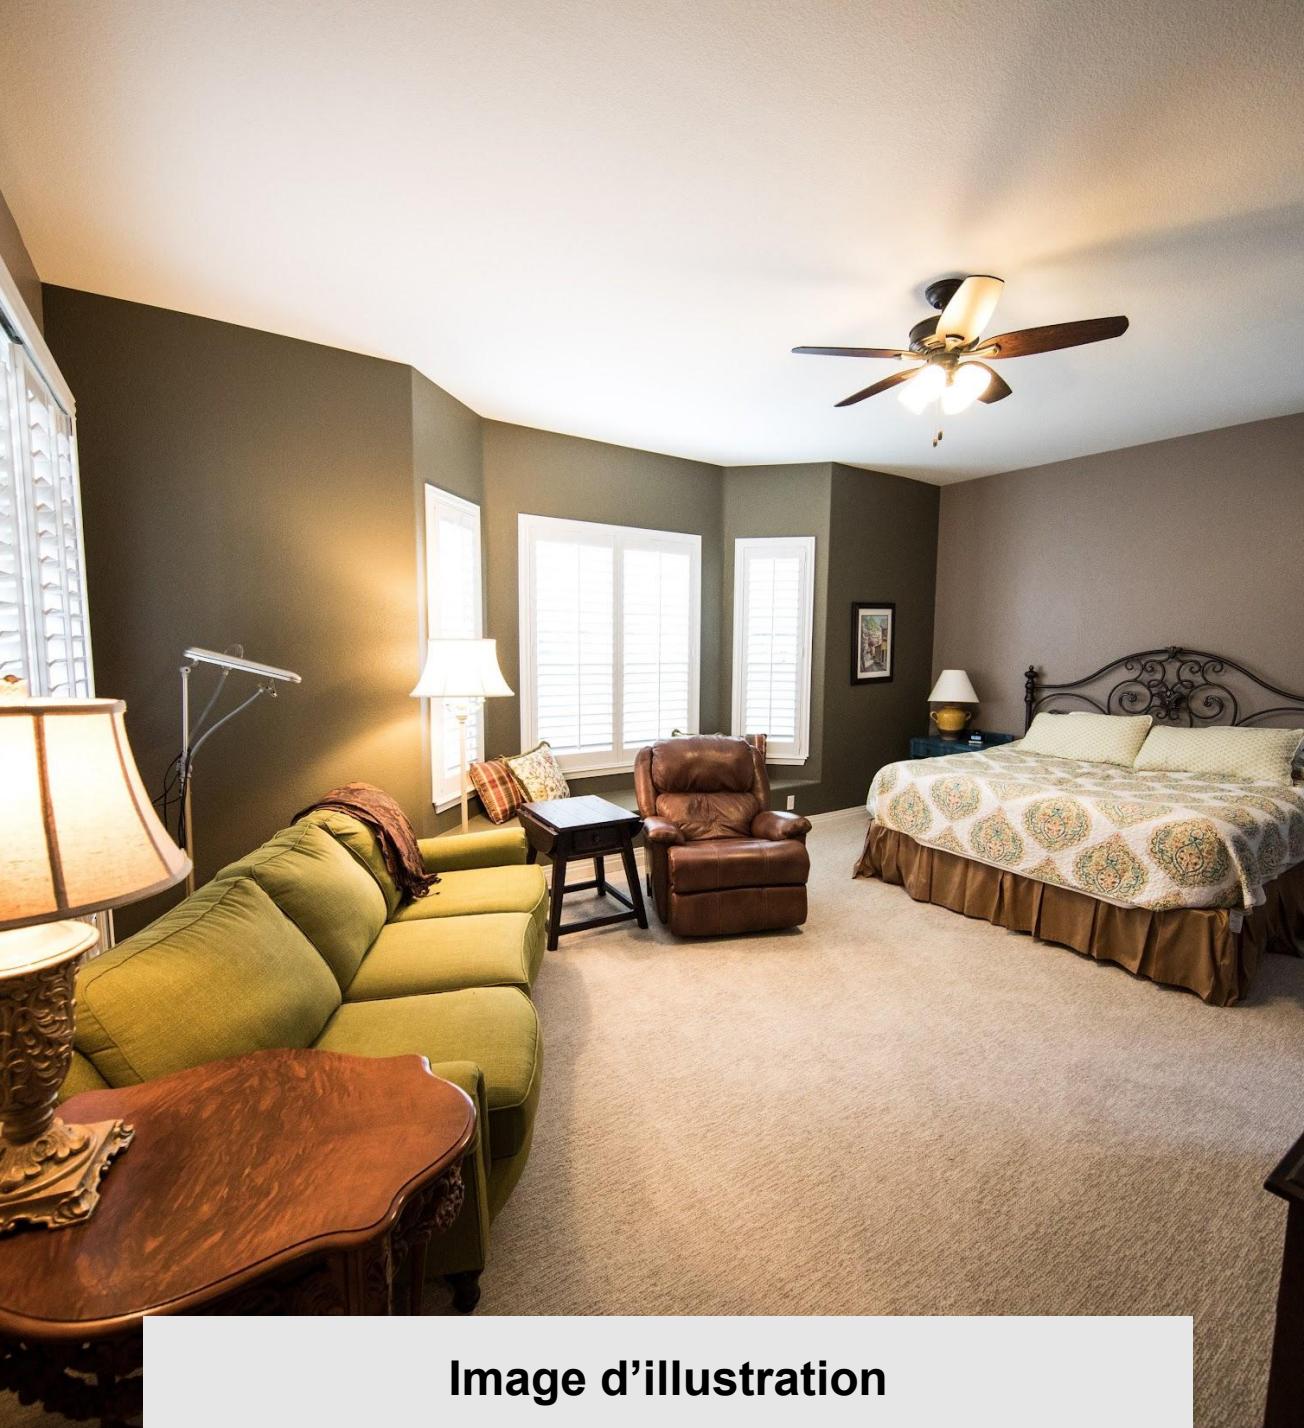

**Image d'illustration**

# Les chambres

## — Handicap Intellectuel

**Nombre de chambres communicantes : 0**

## — Familles

**Nombre de chambres adaptées : 4**

**Équipements disponibles dans la chambre :**

- Lit enfant / Chambre Triple : Non
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Oui
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Non
- Table à langer : Non
- Baignoire pour bébé : Non



**Image d'illustration**

# Les chambres

## Seniors

**Nombre de chambres adaptées : 0**

**Type de salle de bains :** Douche avec receveur classique (15 à 20cm)

**Caractéristiques de la douche :**

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non



Image d'illustration

# La chambre UFR

## — La Chambre

**Nombre de chambres adaptées : 6**

**Nom de la chambre adaptée : 155**

**Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle :**

**157, 255, 257, 355, 357**


**Largeur de passage sur le côté du lit :**

- A Droite : 47 cm
- A Gauche : 65 cm
- Devant : 110 cm

**Lit ajustable en hauteur : Non**

**Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui**

**Table à langer : Non**

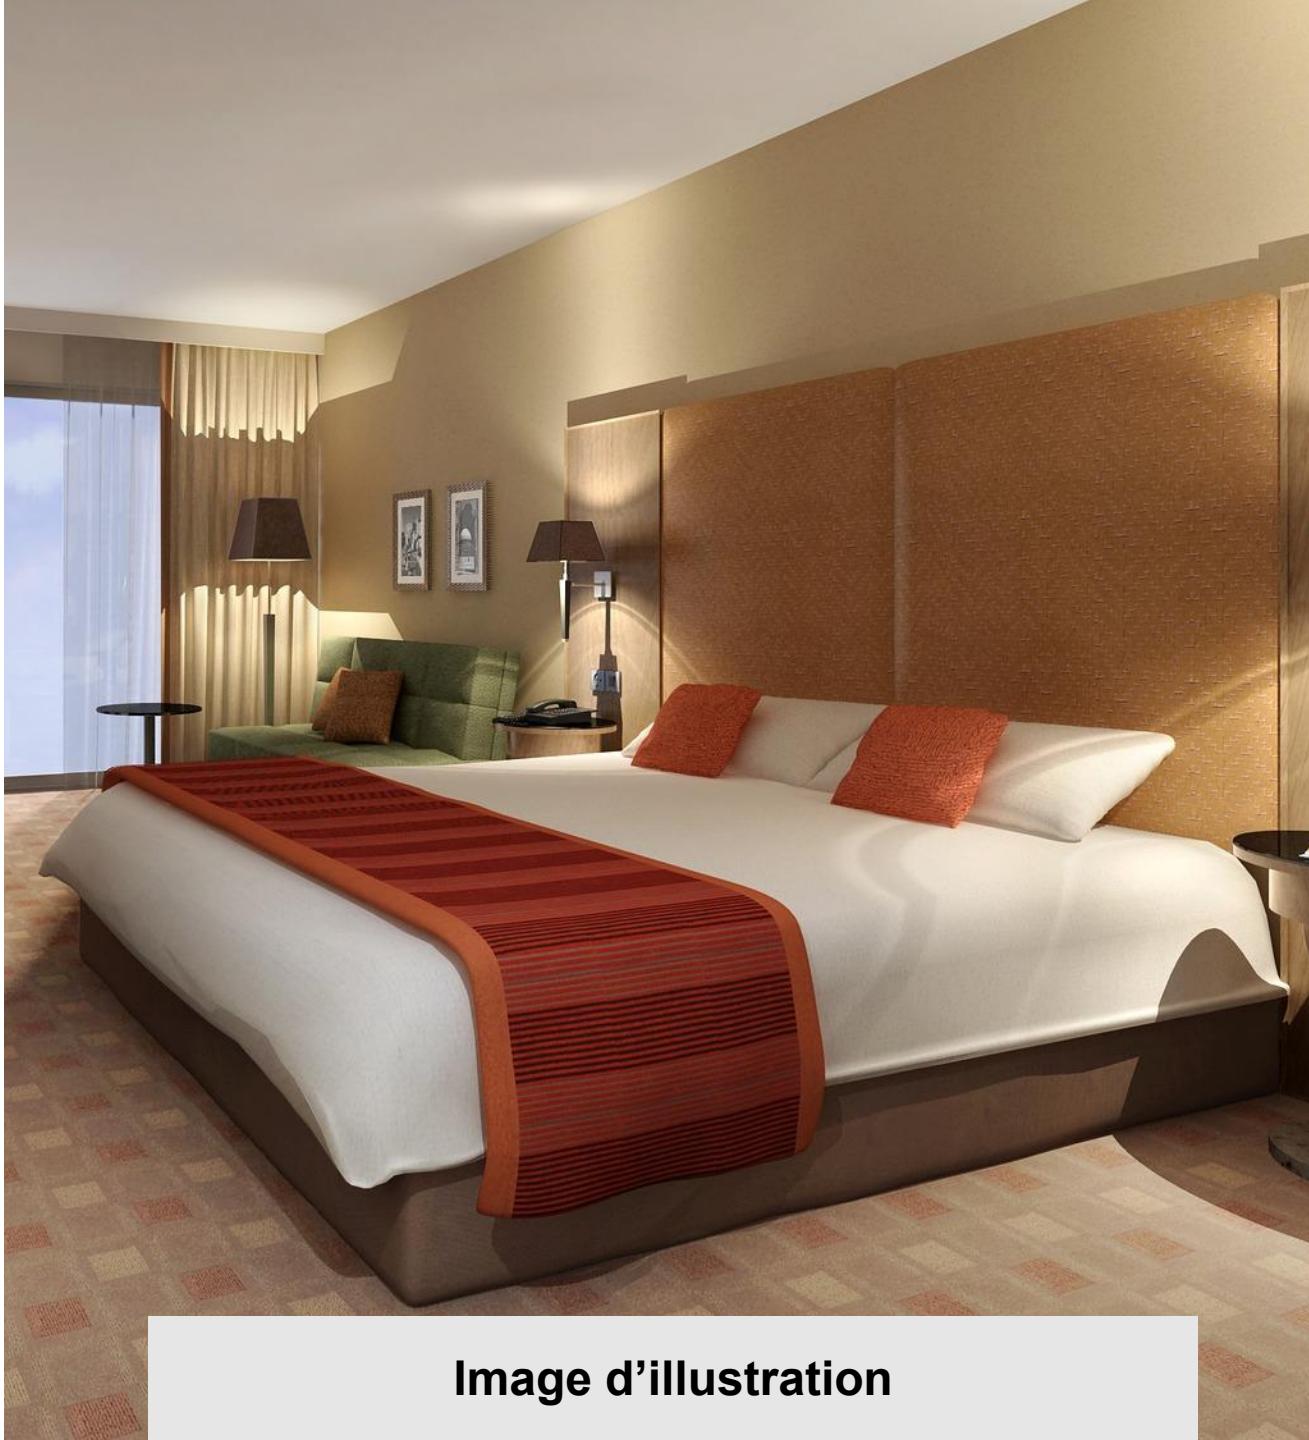

**Image d'illustration**

# La chambre UFR

## Toilettes et Salle de bains

**Aire de rotation :** Oui

**Barre d'appui :** Coudée

**Hauteur ajustable :** Non

**Couleur contrastée :** Oui

**Hauteur du lavabo:** 84 cm

**Partie évidée sous le lavabo :** Oui

**Lavabo en angle :** Non

**Type de salle de bains :** Douche de plain-pied

**Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :**

- **Barre d'appui :** Oui
- **Siège de douche ou strapontin :** Oui
- **Fauteuil de douche :** Non

**Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre :** Oui



Image d'illustration

# Le restaurant

## — La salle

**Présence d'un restaurant dans l'établissement :** Oui

**Salle de petit déjeuner dans le restaurant : indépendante rajouter**

slide 17 et 18 de l'ibis porte de bercy car même salle

**Largeur des allées :** 140 cm

**Hauteur des tables :** 72 cm

**Espace calme :** Oui

**Tables rondes :** Oui

**Chaise haute :** Oui

**Couverts adaptés :** Oui

**Petit déjeuner servi à table :** Non

**Petit déjeuner en self service :** Oui

- Aide immédiate du personnel : Oui
- Aide au port des plateaux : Oui



**Image d'illustration**

# Le restaurant

## — La carte


**Illustrée par des images :** Non

**Simple à comprendre :** Oui

**Adaptée aux enfants :** Oui

**Adaptée aux régimes alimentaires suivants :**

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non

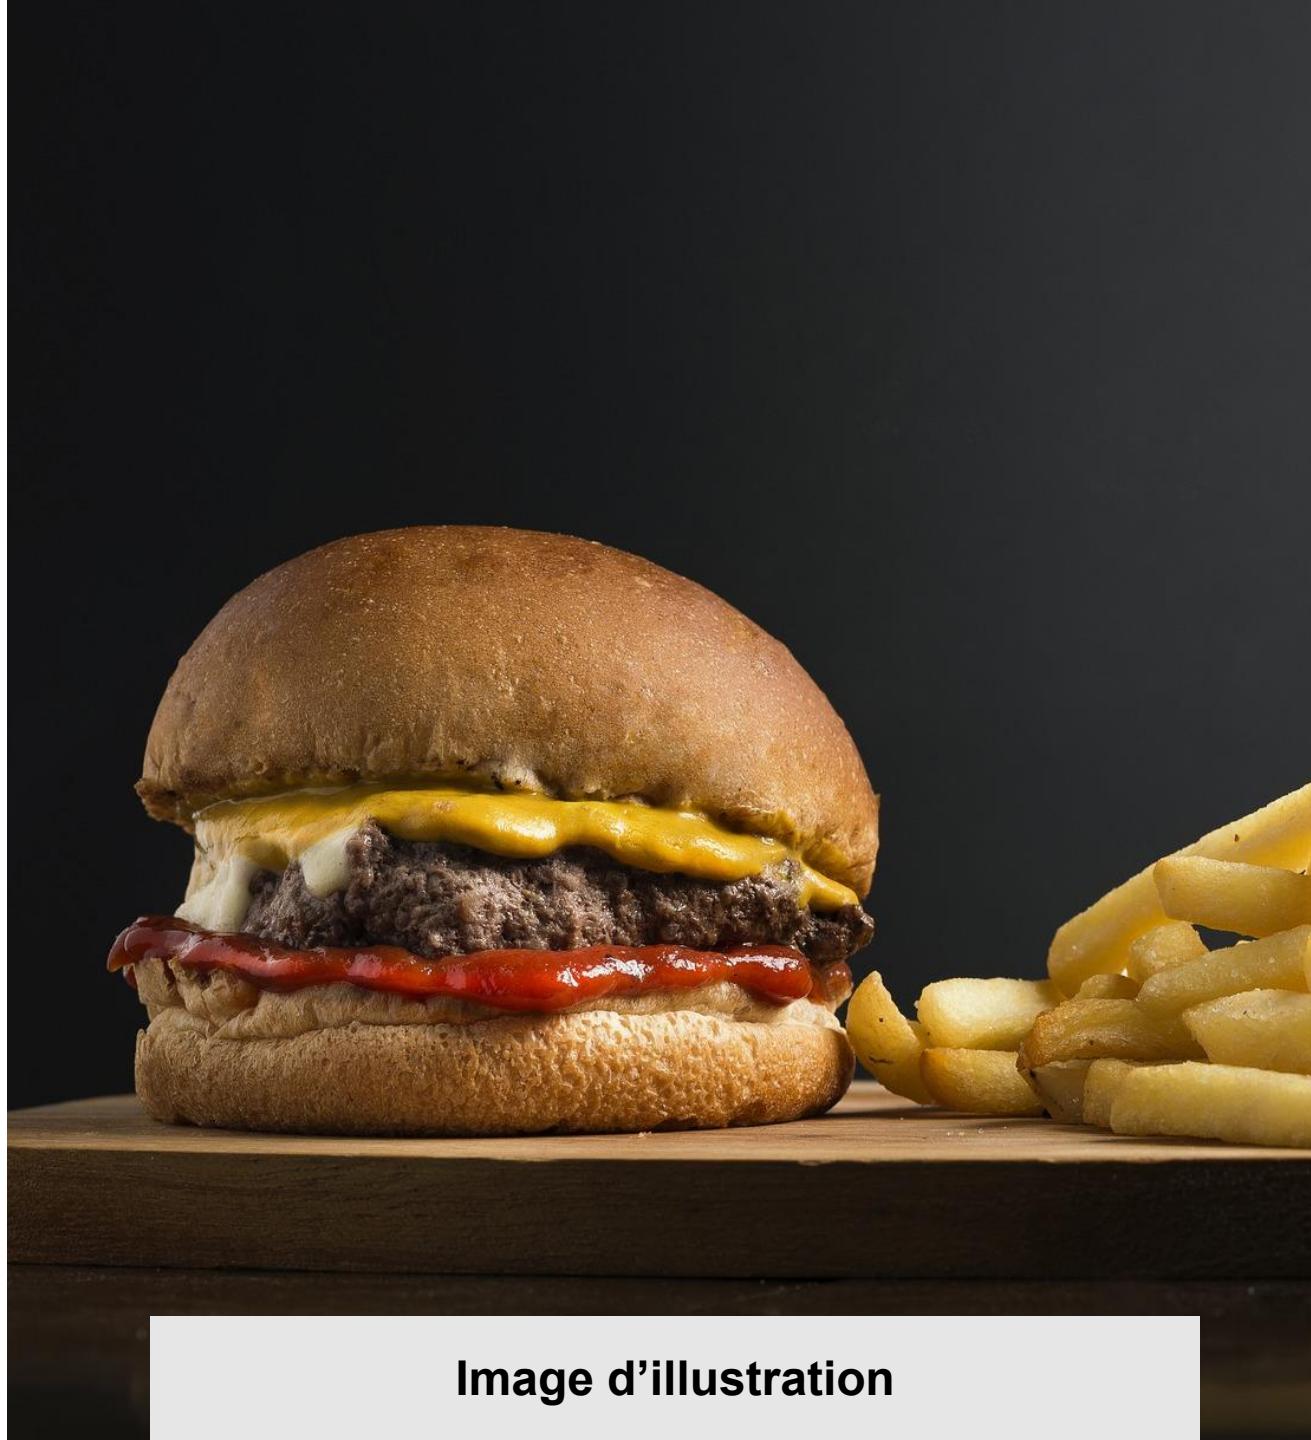

**Image d'illustration**

# Remerciements

Ibis Budget Porte de  
Bercy

PARIS

Office du Tourisme  
et des Congrès

**Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.**