PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Guide d’accessibilité

La Clef Tour Eiffel

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d’accès de l’établissement : « La Clef Tour Eiffel ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l’accueil des personnes à besoins spécifiques

Extérieurs

Parking

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui (11)
- Parking privé : Oui (1)
- Parking public souterrain : Non

Nombre de places à proximité : 3

Distance : 25 m

Signalisation des places : Oui

Dépose minute : Oui

Problèmes d’accès

Problèmes d’accès possibles : Pas de problèmes spécifiques

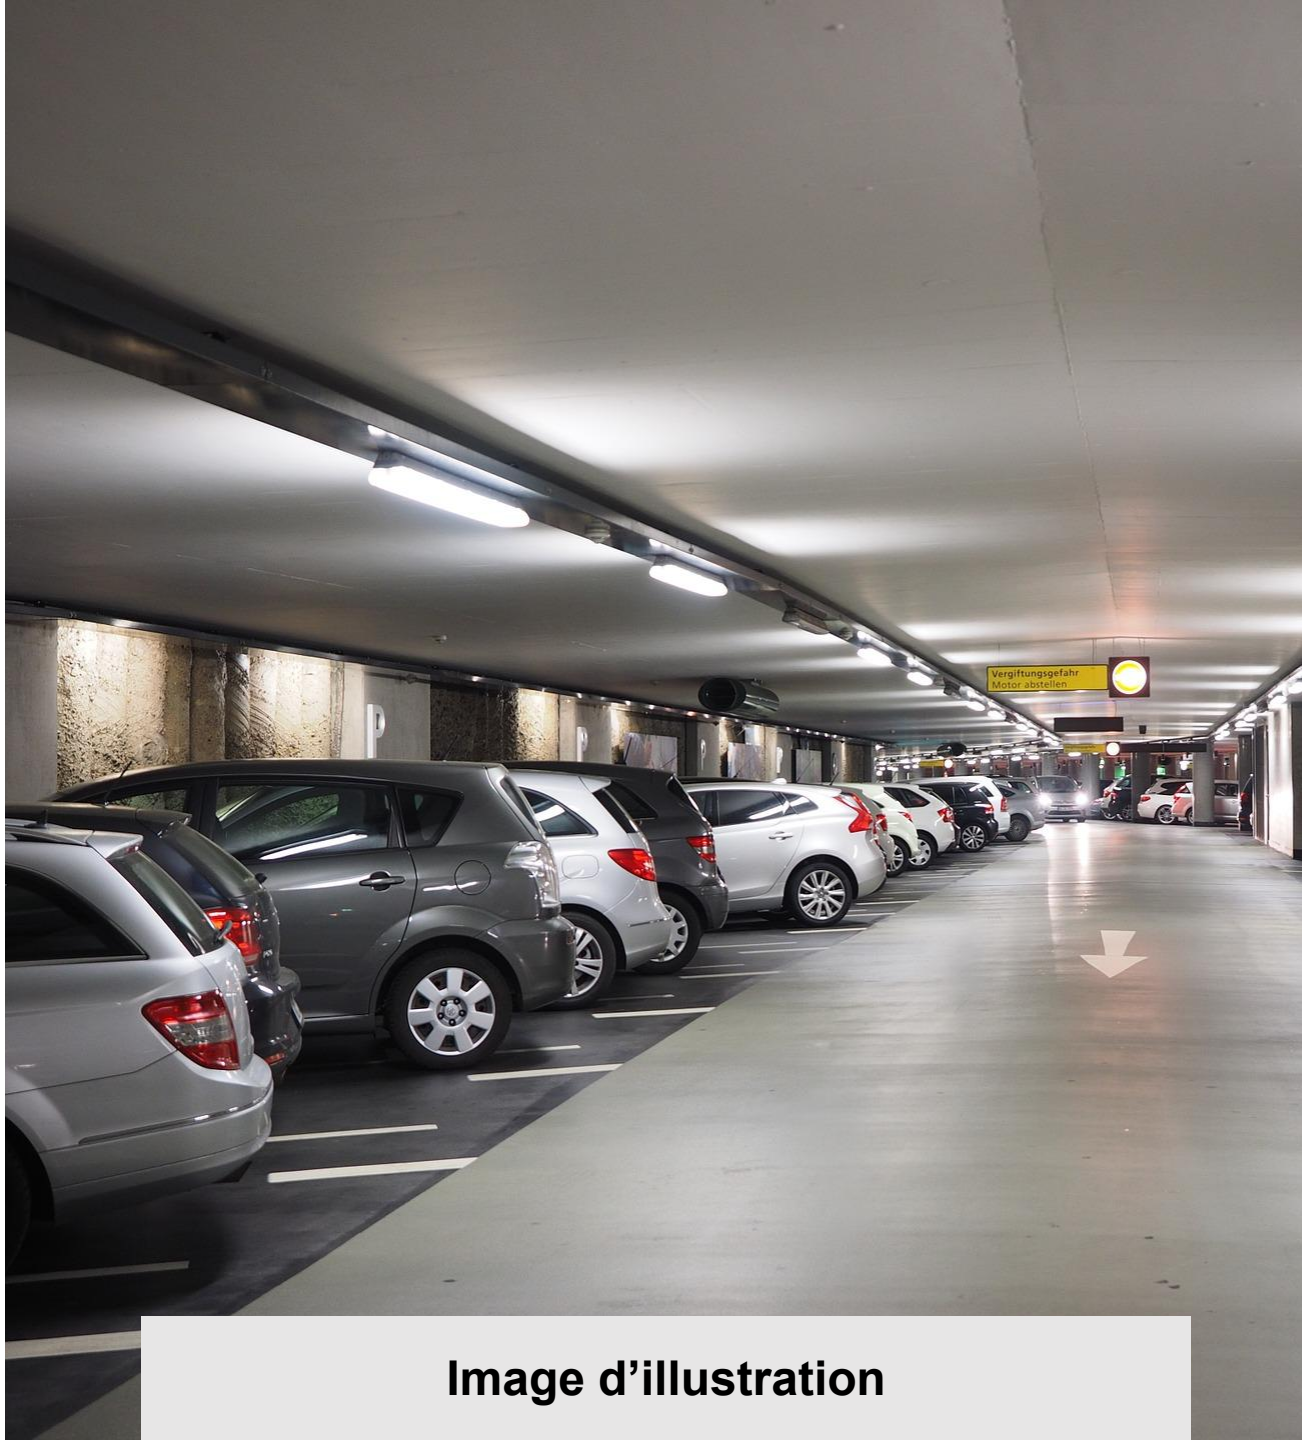


Image d’illustration

Extérieurs

Entrée

Type d’entrée : De plain pied

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui

Porte

Type de porte : Porte automatique

La porte dispose d’un dispositif d’appel : Oui

Intérieurs

Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 133 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 93 cm



Image d’illustration

Intérieurs

Accueil

L’accueil est équipé d’une Boucle à Induction Magnétique : Non

Hauteur de l’accueil : 80 cm

Partie évidée sous l’accueil : Oui

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Les animaux de compagnie sont acceptés : Oui

Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Éléments contrastés à 1,10m et à 1,60m du sol

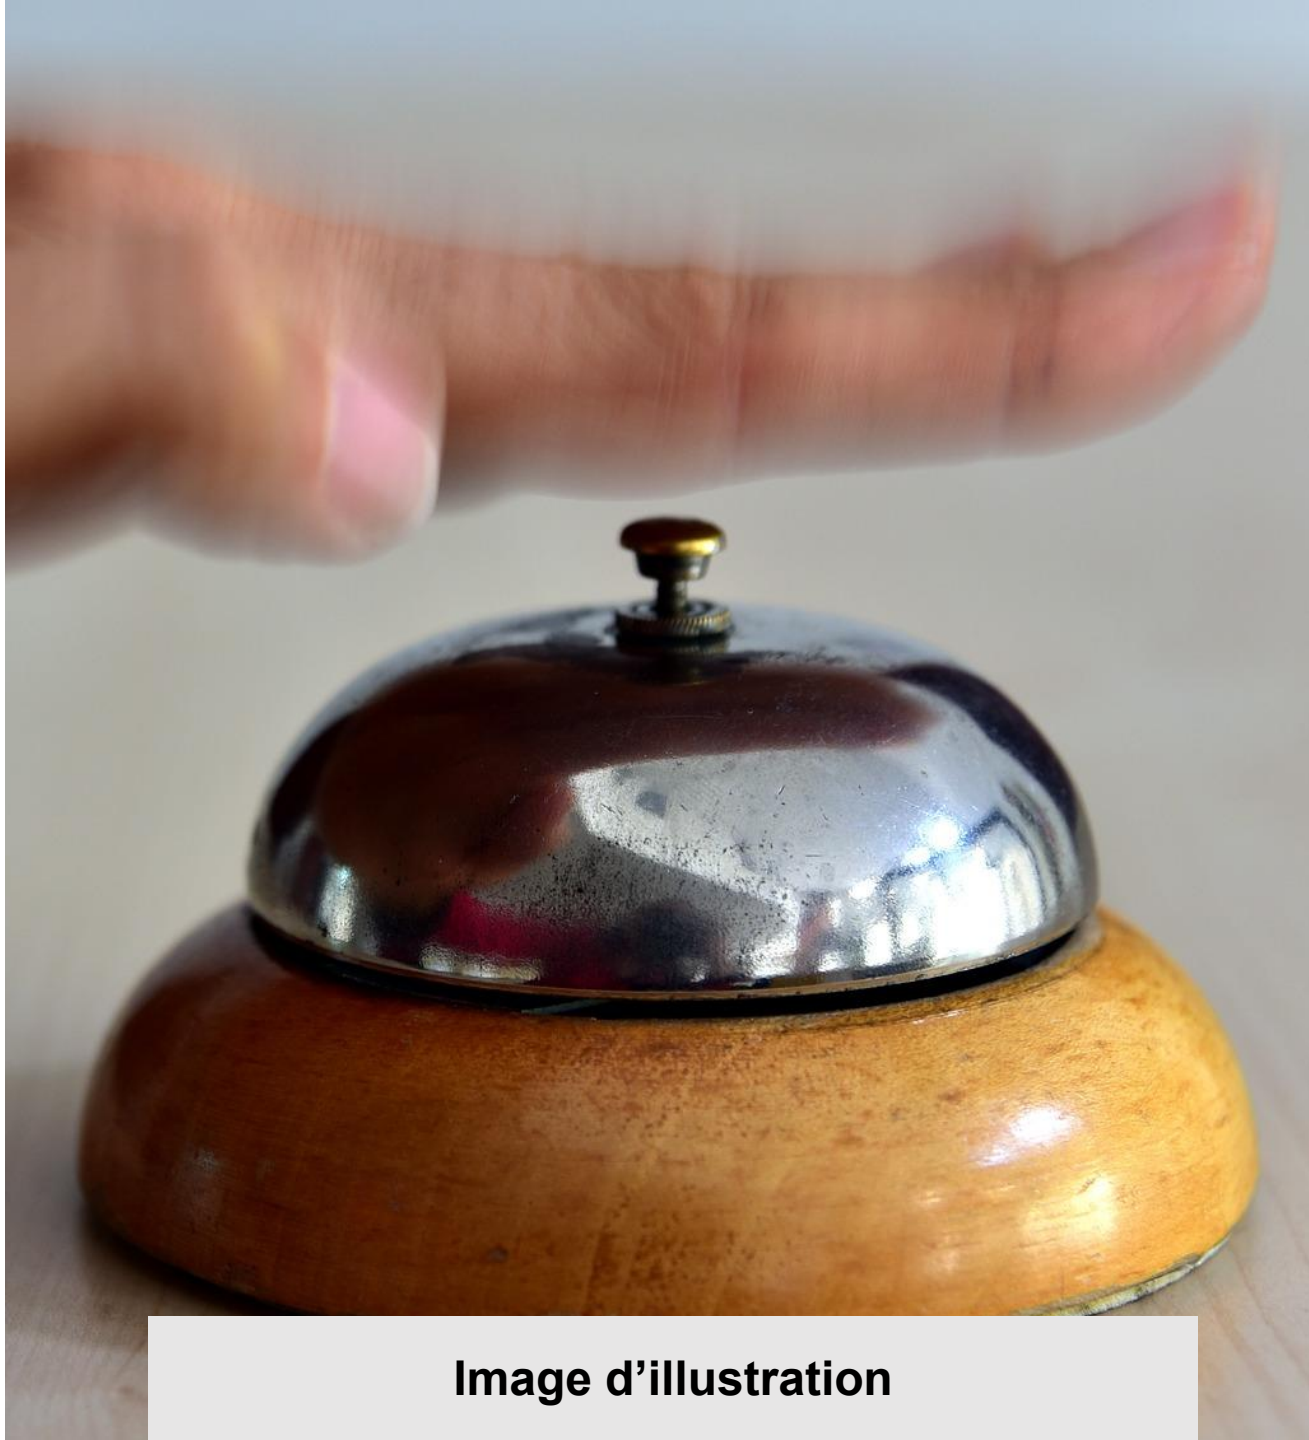


Image d’illustration

Intérieurs

Services

Wifi gratuit : Oui

Service de bagagerie : Oui

Livraison de matériel médical : Oui

Mise à disposition d'une liste de professionnels de la puériculture : Oui

Mise à disposition d'une liste de professionnels médicaux et paramédicaux : Oui

Accès à un réfrigérateur sécurisé: Non

Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Oui

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non



Image d'illustration

Intérieurs

Toilettes

Présence de toilettes à proximité de l’accueil : Oui

Ces toilettes sont accessibles : Oui

Aire de rotation : Oui

Barre d’appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Table à Langer : Non

Hauteur du lavabo: 80 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

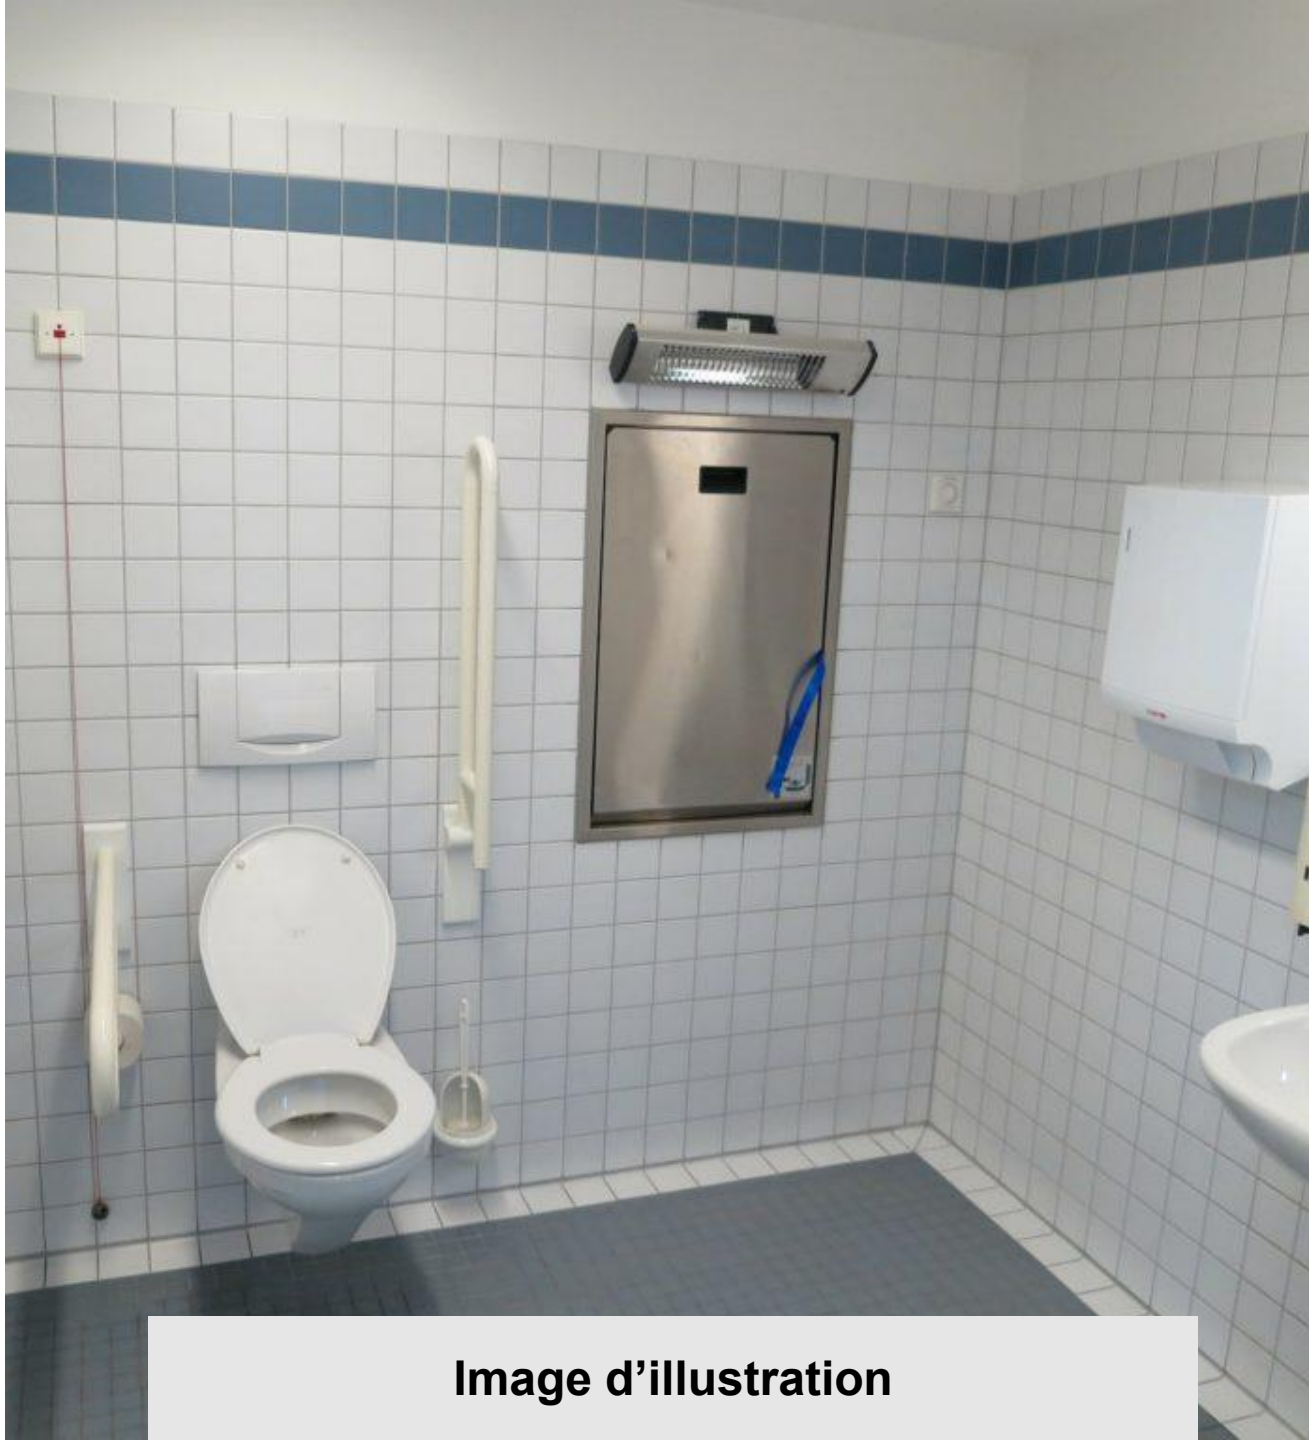


Image d’illustration

Intérieurs

Signalétique

Homogène : Oui

Lisible : Oui

Simple à comprendre : Oui

Associée à des pictogrammes : Non

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Non

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Non

Plan simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non



Image d’illustration

Intérieurs

Escaliers

Présence d’escaliers dans l’établissement : Oui

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : Oui
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Oui

Ascenseur

Présence d’un ascenseur dans l’établissement : Oui

Hauteur du bouton le plus haut : 124 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : Non
- Main courante : Oui
- Touches : Touches en gros caractères, Touches en relief

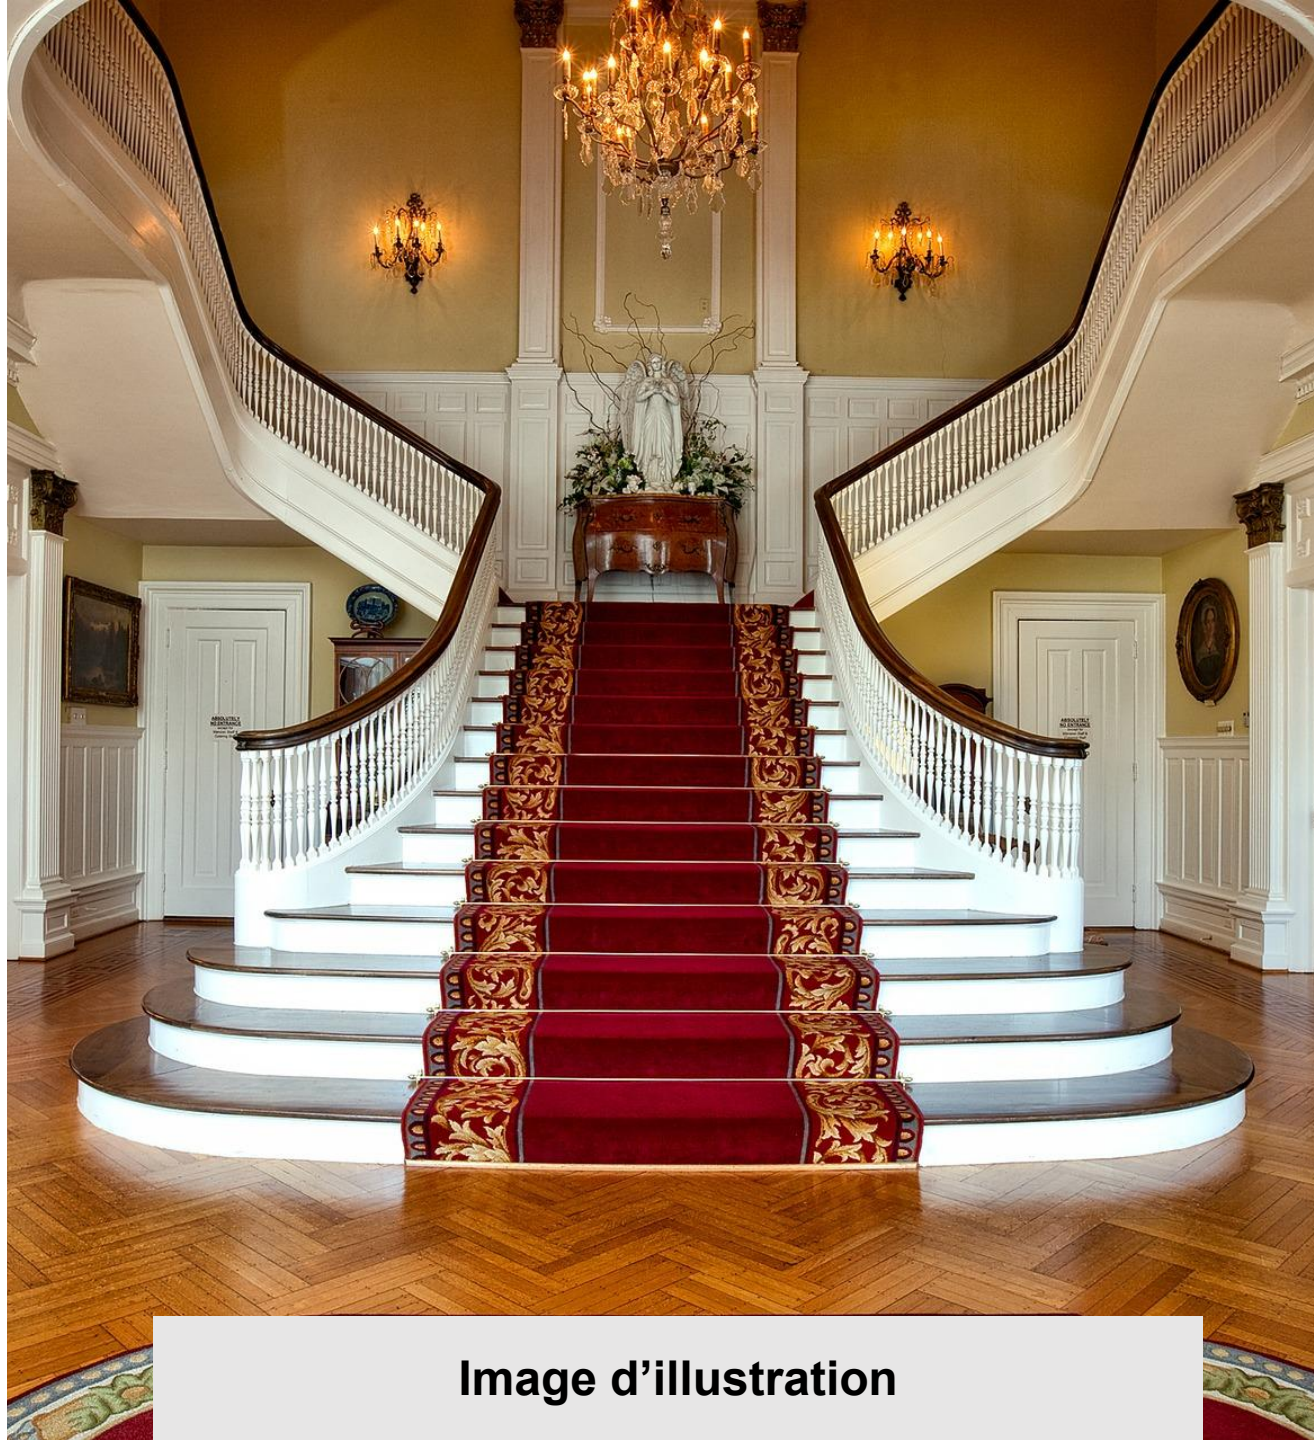


Image d’illustration

Les chambres

Handicap Auditif

Nombre de chambres adaptées : 2

Flash lumineux couplé à l’alarme incendie :

- Dans la chambre : Non
- Dans la salle de bain : Non
- Dans les toilettes : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Téléphone avec son amplifié : Non
- Réveil vibrant : Oui
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Oui

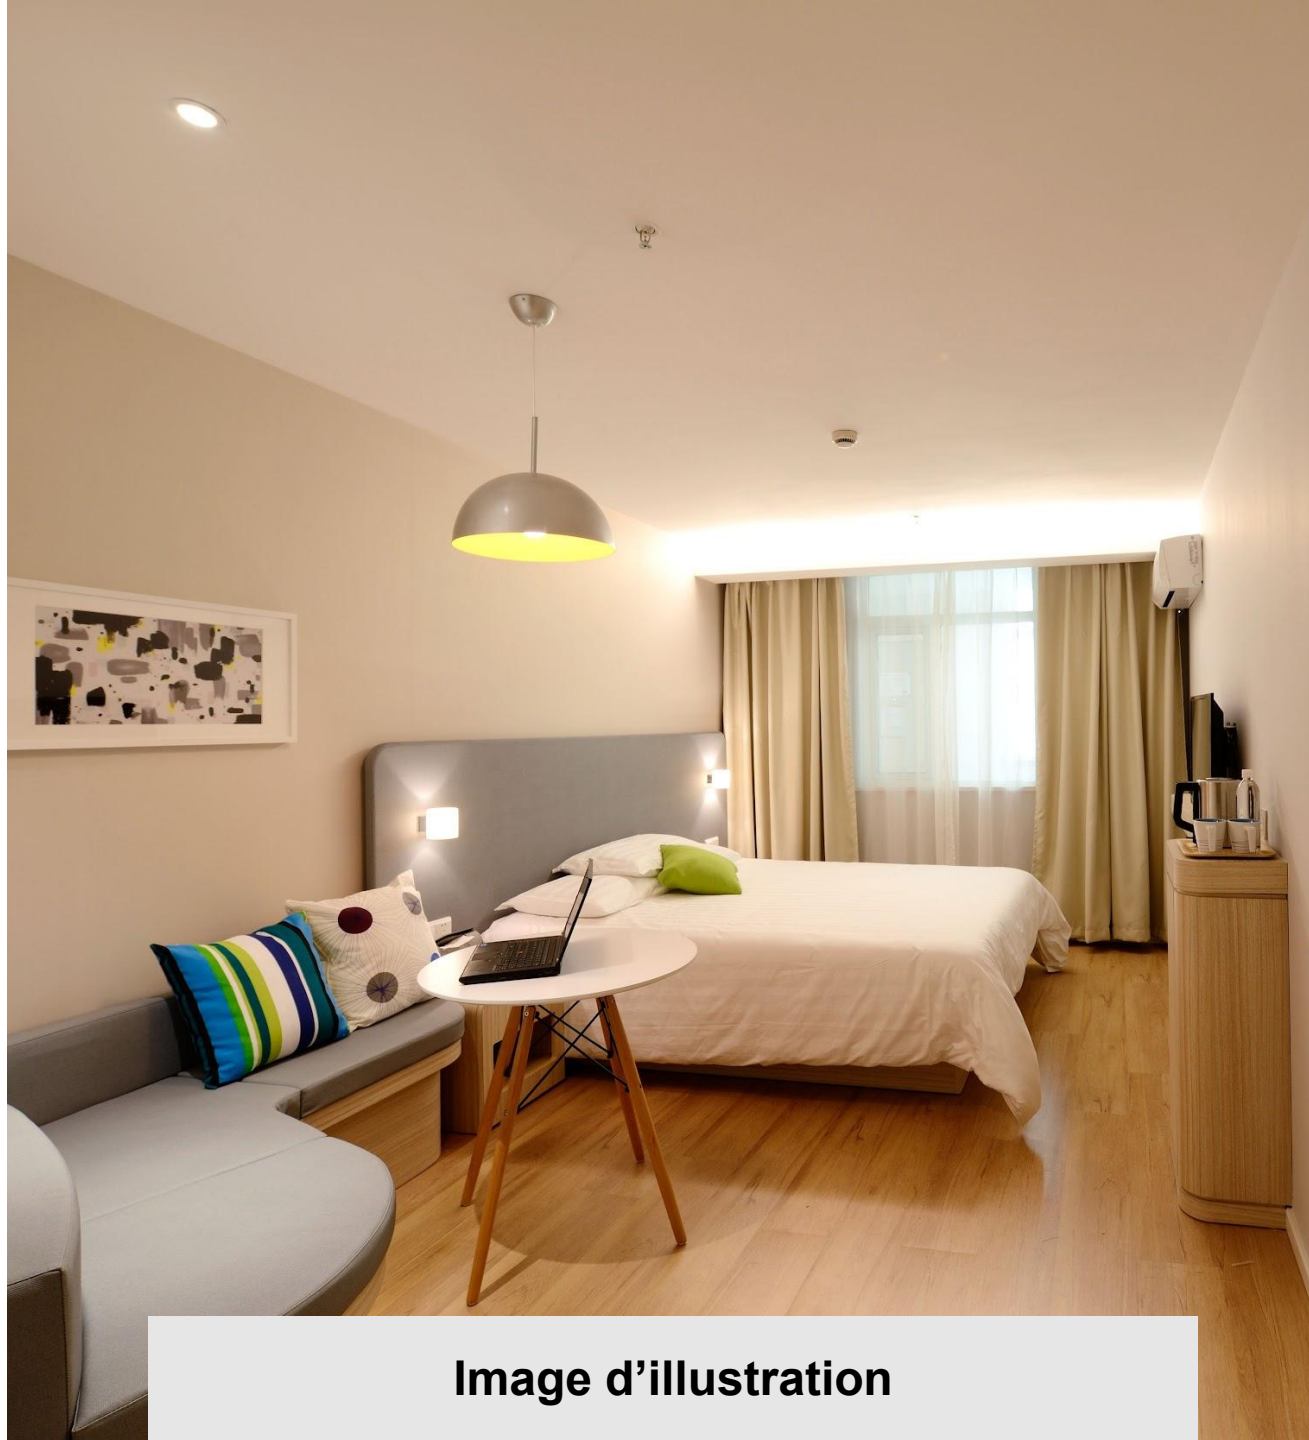


Image d’illustration

Les chambres

Handicap Visuel

Nombre de chambres adaptées : 12

Mobilier contrasté : Oui

Possibilité de gérer la lumière : Oui

Documentation en caractères agrandis : Oui

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lampe d’appoint : Oui
- Lampe de poche : Oui
- Serviettes aux couleurs contrastées : Oui
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Non

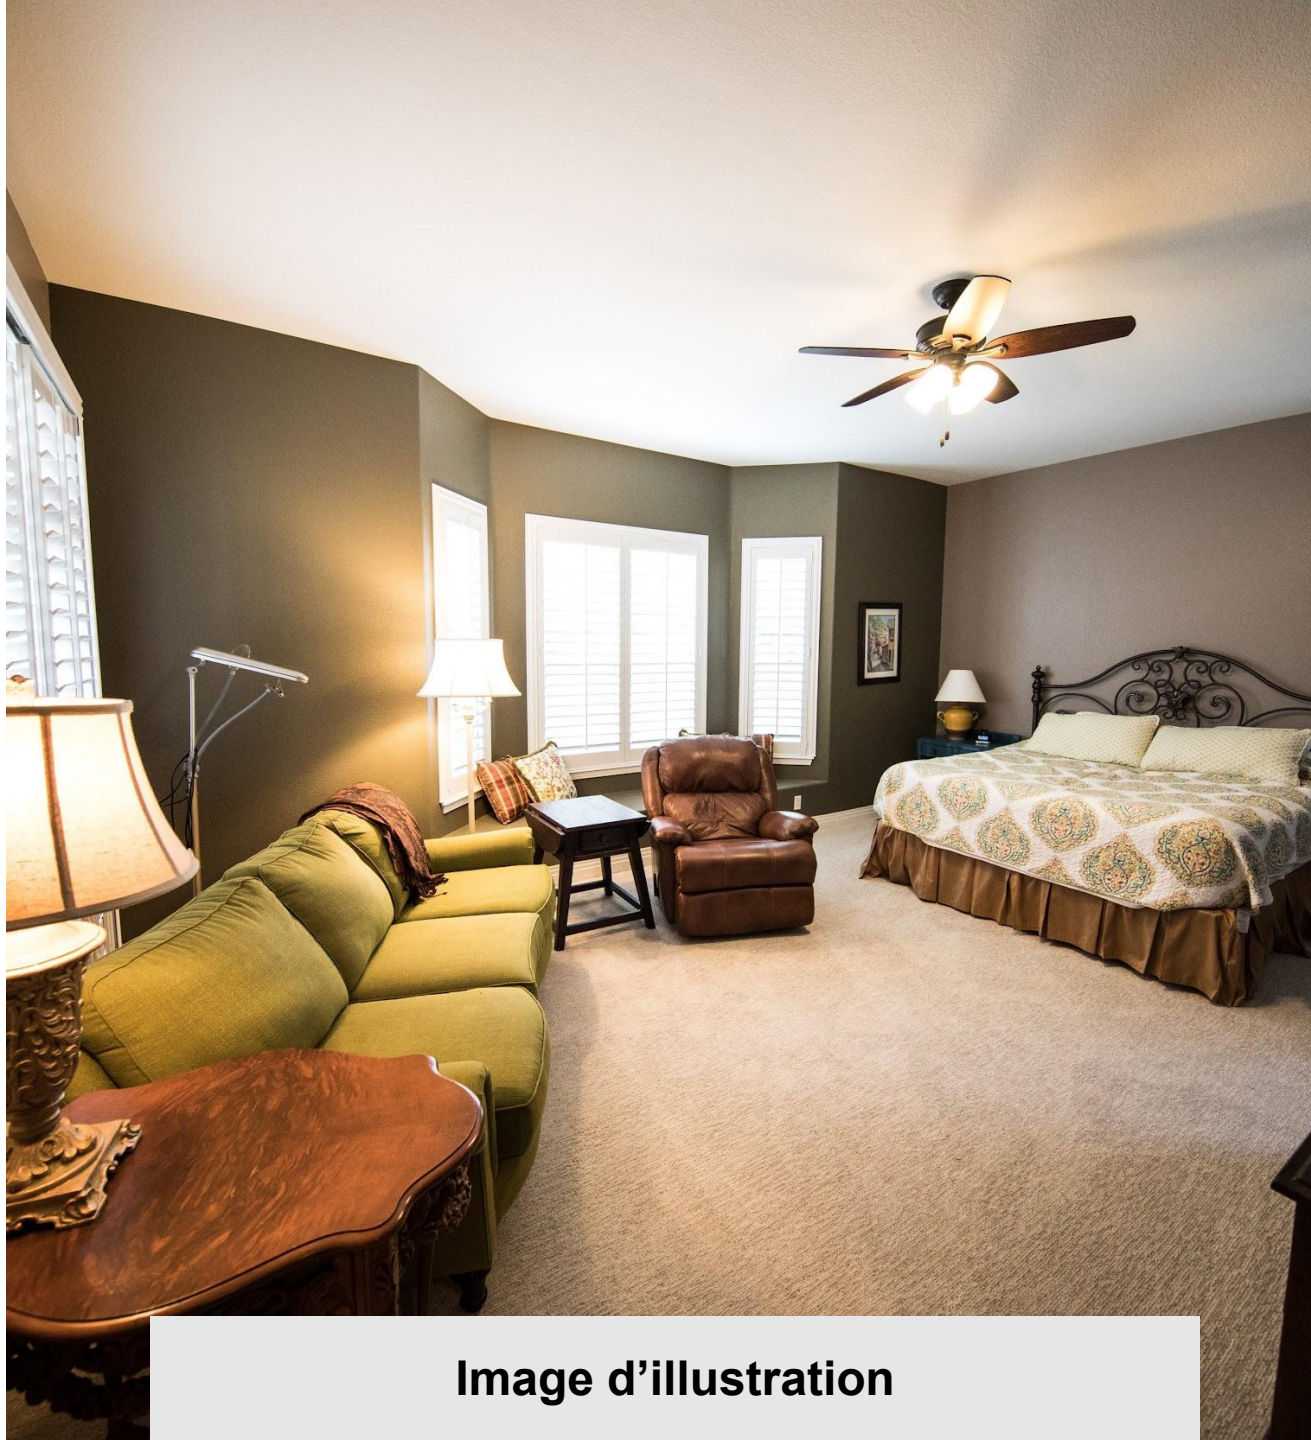


Image d’illustration

Les chambres

Handicap Intellectuel

Nombre de chambres communicantes : 36

Familles

Nombre de chambres adaptées : 3

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lit enfant / Chambre Triple : Oui
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Non
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Non
- Table à langer : Oui
- Baignoire pour bébé : Oui



Image d’illustration

Les chambres

Seniors

Nombre de chambres adaptées : 2

Type de salle de bains : Douche à l'italienne, Baignoire

Caractéristiques de la douche :

- Barre d’appui : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Oui



Image d’illustration

La chambre UFR

La Chambre

Nombre de chambres adaptées : 1

Largeur de passage sur le côté du lit :

- A Droite : 300 cm
- A Gauche : 110 cm
- Devant : 180 cm

Lit ajustable en hauteur : Non

Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui

Table à langer : Non

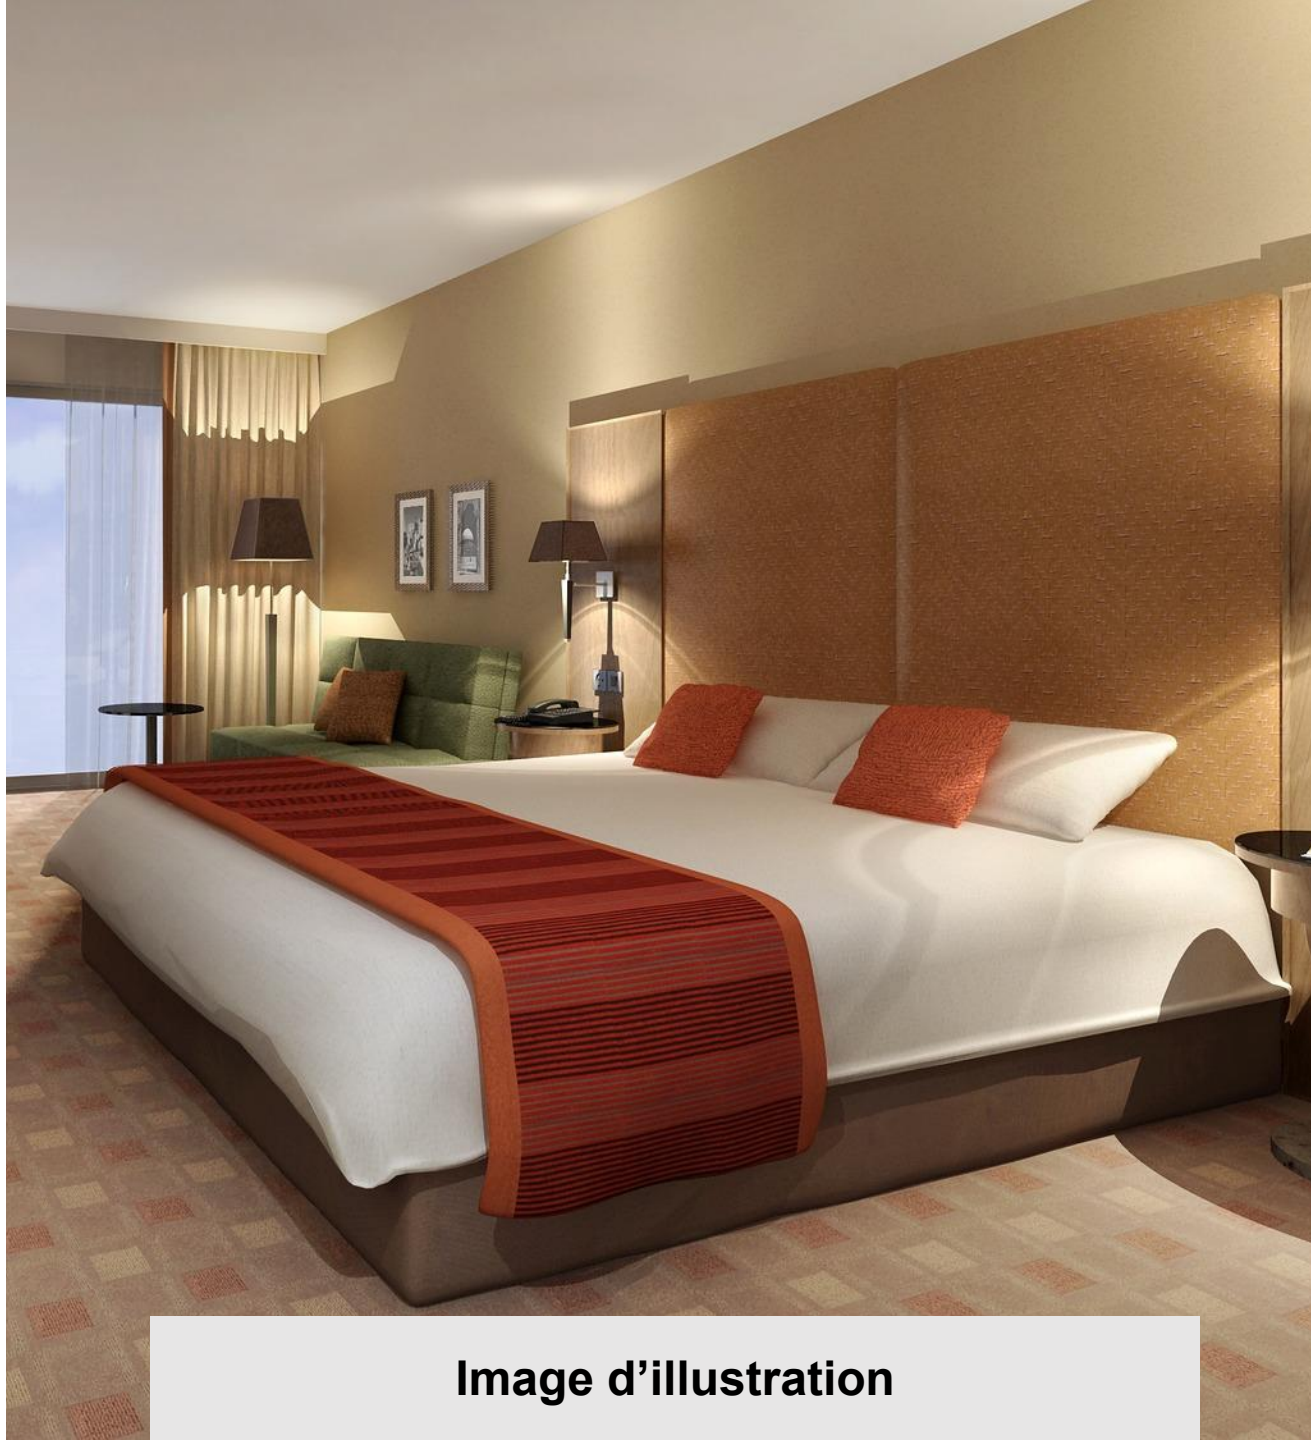


Image d’illustration

La chambre UFR

Toilettes et Salle de bains

Aire de rotation : Oui

Barre d’appui : Verticale, Horizontale

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Non

Hauteur du lavabo: 85 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

Type de salle de bains : Douche à l'italienne

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- Barre d’appui : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Oui
- Fauteuil de douche : Non

Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre : Oui



Image d’illustration

La Cuisine

Les équipements

Aire de rotation : Oui

Partie évidée permettant de s’approcher du plan de travail : Non

Les équipements suivants sont accessibles à une hauteur comprise entre 40 cm et 130 cm :

- Plaques de cuisson : Non
- Evier : Non
- Réfrigérateur : Non
- Lave Vaisselle : Non
- Vaisselle : Non
- Four : Non
- Four à micro ondes : Non
- Machine à café : Non

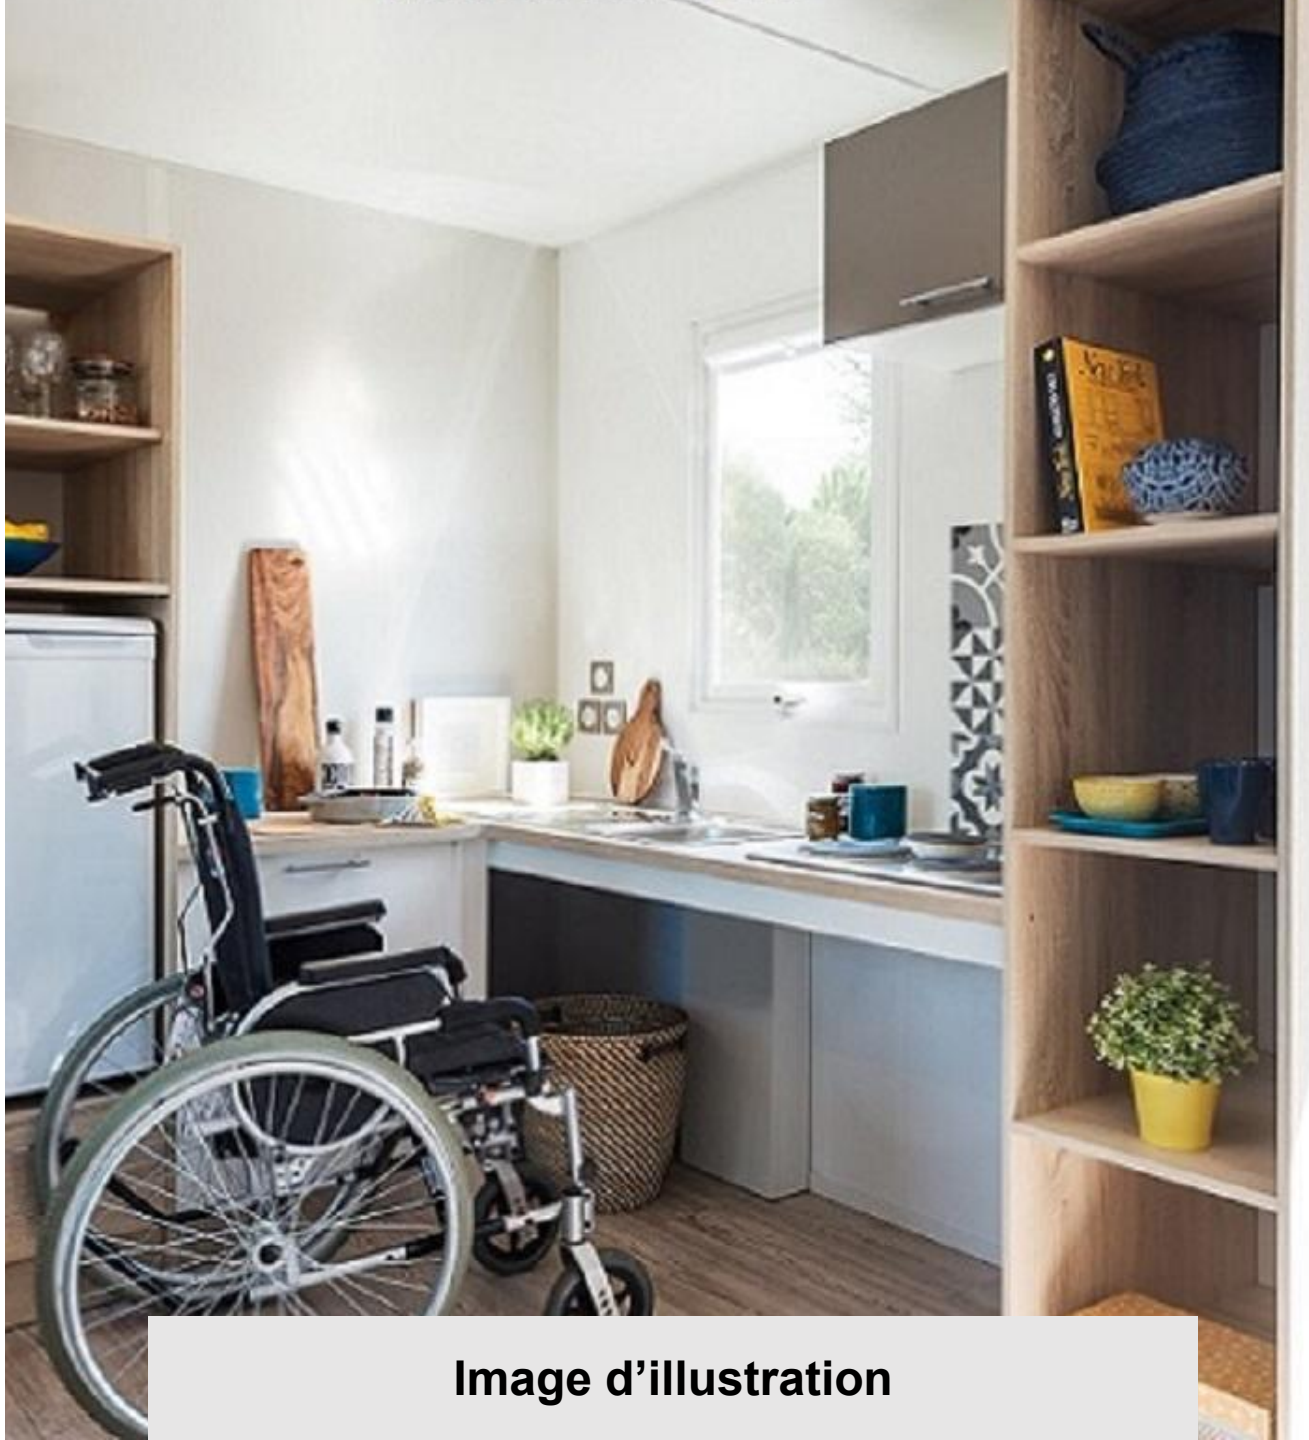


Image d’illustration

La Cuisine

Les équipements

Mode d’emploi des différents appareils : Oui

- En gros caractères : Non
- En Facile à Lire et à Comprendre : Non
- Illustré par des images : Non

Type de plaques de cuisson : Plaques à induction

Aides au repérage des feux :

- Repères en relief : Non
- Repères tactiles : Oui
- Pastilles de couleur : Non

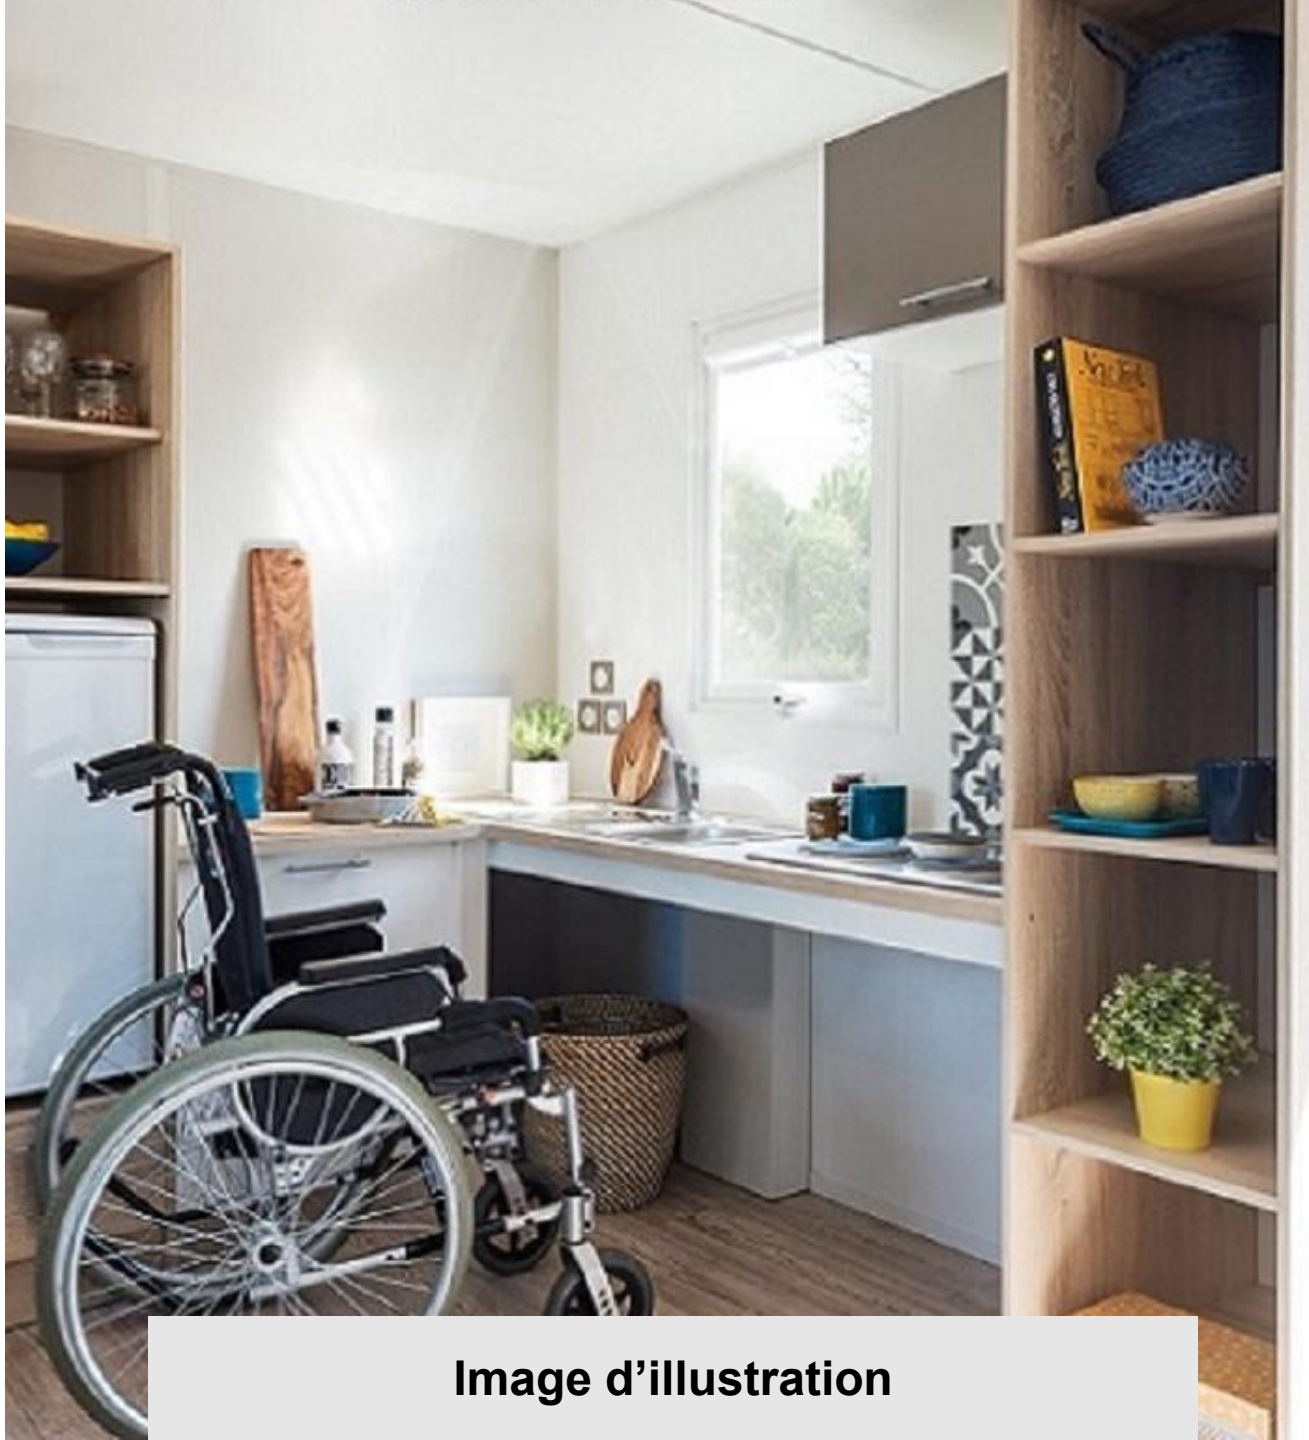


Image d’illustration

La salle de petit déjeuner

La salle

Largeur des allées : 210 cm

Hauteur des tables : 74 cm

Espace calme : Oui

Tables rondes : Non

Petit déjeuner servi à table : Oui

Petit déjeuner en self service : Non

- Aide immédiate du personnel : Non
- Aide au port des plateaux : Non

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Non



Image d’illustration

La salle de petit déjeuner

La carte

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Oui
- Pauvre en sucre : Oui
- Casher : Non
- Halal : Non



Image d’illustration

La Salle de Sport

Les équipements

Machines de sport adaptées :

- Butterfly : Non
- Développé Horizontal : Oui
- Presse à triceps : Oui
- Appareil de Rowing : Oui

Coach sportif à disposition des utilisateurs : Oui

Appareils d'électro stimulation : Non



Développé horizontal



Butterfly



Rowing



Presse à Triceps

Salle de réunion

Accès

Nom de la salle : 1

Type d’entrée : De plain pied

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Largeur des allées : 95 cm

Largeur de la porte : 93 cm

Hauteur des tables : 79 cm

Partie évidée sous les tables : Non



Image d’illustration

Salle de réunion

Equipements à disposition

Boucle magnétique : Non

Rétroprojecteur : Non

Ecran : Oui

Système son : Oui

Tableau : Oui

Paperboard : Oui

Écran tactile : Non

La signalétique est :

- Homogène : Oui
- Lisible : Oui
- Simple à comprendre : Oui
- Associée à des pictogrammes : Non

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Il n'y a aucune porte ou paroi vitrée dans mon établissement



Image d’illustration

Remerciements

La Clef Tour Eiffel

PARIS
Office du Tourisme
et des Congrès

Merci d’avoir consulté ce guide d’accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.

Mis à jour le 20/06/2022 à 13:16.