

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Guide d'accessibilité

Paris Marriott Opera Ambassador Hotel

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Paris Marriott Opera Ambassador Hotel ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

Extérieurs

— Parking

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui
- Parking privé : Non
- Parking public souterrain : Non

Nombre de places à proximité : 15

Distance : 50 m

Signalisation des places : Oui

Dépose minute : Oui

— Problèmes d'accès

Problèmes d'accès possibles : Pas de problèmes spécifiques

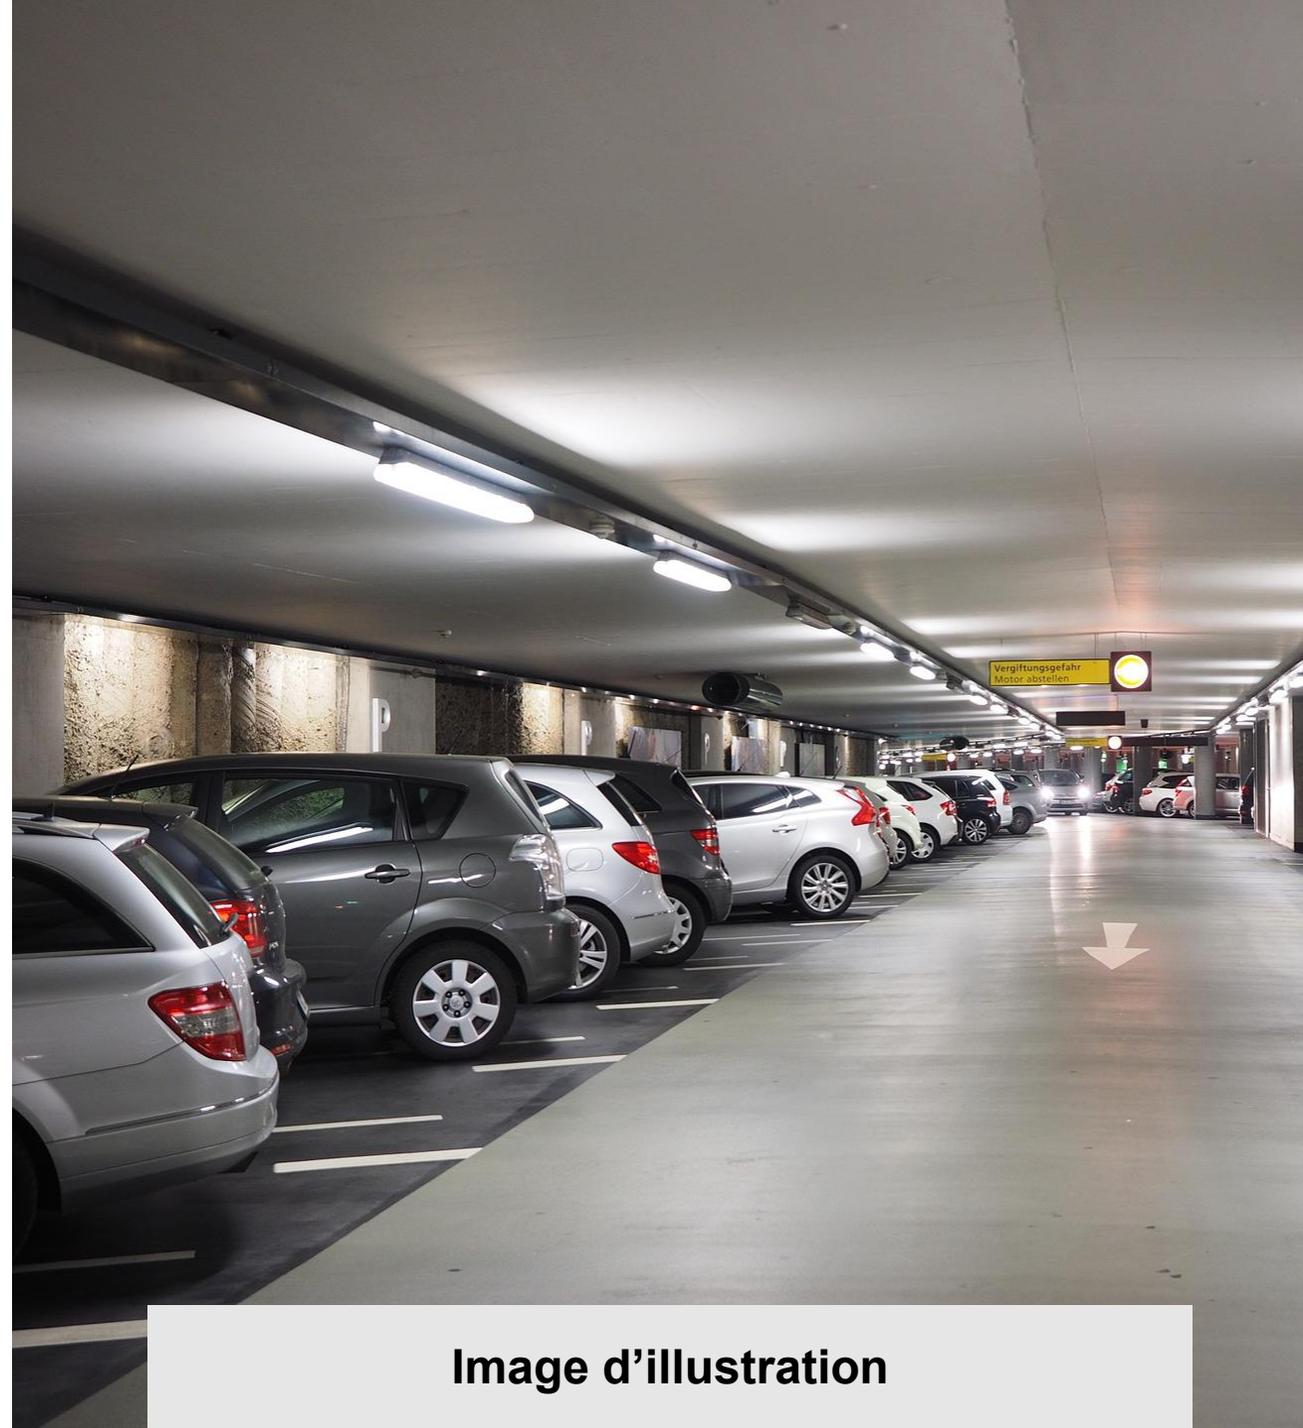


Image d'illustration

Extérieurs

— Entrée

Type d'entrée : De plain pied

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui

— Porte

Type de porte : Porte à tambour ou tourniquet

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Non

Intérieurs

— Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 100 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 80 cm



Image d'illustration

Intérieurs

— Accueil

L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 80 cm

Partie évidée sous l'accueil : Oui

La réservation est possible par :

- SMS : Oui
- Acceo : Non
- Email : Oui

Les animaux de compagnie sont acceptés : Oui

— Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Pas d'éléments contrastés



Image d'illustration

Intérieurs

— Services

Wifi gratuit : Oui

Service de bagagerie : Oui

Livraison de matériel médical : Oui

**Mise à disposition d'une liste de professionnels
de la puériculture : Oui**

**Mise à disposition d'une liste de professionnels
médicaux et paramédicaux : Oui**

Accès à un réfrigérateur sécurisé: Oui

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Non

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non



Image d'illustration

Intérieurs

— Toilettes

Présence de toilettes à proximité de l'accueil : Oui

Ces toilettes sont accessibles : Oui

Flash lumineux : Oui

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Table à Langer : Oui

Hauteur du lavabo : 83 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

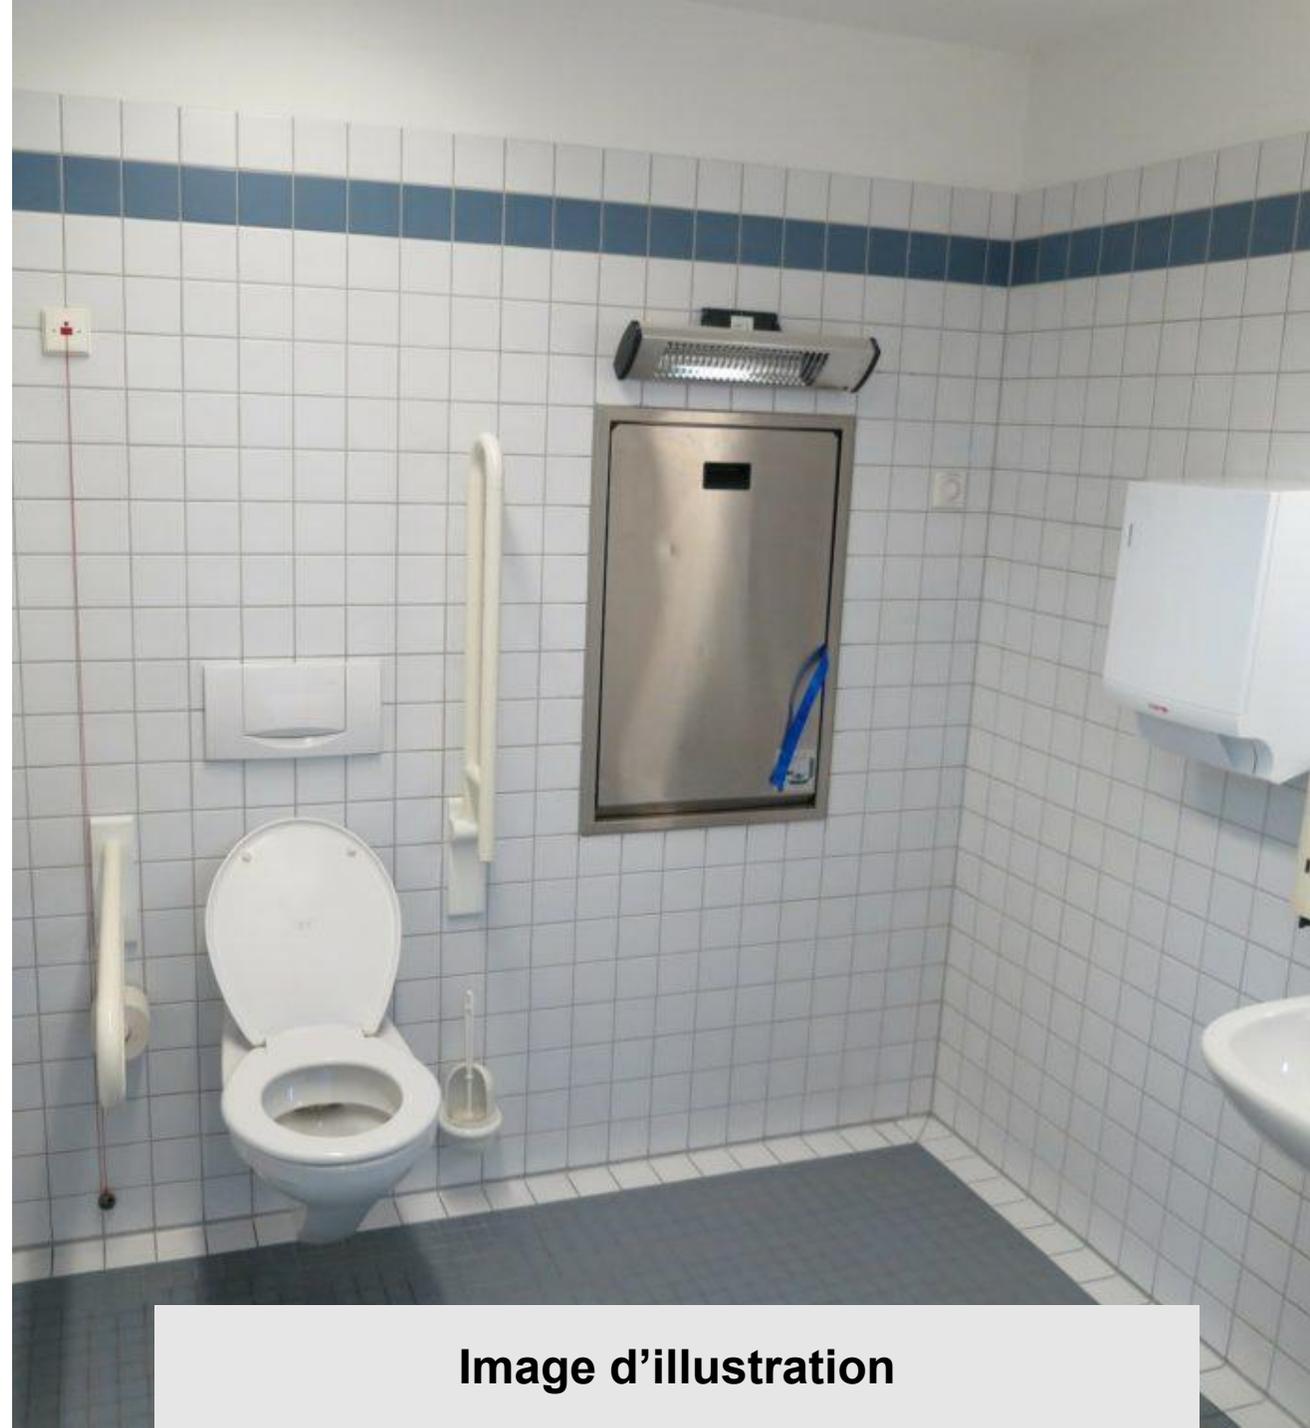


Image d'illustration

Intérieurs

— Signalétique

Homogène : Oui

Lisible : Non

Simple à comprendre : Non

Associée à des pictogrammes : Oui

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Non

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Non

Plan simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non



Image d'illustration

Intérieurs

— Escaliers

Présence d'escaliers dans l'établissement : Oui

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : Oui
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Non

— Ascenseur

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Oui

Hauteur du bouton le plus haut : 120 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : Oui
- Main courante : Oui
- Touches : Touches en braille, Touches en gros caractères, Touches en relief

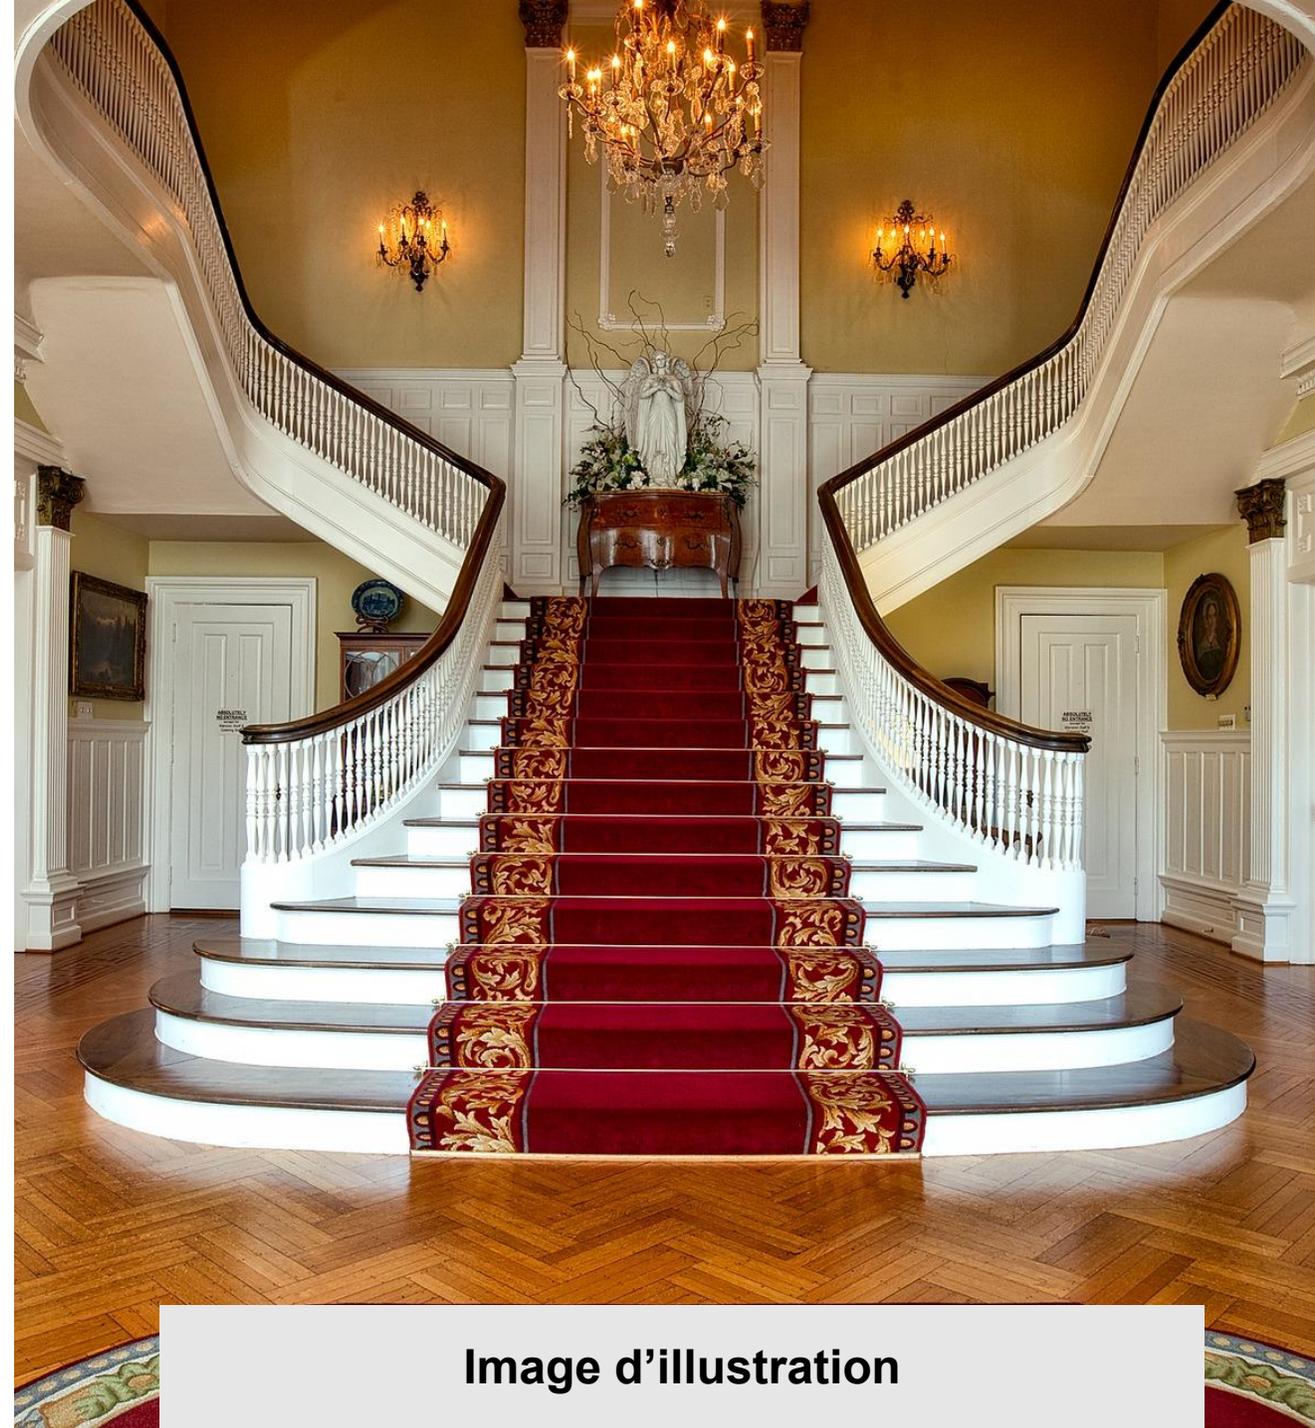


Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Auditif

Nombre de chambres adaptées : 0

Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :

- Dans la chambre : Non
- Dans la salle de bain : Non
- Dans les toilettes : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Téléphone avec son amplifié : Non
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non

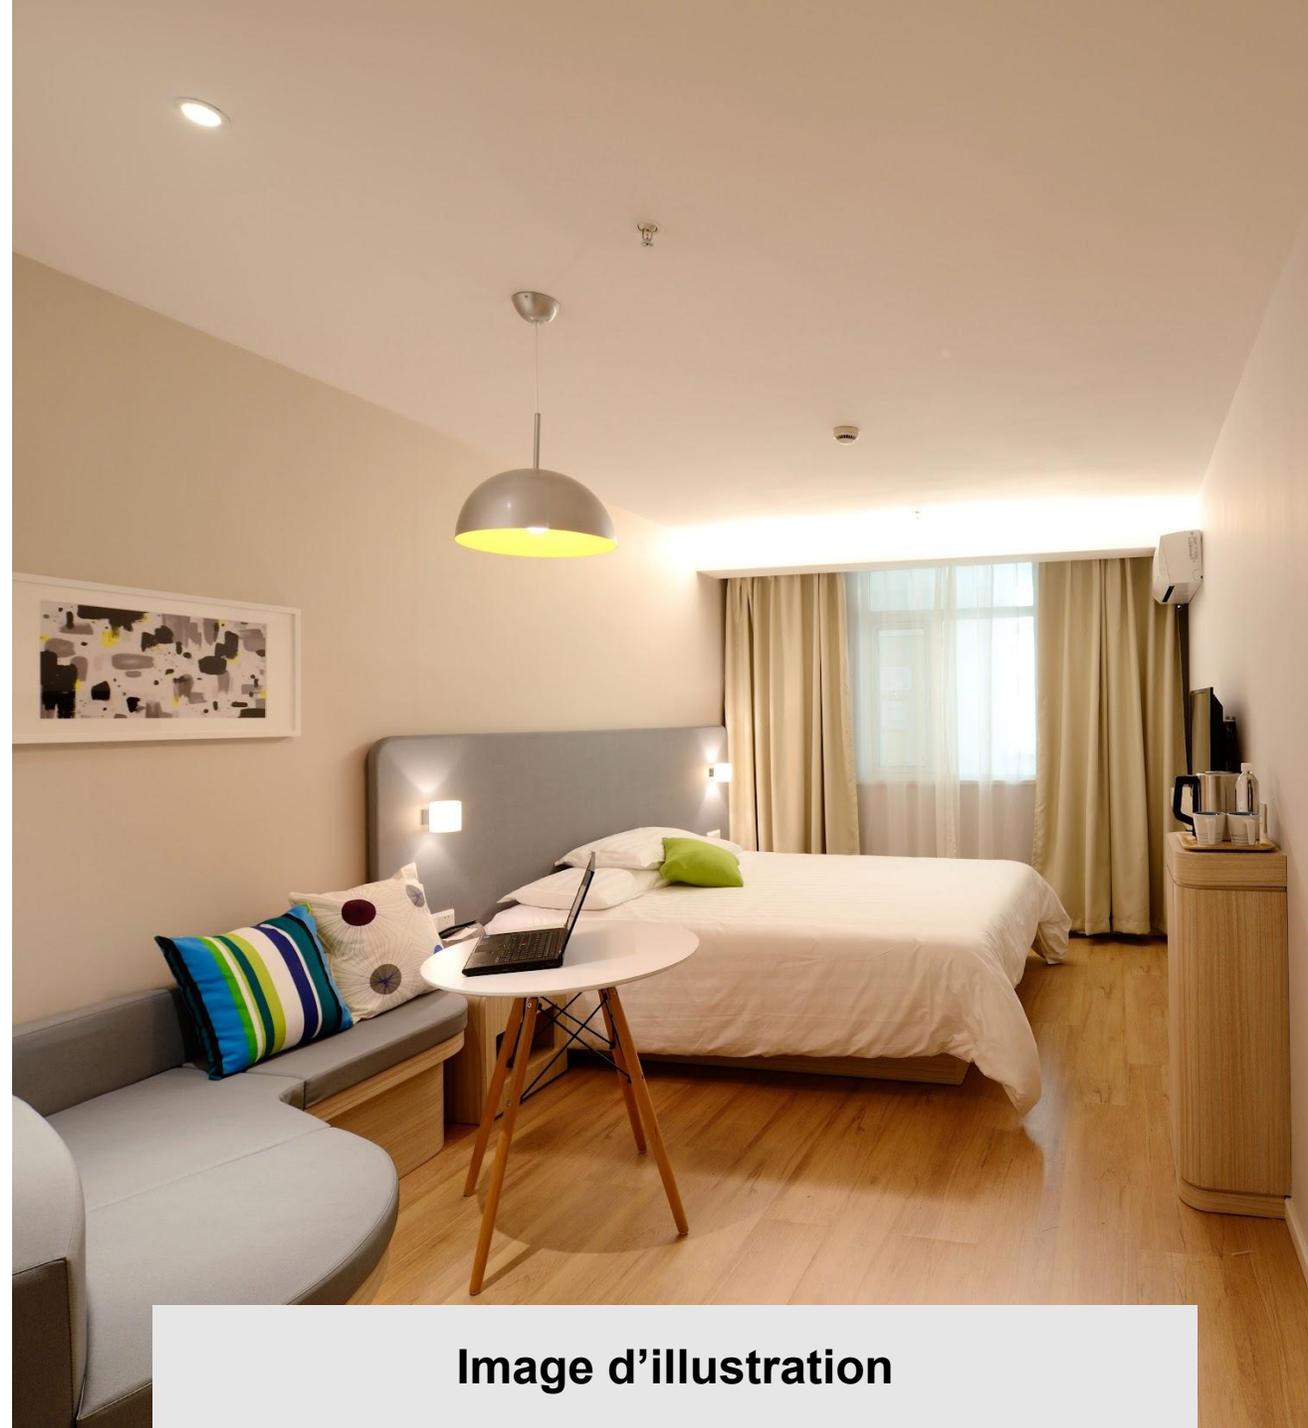


Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Visuel

Nombre de chambres adaptées : 1

Mobilier contrasté : Oui

Possibilité de gérer la lumière : Non

Documentation en caractères agrandis : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lampe d'appoint : Oui
- Lampe de poche : Oui
- Serviettes aux couleurs contrastées : Non
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Non

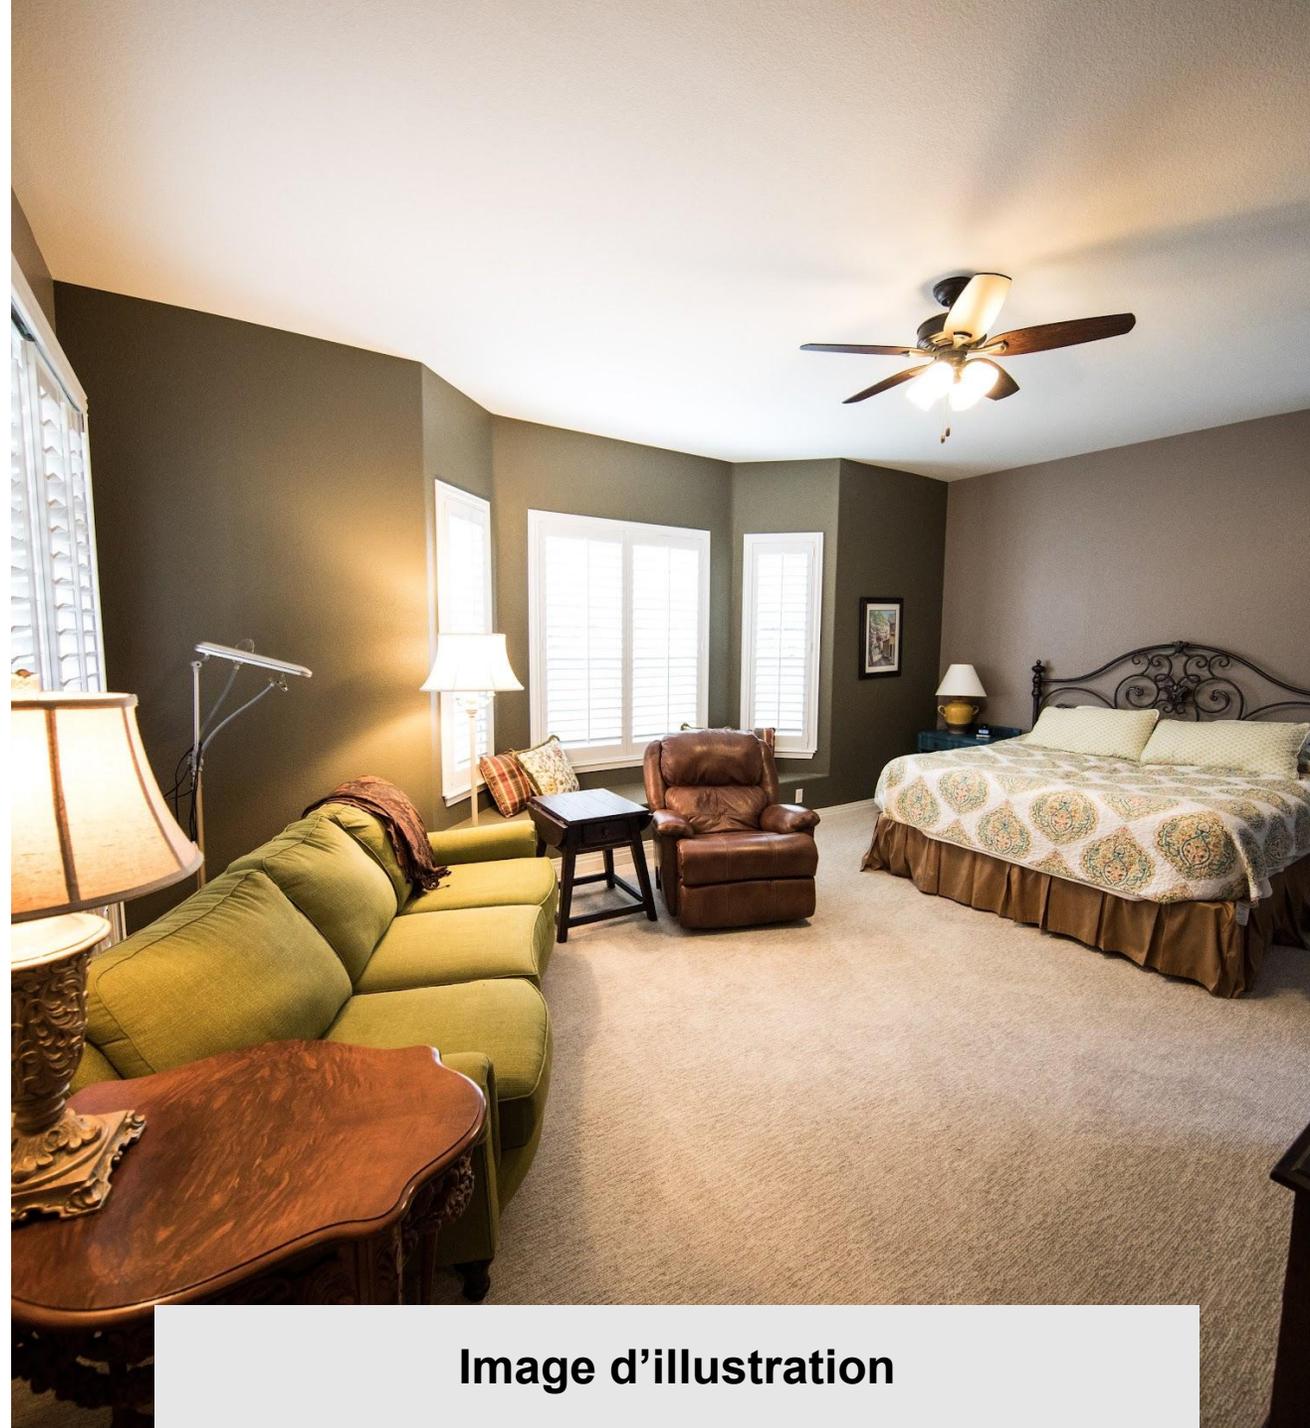


Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Intellectuel

Nombre de chambres communicantes : 76

— Familles

Nombre de chambres adaptées : 1

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lit enfant / Chambre Triple : Oui
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Oui
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Oui
- Table à langer : Non
- Baignoire pour bébé : Oui



Image d'illustration

Les chambres

— Seniors

Nombre de chambres adaptées : 0

Type de salle de bains : Douche avec receveur extra plat (3 cm),
Baignoire

Caractéristiques de la douche :

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non



Image d'illustration

La chambre UFR

— La Chambre

Nombre de chambres adaptées : 6

Nom de la chambre adaptée : 349

Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle :

149, 249, 449, 549

Largeur de passage sur le côté du lit :

- A Droite : 150 cm
- A Gauche : 110 cm
- Devant : 100 cm

Lit ajustable en hauteur : Non

Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui

Table à langer : Non

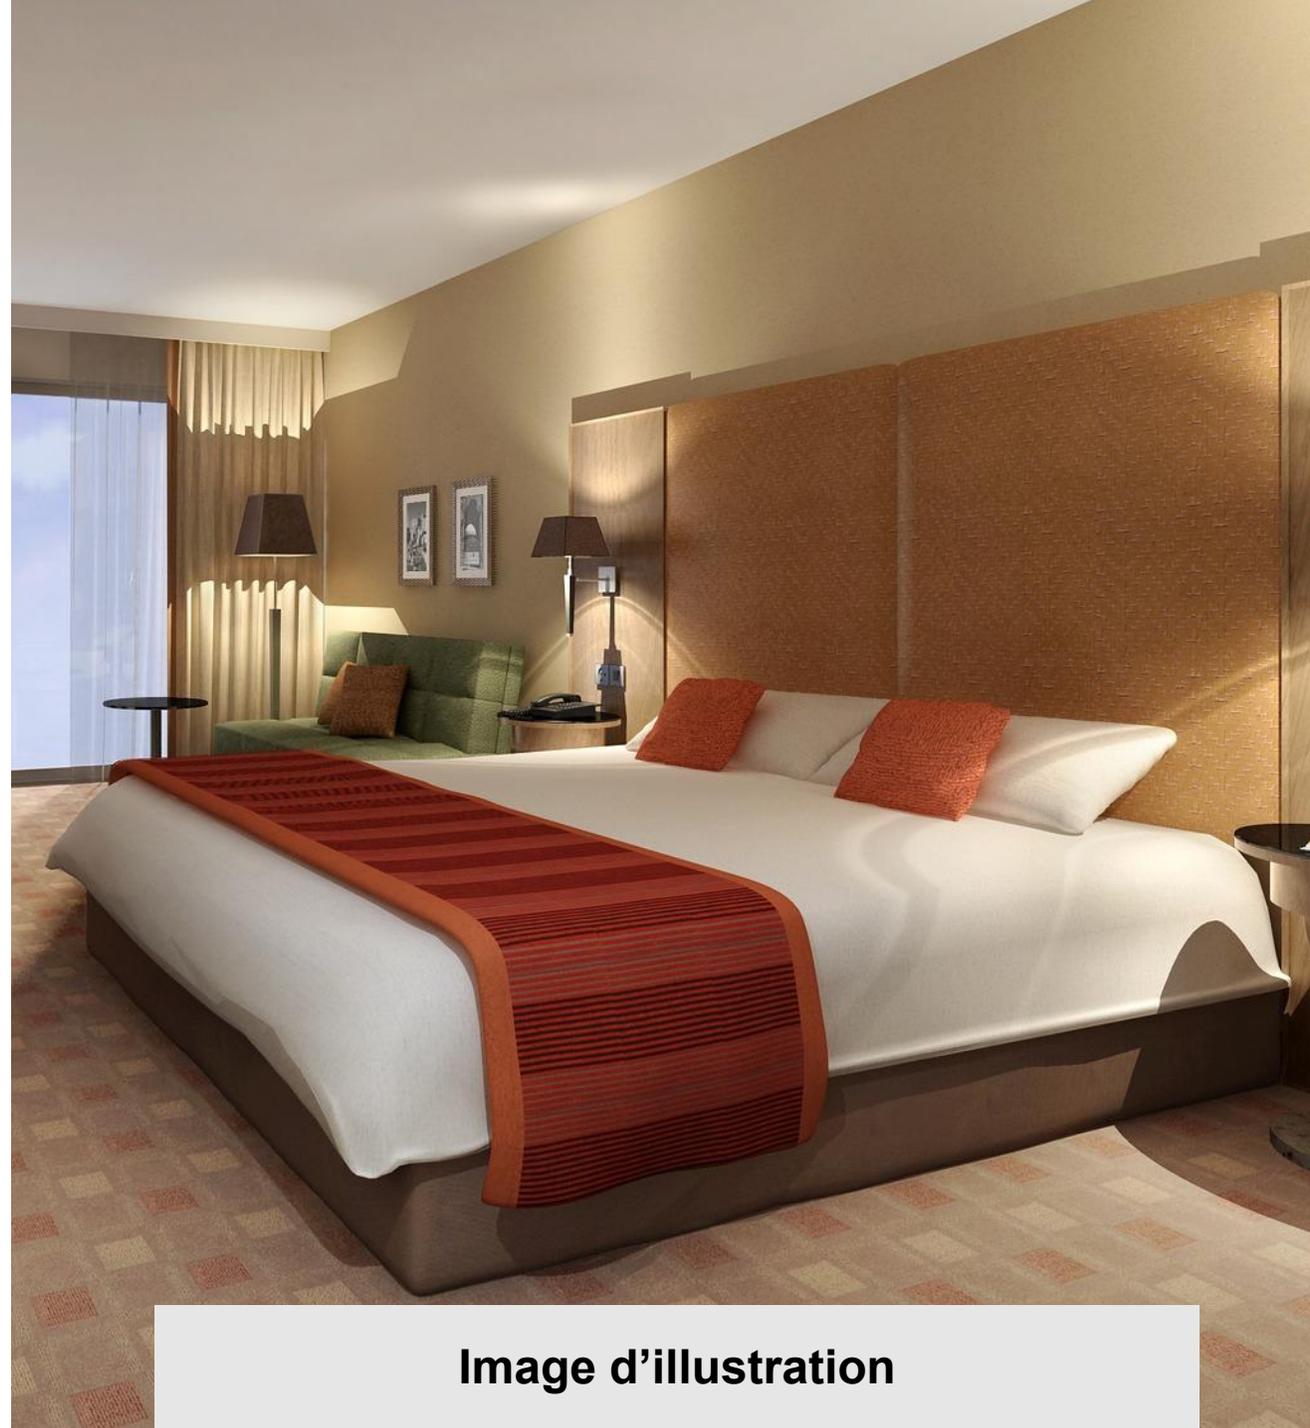


Image d'illustration

La chambre UFR

— Toilettes et Salle de bains

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Hauteur du lavabo: 88 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

Type de salle de bains : Douche de plain-pied

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- Barre d'appui : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Non
- Fauteuil de douche : Non

Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre : Non



Image d'illustration

Le restaurant

— La salle

Présence d'un restaurant dans l'établissement : Oui

Salle de petit déjeuner dans le restaurant : Oui

Largeur des allées : 100 cm

Hauteur des tables : 75 cm

Espace calme : Non

Tables rondes : Non

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Oui

Petit déjeuner en self service : Oui

- Aide immédiate du personnel : Oui
- Aide au port des plateaux : Oui

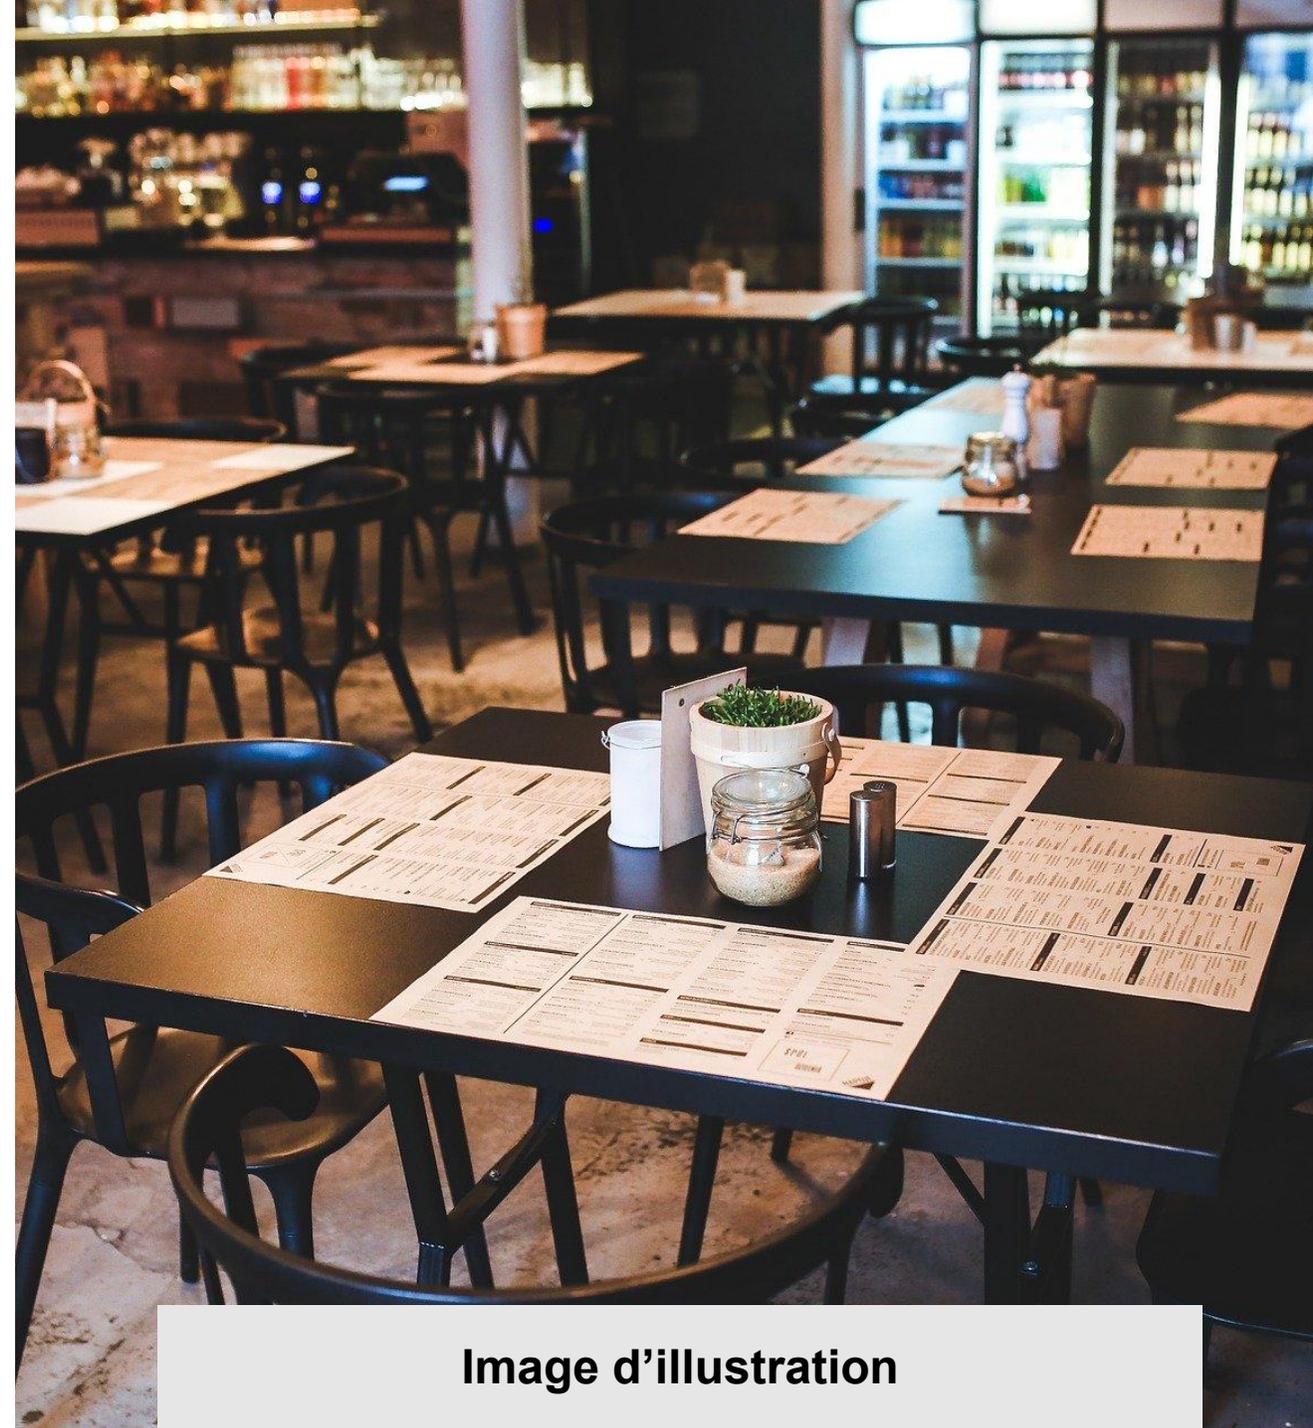


Image d'illustration

Le restaurant

— La carte

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Oui

Adaptée aux enfants : Oui

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Non
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non



Image d'illustration

Point de Restauration

— Accueil

Le point de restauration est situé: Au rez de chaussée

Les produits proposés dans ce point de restauration sont :

- Payants : Oui
- A consommer à table : Oui
- A consommer sur place : Oui

Réservation est nécessaire : Non

Paiement à Table : Oui

Les animaux de compagnie sont acceptés : Oui

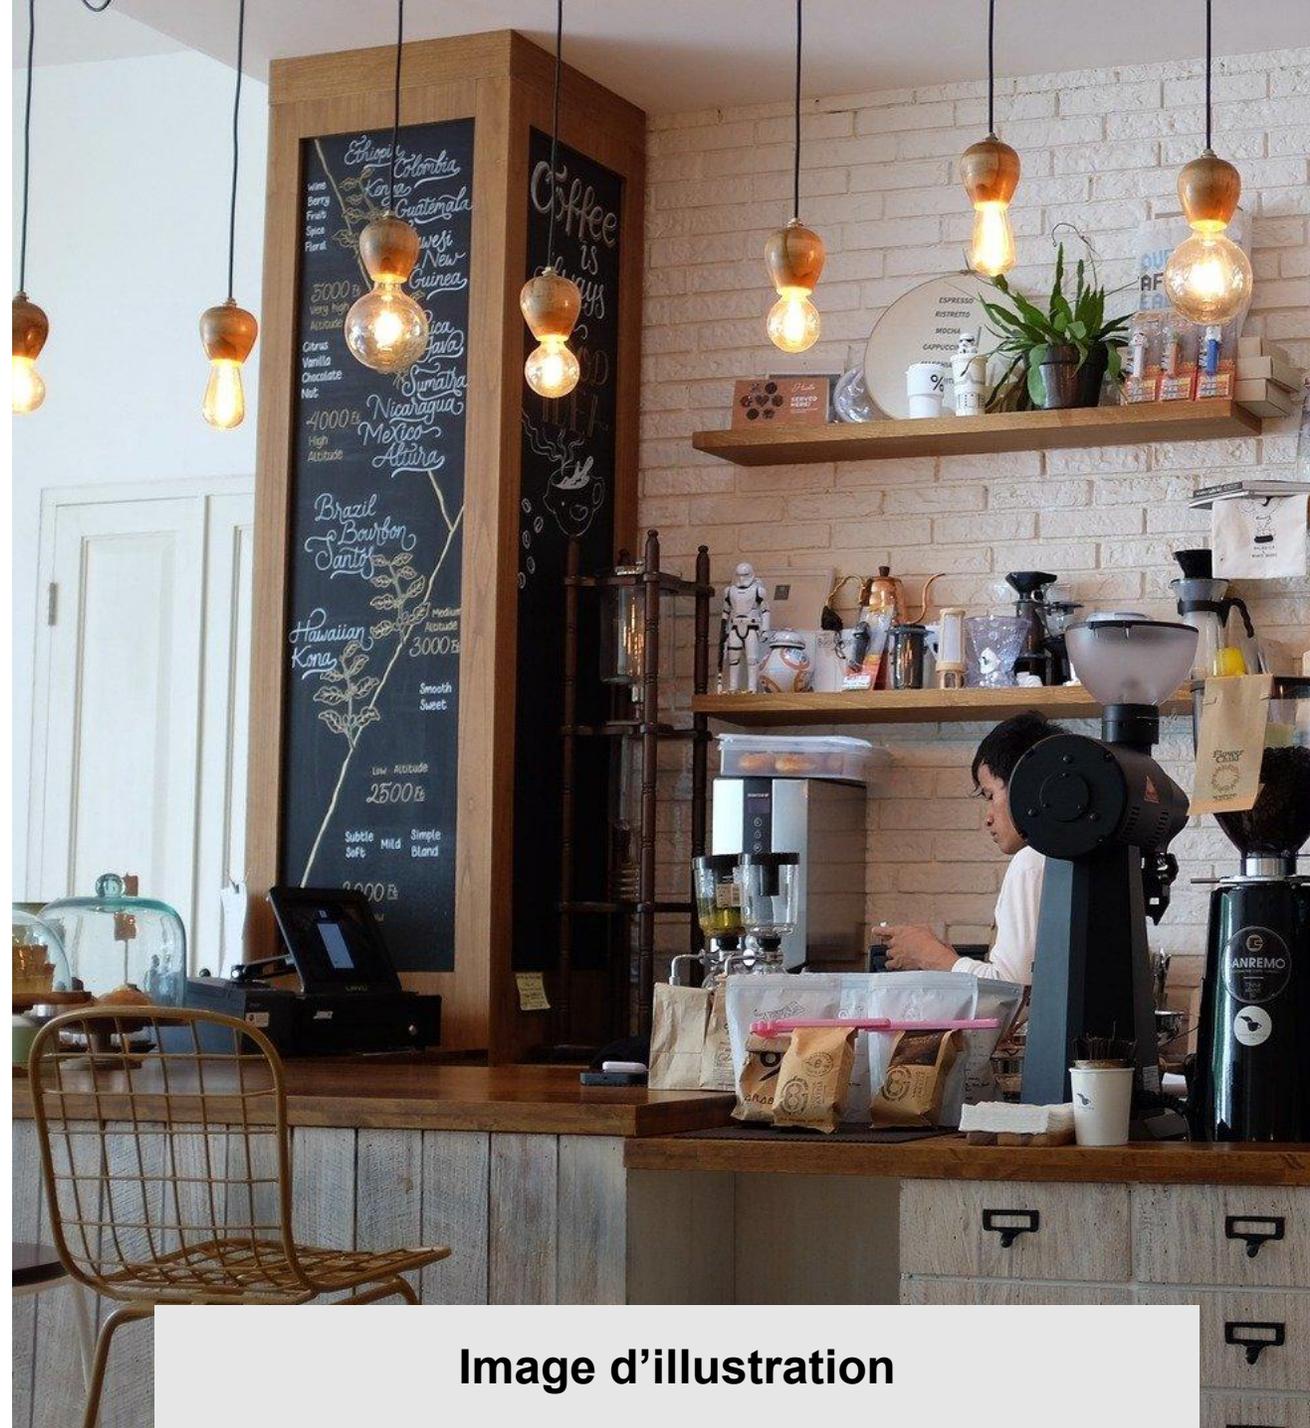


Image d'illustration

Point de Restauration

— Consommation sur place

Largeur des allées : 110 cm

Hauteur des tables : 75 cm

Espace calme : Non

Tables rondes : Oui

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Non

Point de restauration en self service : Non

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Non

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non

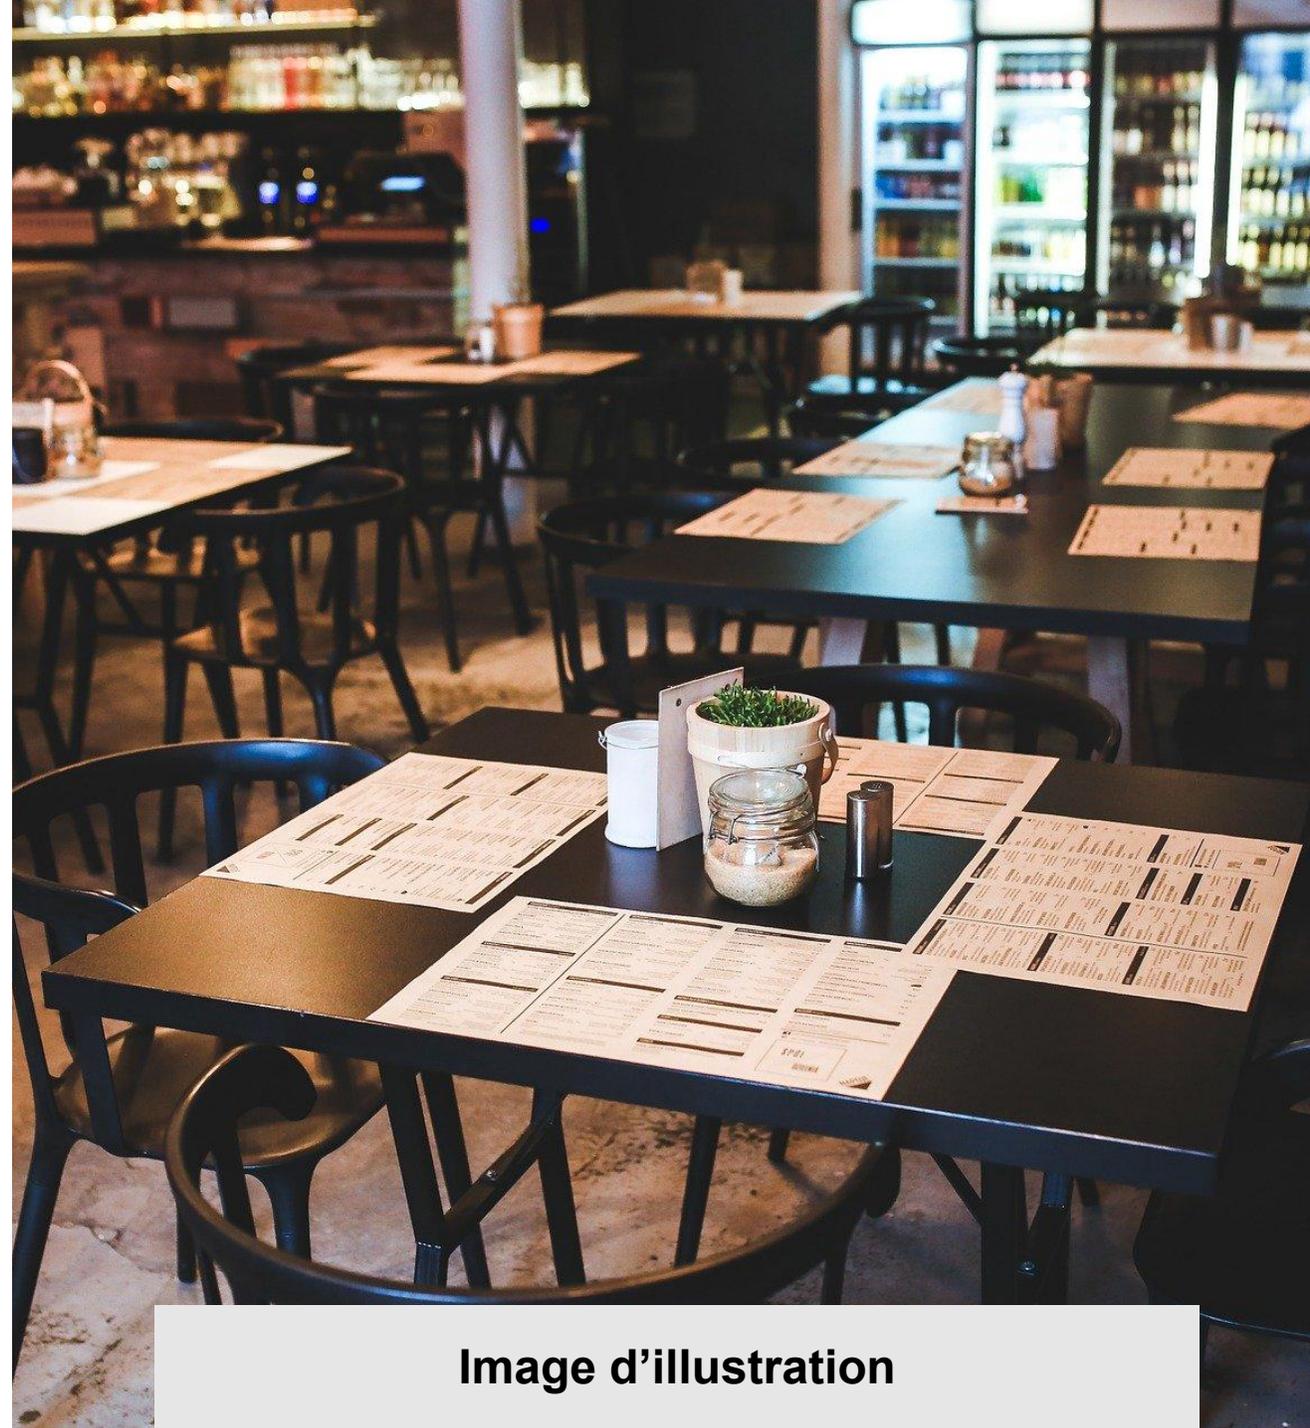


Image d'illustration

Point de Restauration

— La carte

Sur Ardoise : Non

Lisible : Non

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Oui

Adaptée aux enfants : Non

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Non
- Végétarien : Non
- Sans gluten : Non
- Sans lactose : Non
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non

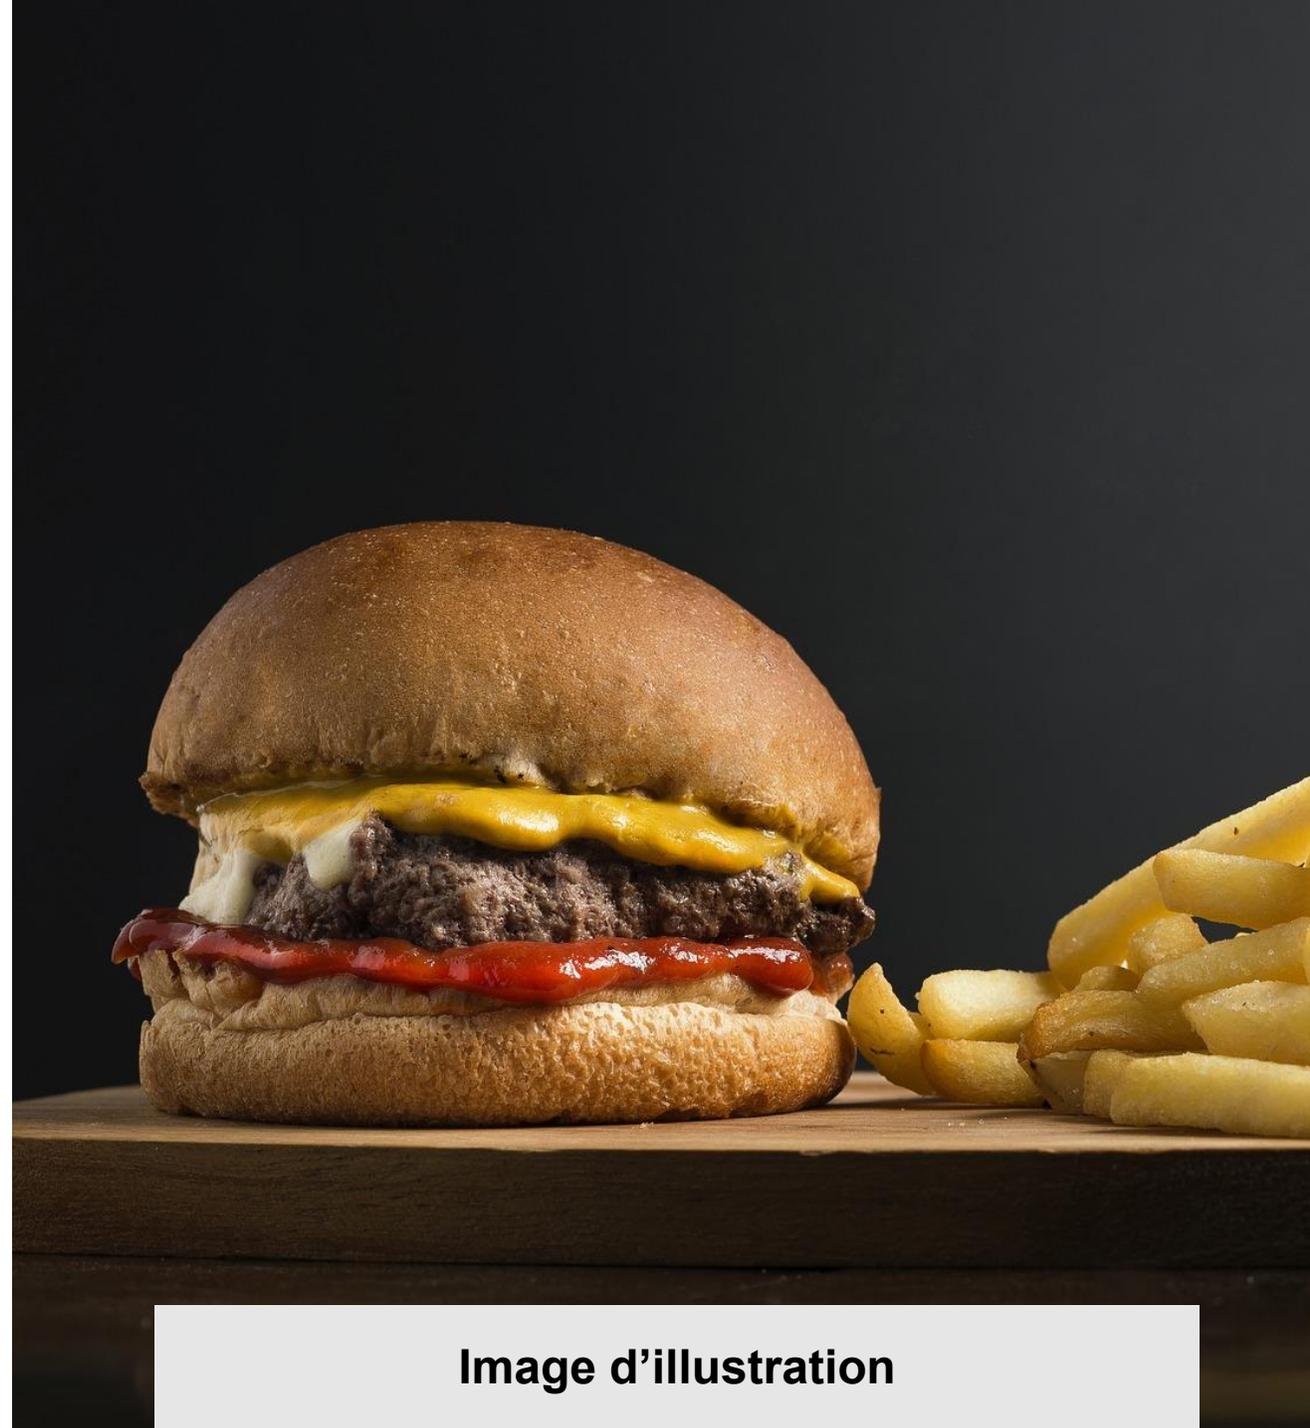


Image d'illustration

La Salle de Sport

— Les équipements

Machines de sport adaptées :

- Butterfly : Oui
- Développé Horizontal : Oui
- Presse à triceps : Oui
- Appareil de Rowing : Non

Coach sportif à disposition des utilisateurs : Non

Appareils d'électro stimulation : Non



Développé horizontal



Butterfly



Rowing



Presse à Triceps

Salle de réunion

— Accès

Nom de la salle : Salon Vendôme

Type d'entrée : De plain pied

La réservation est possible par :

- SMS : Oui
- Acceo : Non
- Email : Oui

Largeur des allées : 120 cm

Largeur de la porte : 145 cm

Hauteur des tables : 76 cm

Partie évidée sous les tables : Oui



Image d'illustration

Salle de réunion

— Equipements à disposition

Boucle magnétique : Non

Rétroprojecteur : Oui

Ecran : Oui

Système son : Oui

Tableau : Oui

Paperboard : Oui

Écran tactile : Non

La signalétique est :

- Homogène : Oui
- Lisible : Non
- Simple à comprendre : Non
- Associée à des pictogrammes : Non

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Éléments contrastés à 1,10m et à 1,60m du sol



Image d'illustration

Remerciements

Paris Marriott Opera
Ambassador Hotel

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.

Mis à jour le 14/06/2023 à 08:34.