

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Guide d'accessibilité

Pavillons De Bercy - Musée Des Arts Forains

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Pavillons De Bercy - Musée Des Arts Forains ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

Extérieurs

— Parking

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui (10)
- Parking privé : Non
- Parking public souterrain : Oui (2 parkings indigo - nombre de places pmr inconnu)

Nombre de places à proximité : 10

Distance : 60 m

Signalisation des places : Oui

Dépose minute : Non

— Problèmes d'accès

Problèmes d'accès possibles : Pavés présents sur les cheminements entre les salles.

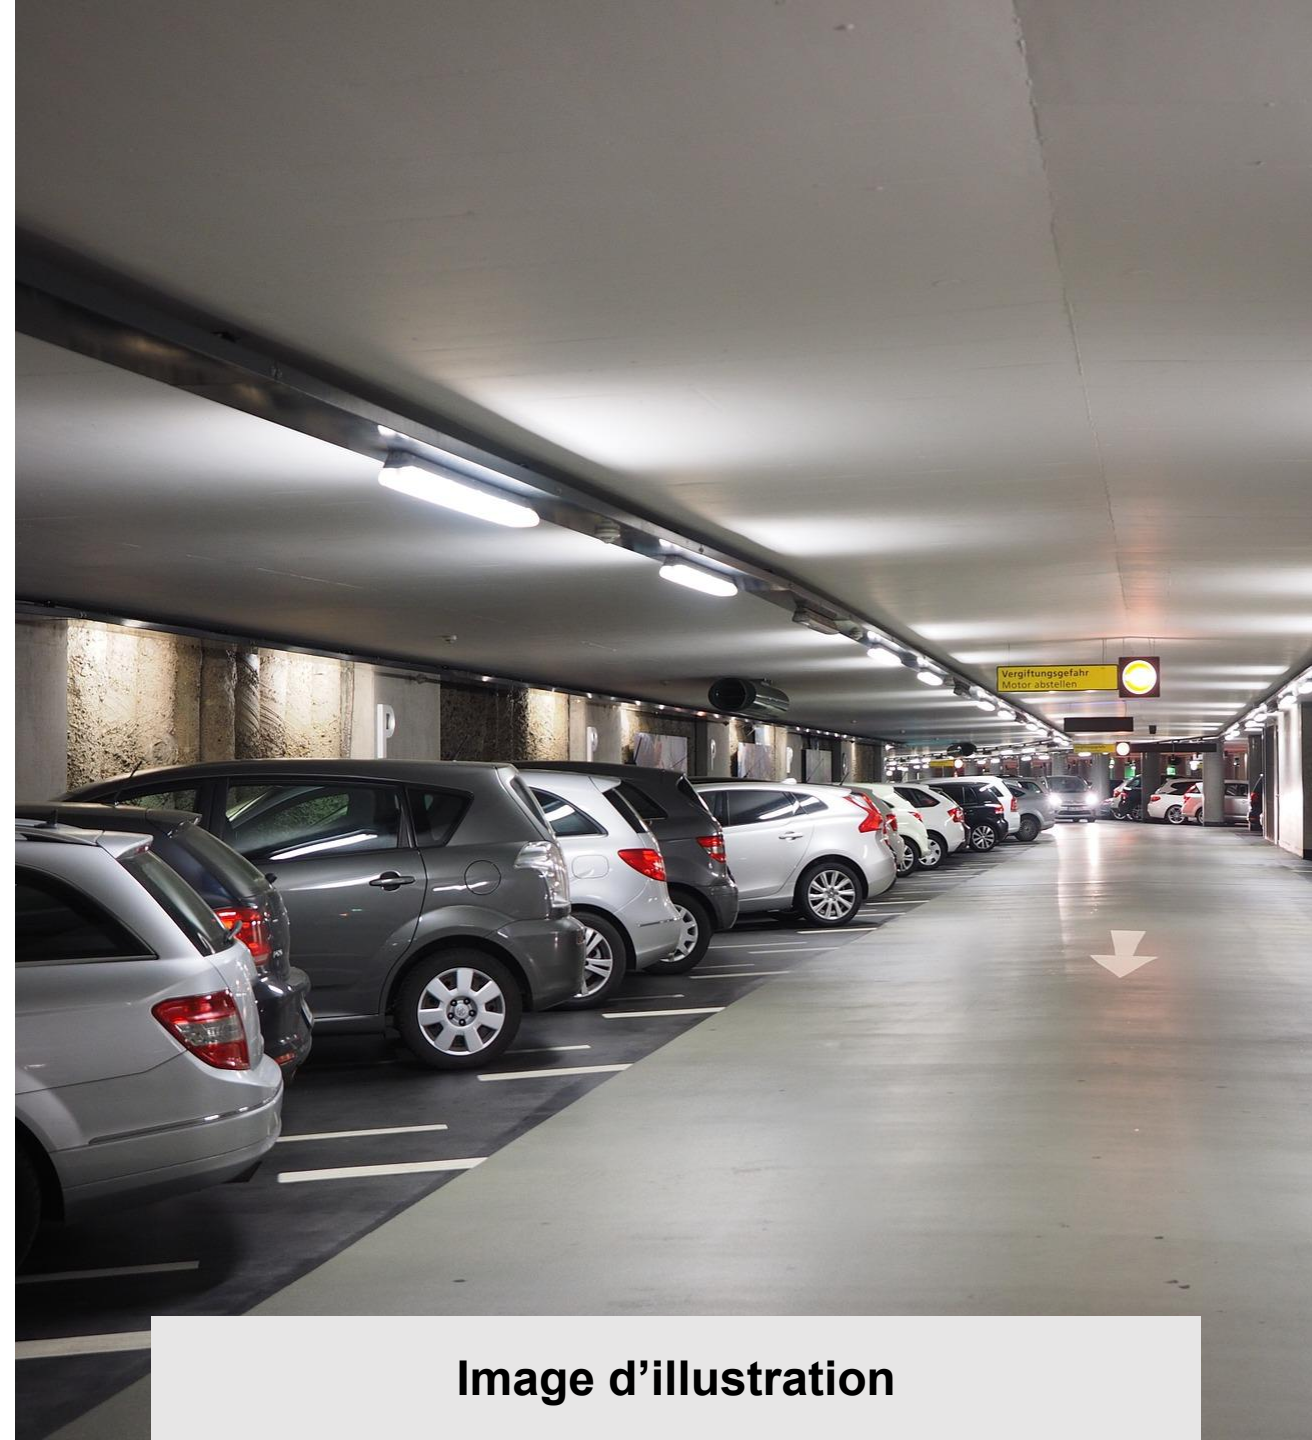


Image d'illustration

Extérieurs

— Entrée

Type d'entrée : De plain pied (Pavés)

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui

— Porte

Type de porte : Porte manuelle

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Oui

Intérieurs

— Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 100 cm (jusqu'à 160 cm si les rideaux sont retirés.)

Largeur de la porte la plus étroite : 90 cm

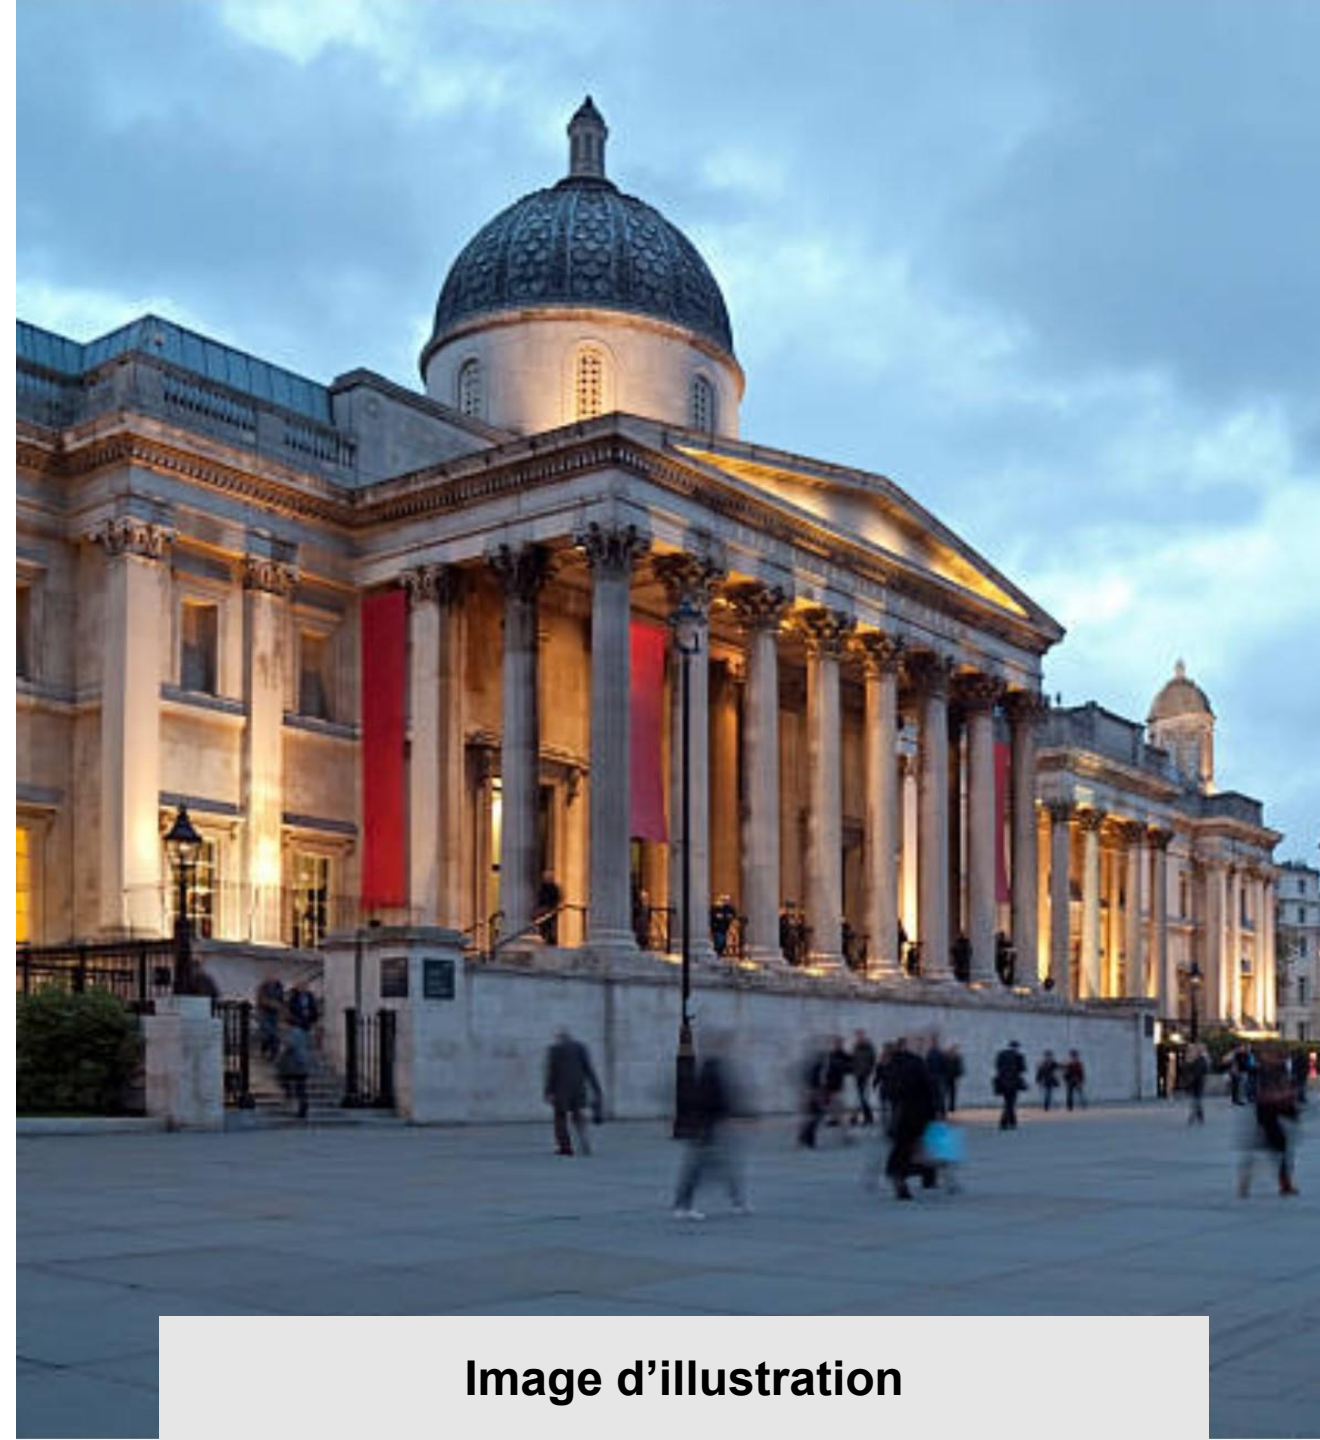


Image d'illustration

Intérieurs

— Signalétique

Homogène : Oui

Lisible : Non

Simple à comprendre : Oui

Associée à des pictogrammes : Oui

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Non

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Non

Plan simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non

— Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Il n'y a aucune porte ou paroi vitrée dans cet établissement.



Image d'illustration

Intérieurs

— Escaliers

Présence d'escaliers dans l'établissement : Oui, non utilisées lors des visites guidées.

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : Non
- Main courante continue : Non
- Nez de marche contrastés : Oui

— Ascenseur

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Non

Hauteur du bouton le plus haut : Non mesuré

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Non
- Boucle à Induction Magnétique : Non
- Main courante : Non
- Touches : Non

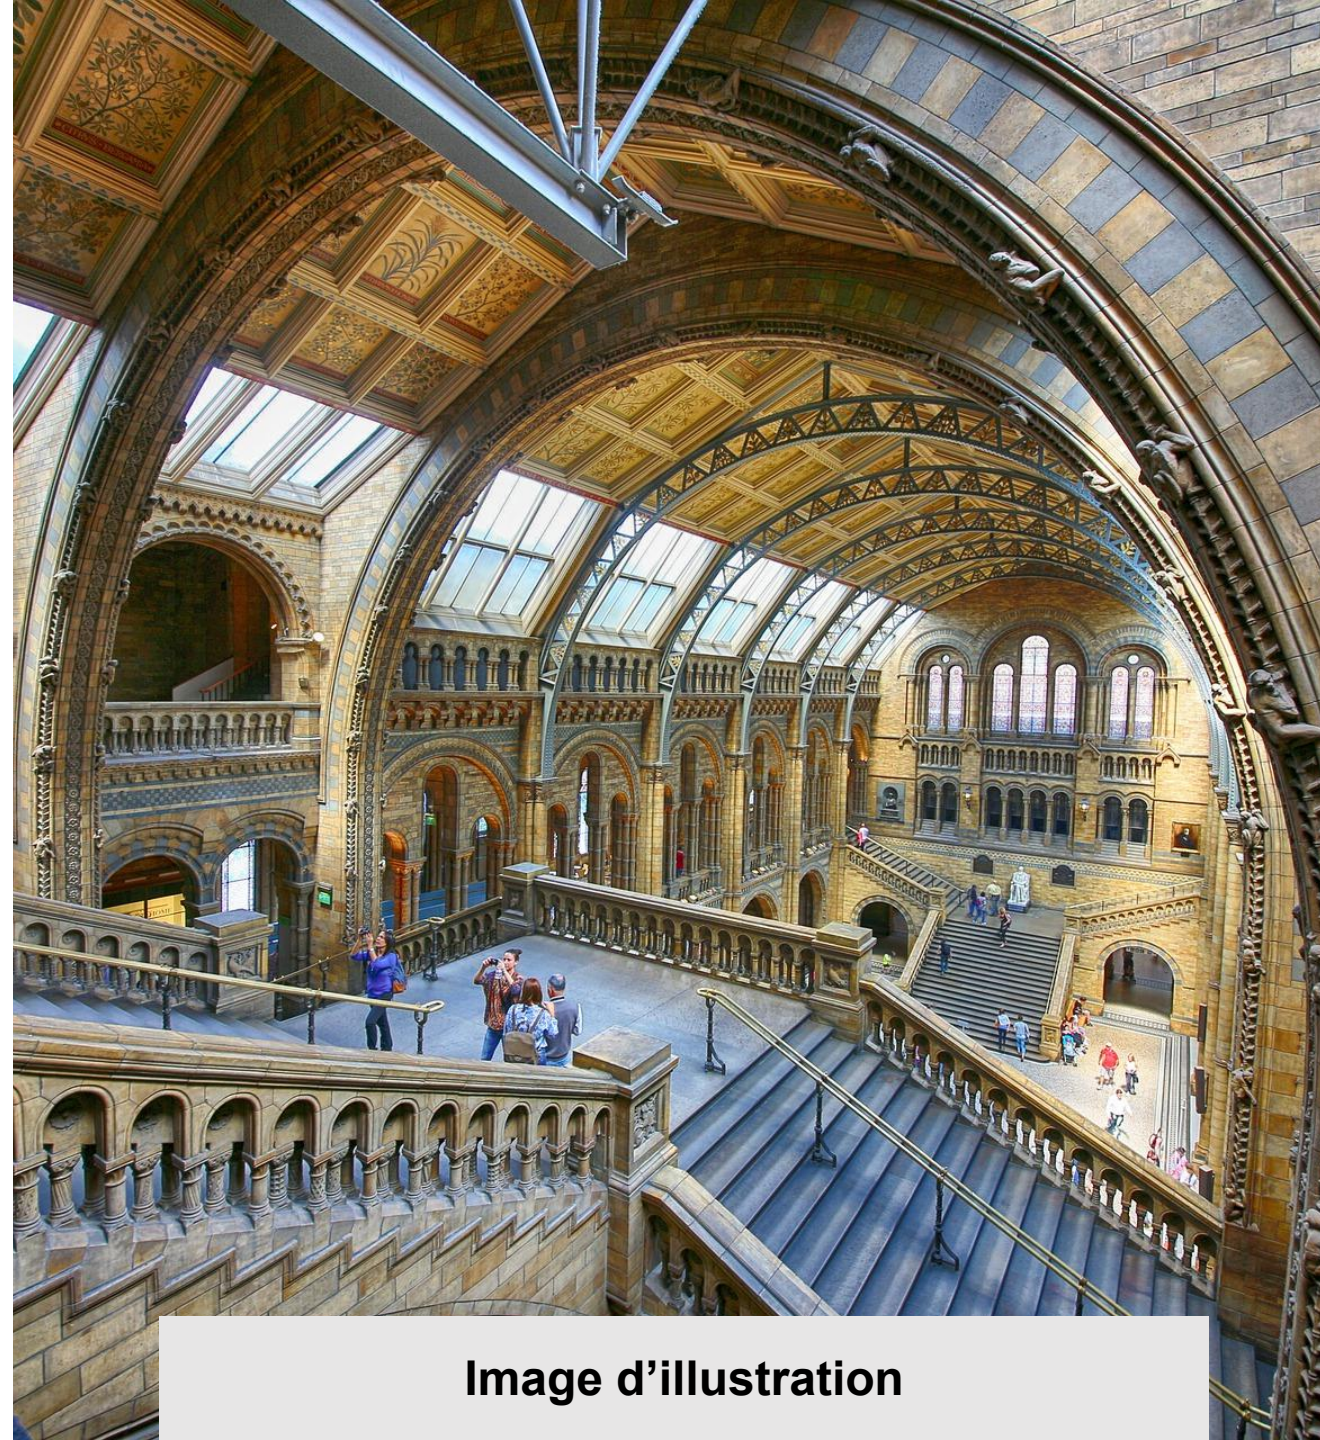


Image d'illustration

Intérieurs

— Toilettes

Présence de toilettes : Oui

Ces toilettes sont accessibles : Oui

Nombre de toilettes accessibles présentes sur site : 7

Aire de rotation : Oui

Flash Lumineux : Oui (1)

Barre d'appui : Oblique (2), Coudée (2), Double (3)

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Non

Table à Langer : Non

Hauteur du lavabo: 80 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui (5)

Lavabo en angle : Non

Les toilettes ne sont pas toutes parfaitement adaptées mais il y aura toujours au moins 1 toilettes adaptée à chaque handicap.

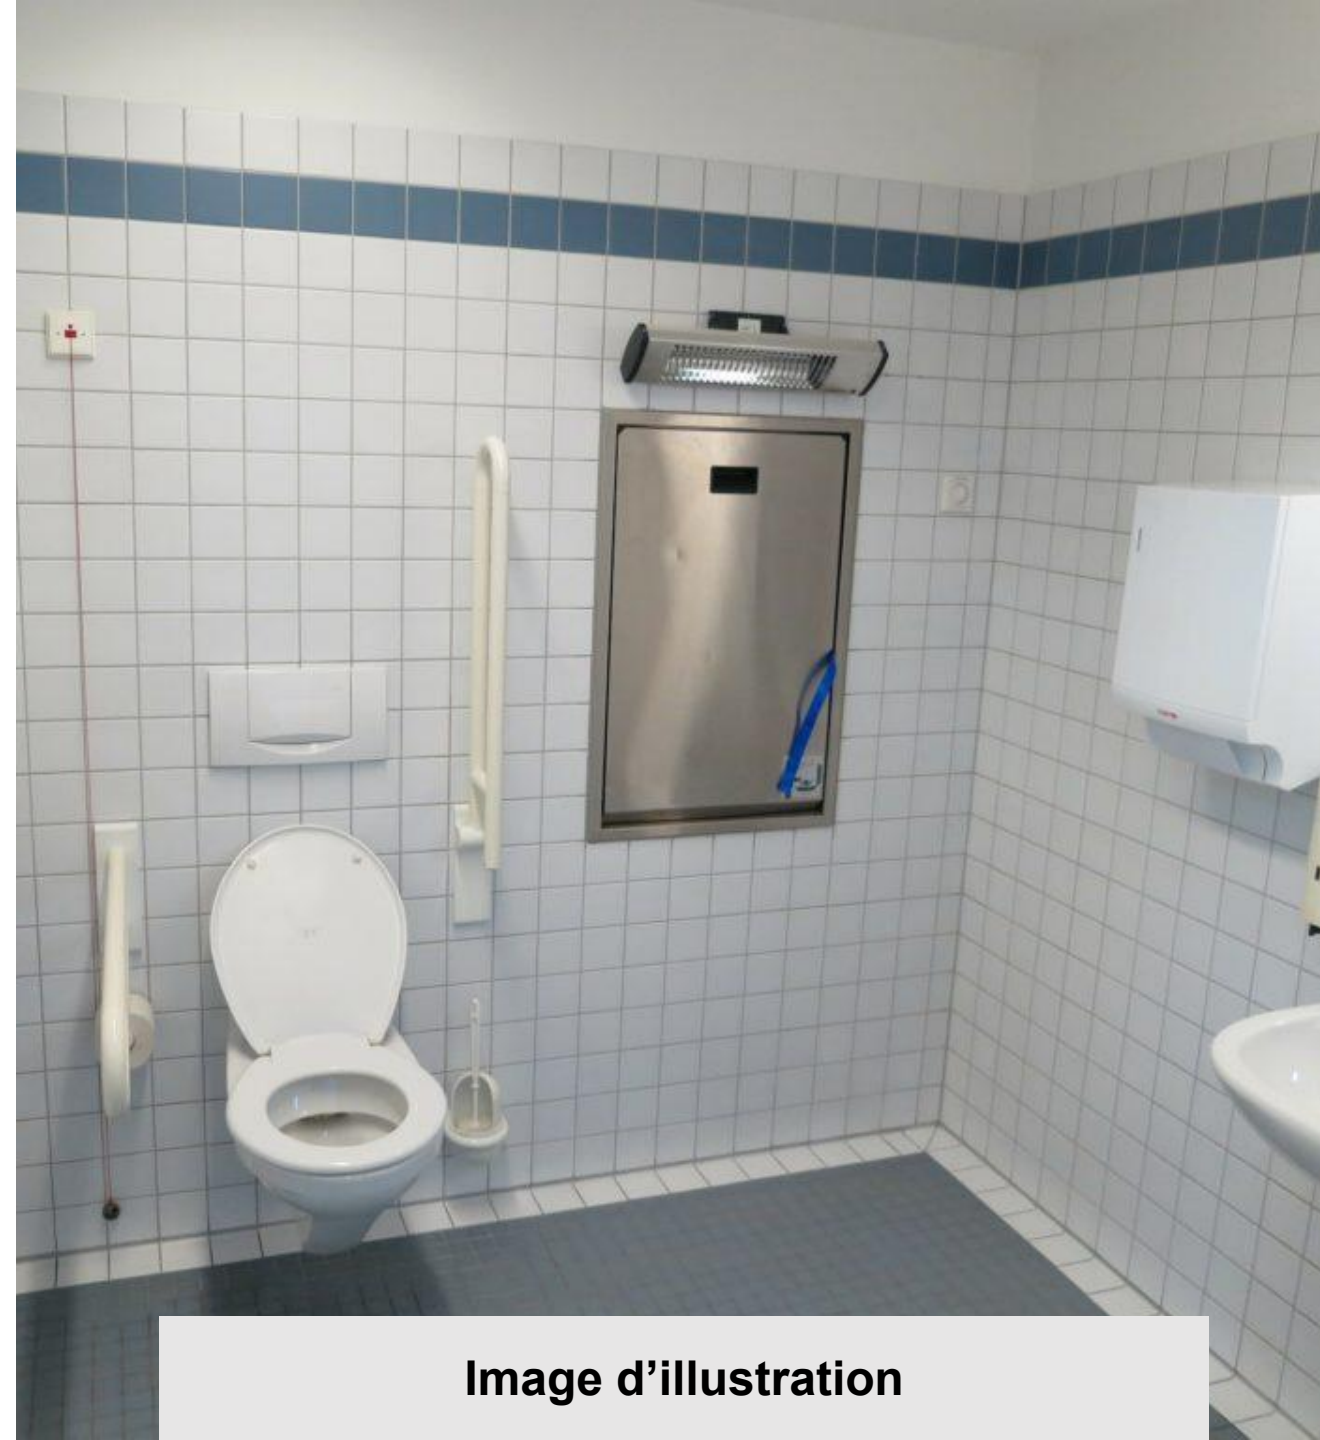


Image d'illustration

Accueil

— Accueil

L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 140 cm

Partie évidée sous l'accueil : Non

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non

Les salles de réunion et les différents espaces de visite sont tous accessibles aux personnes se déplaçant à l'aide d'un fauteuil roulant : Oui

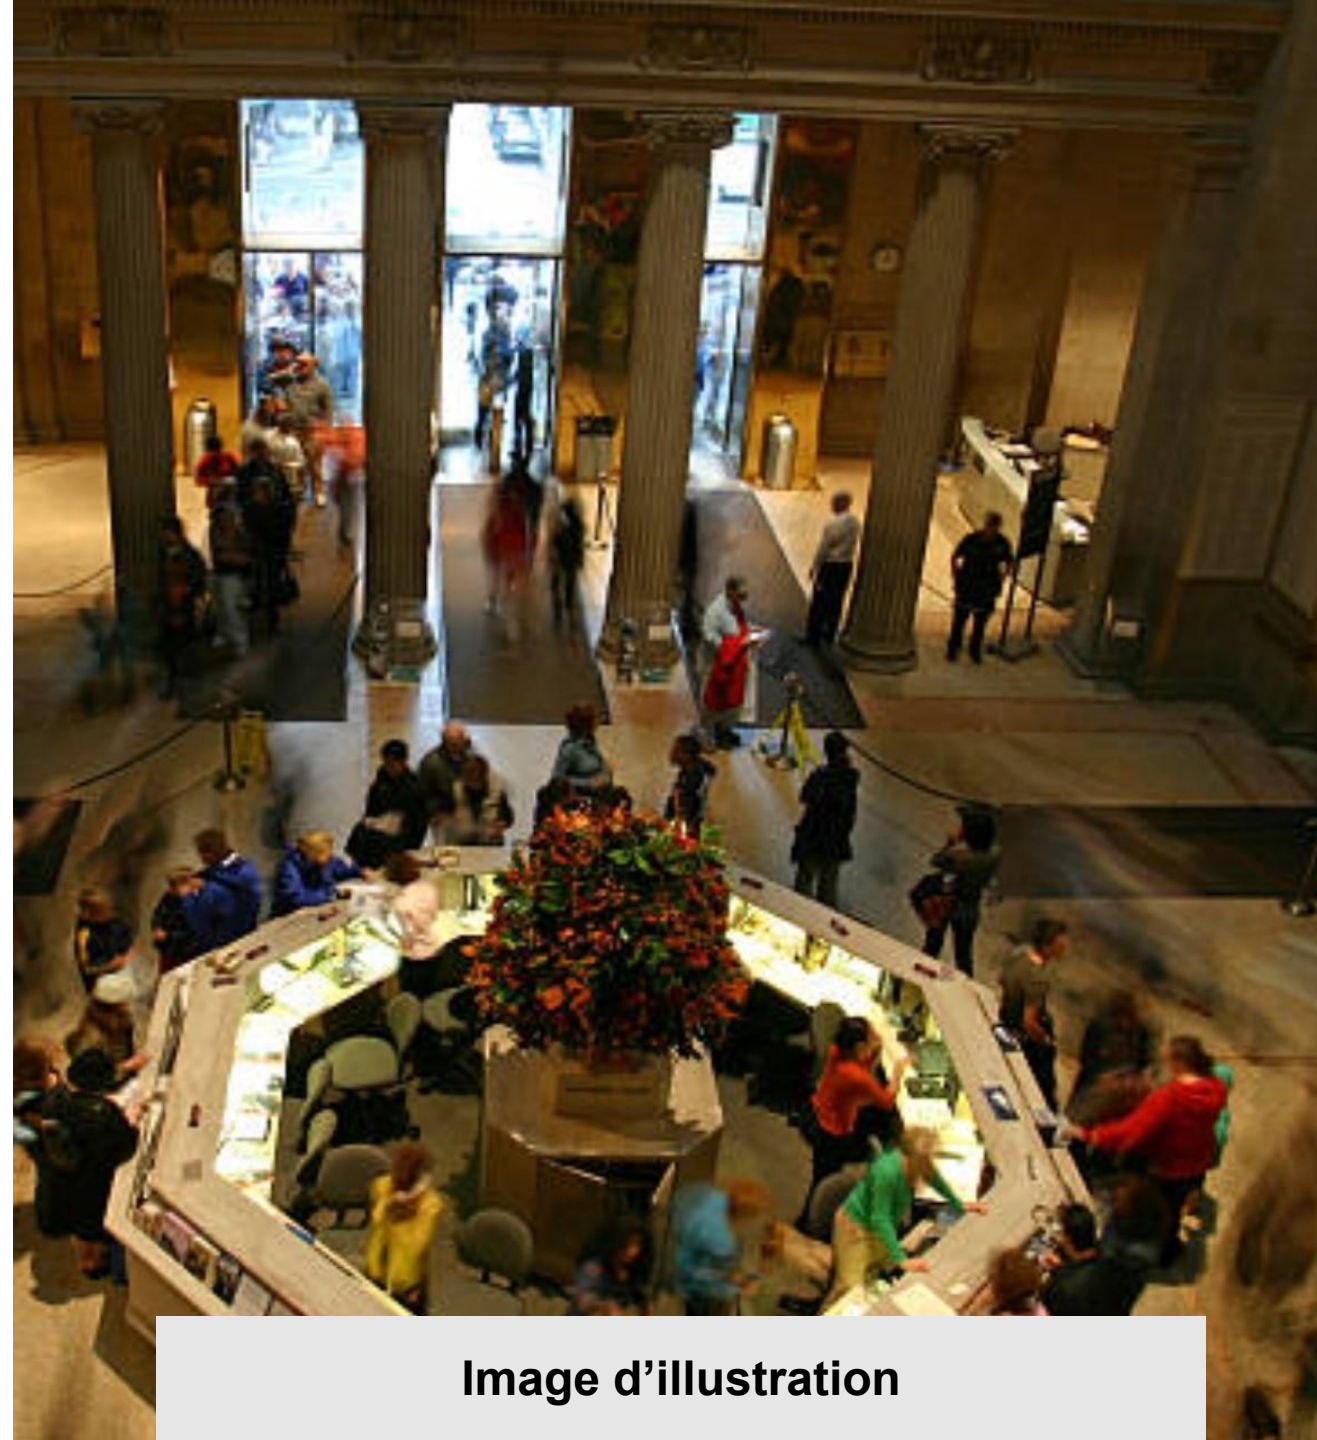


Image d'illustration

Accueil

— Politique Tarifaire

Gratuité sur présentation d'un justificatif : Non

Gratuité pour l'accompagnateur : Non

Gratuité pour les seniors (+ de 65 ans) : Non

Gratuité pour les enfants (- de 12 ans) : Non

Tarif réduit sur présentation d'un justificatif : Oui

Tarif réduit pour l'accompagnateur : Non

Tarif réduit pour les seniors (+ de 65 ans) : Non

Tarif réduit pour les enfants (- de 12 ans) : Oui

Tarif spécifique famille nombreuse (5 personnes et +) : Non

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non

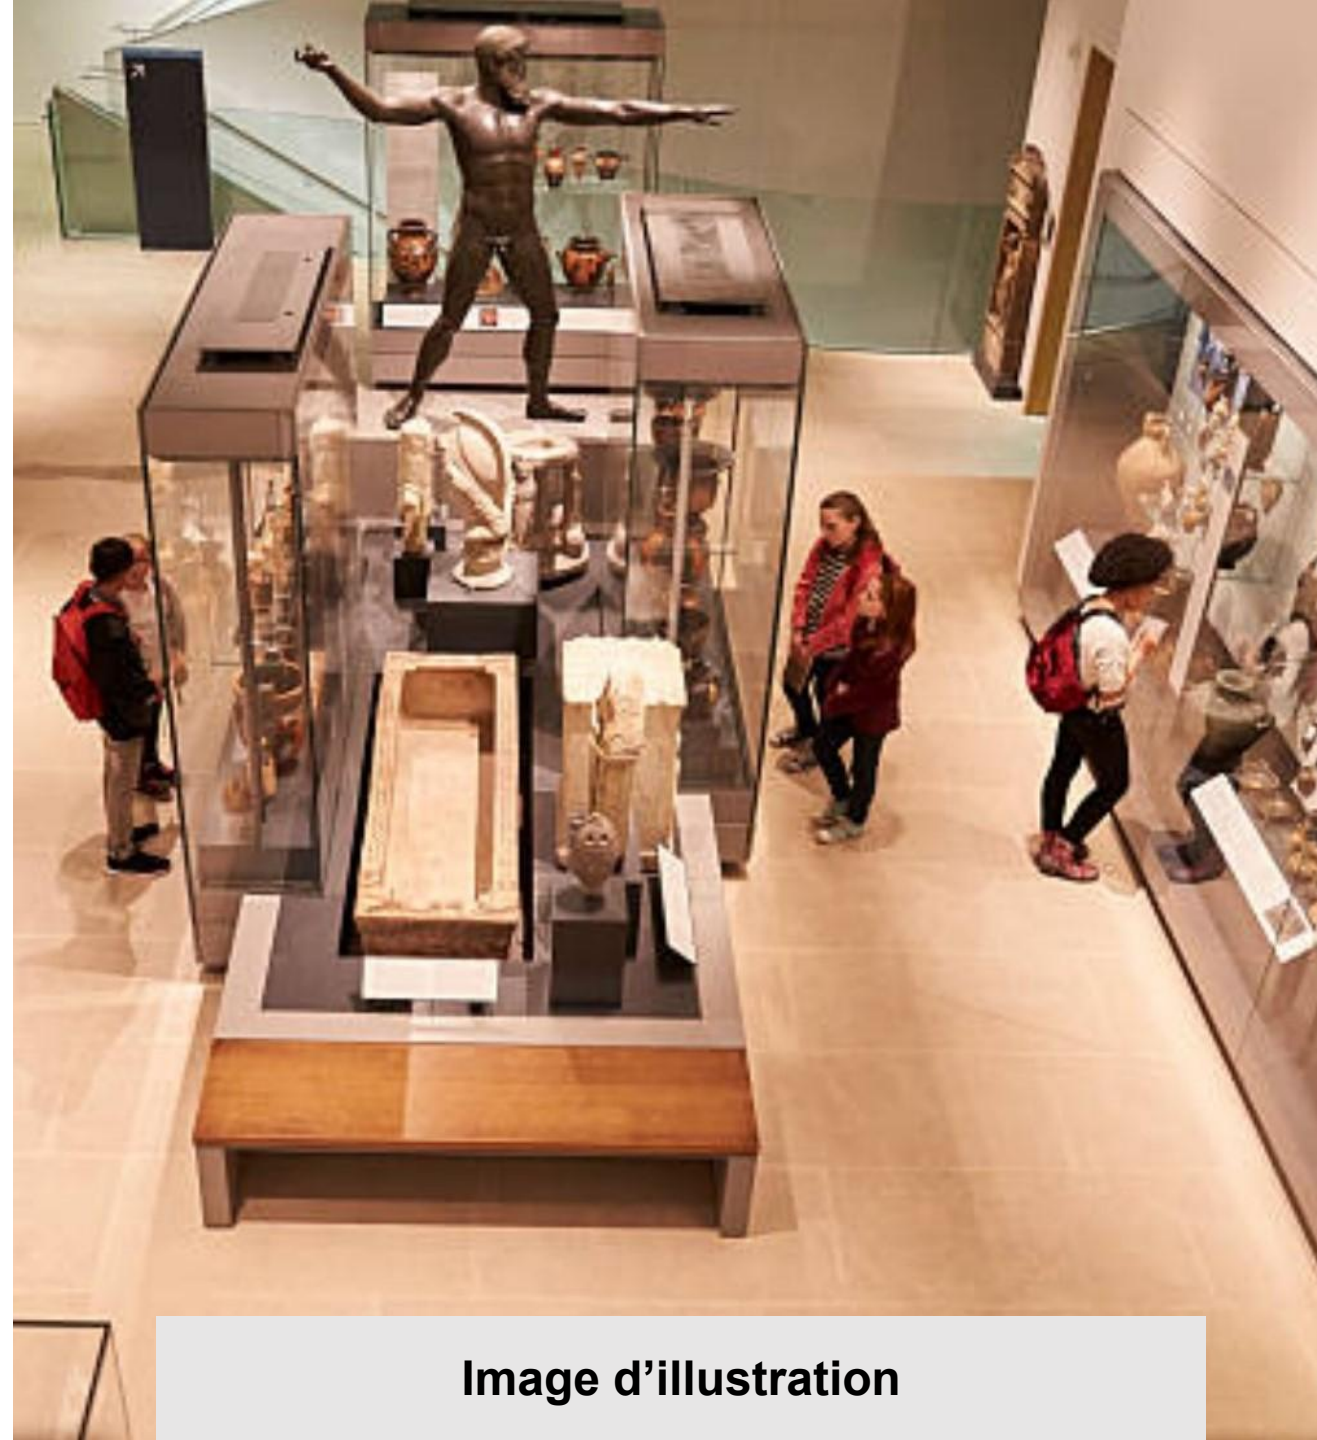


Image d'illustration

Accueil

— Services

Les animaux de compagnie sont acceptés : Non

Les poussettes sont acceptées pour la visite : Oui

Prêt de portes b  b  s : Non

Pr  t de poussettes : Non

Pr  t de fauteuil roulant : Non

Pr  t de si  ges cannes : Non

Pr  t de si  ges pliants : Non

Pr  t de loupes : Non

Zones d'assise    disposition dans toutes les pi  ces visitables : Oui

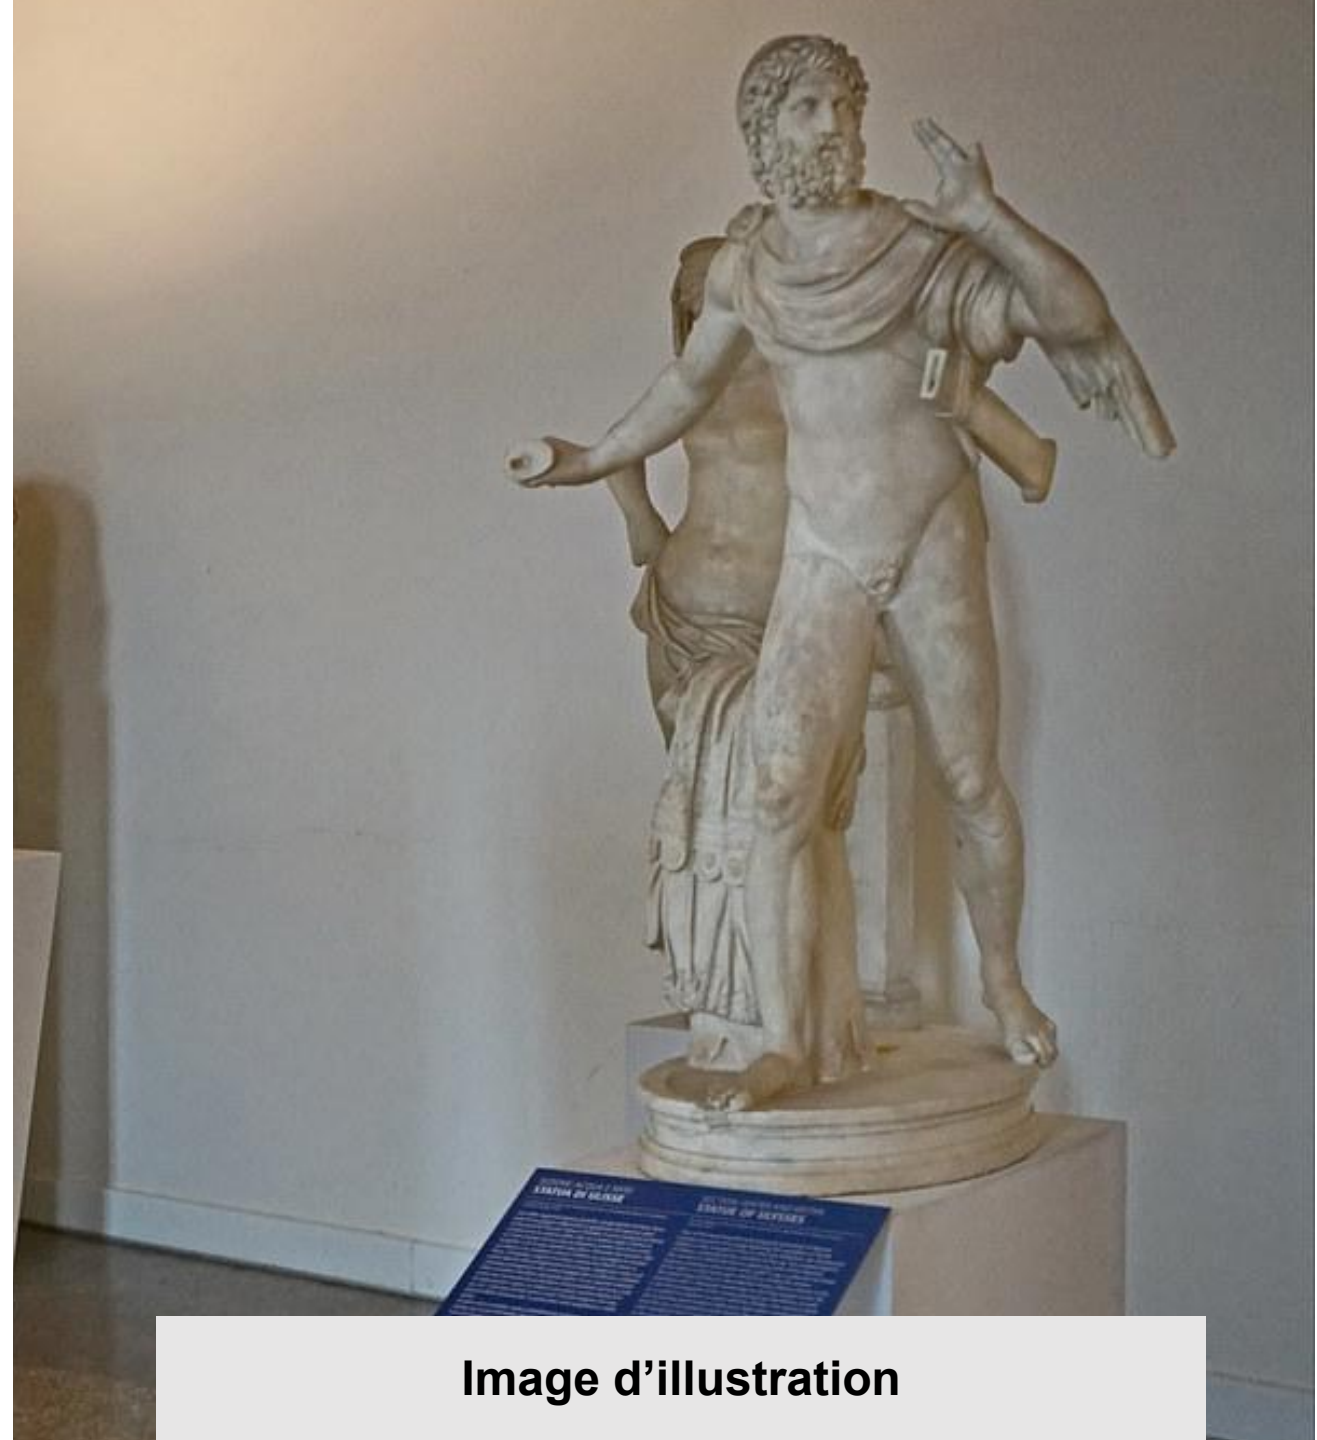


Image d'illustration

La visite

— Aides à la Visite

Aide au suivi du spectacle / de la visite : Oui

Ateliers pédagogiques : Non

Documentation en braille : Non

Documentation en caractères agrandis : Non

Documentation en thermogonflé : Non

Documentation en FALC : Non

Application enfants / famille pour visite : Non

Livrets / jeux de visite pour enfants : Non

Visite guidée : Oui, la visite du musée se fait uniquement par visite guidée.

Audioguide : Non



Image d'illustration

La visite

— Visites Guidées

Durée de la visite guidée : 1h30

Visites guidées munies d'un dispositif avec amplification : Non

Visites guidées munies d'un dispositif avec boucle magnétique : Non

Visites guidées en LSF : Non

Visites guidées en LSI : Non

Visites guidées en Lecture Labiale : Non

Visites guidées spécifiques adaptées au handicap mental : Oui

Visites Tactiles: Oui

Visites guidées en audiodescription : Non

Visites guidées adaptées aux enfants : Oui

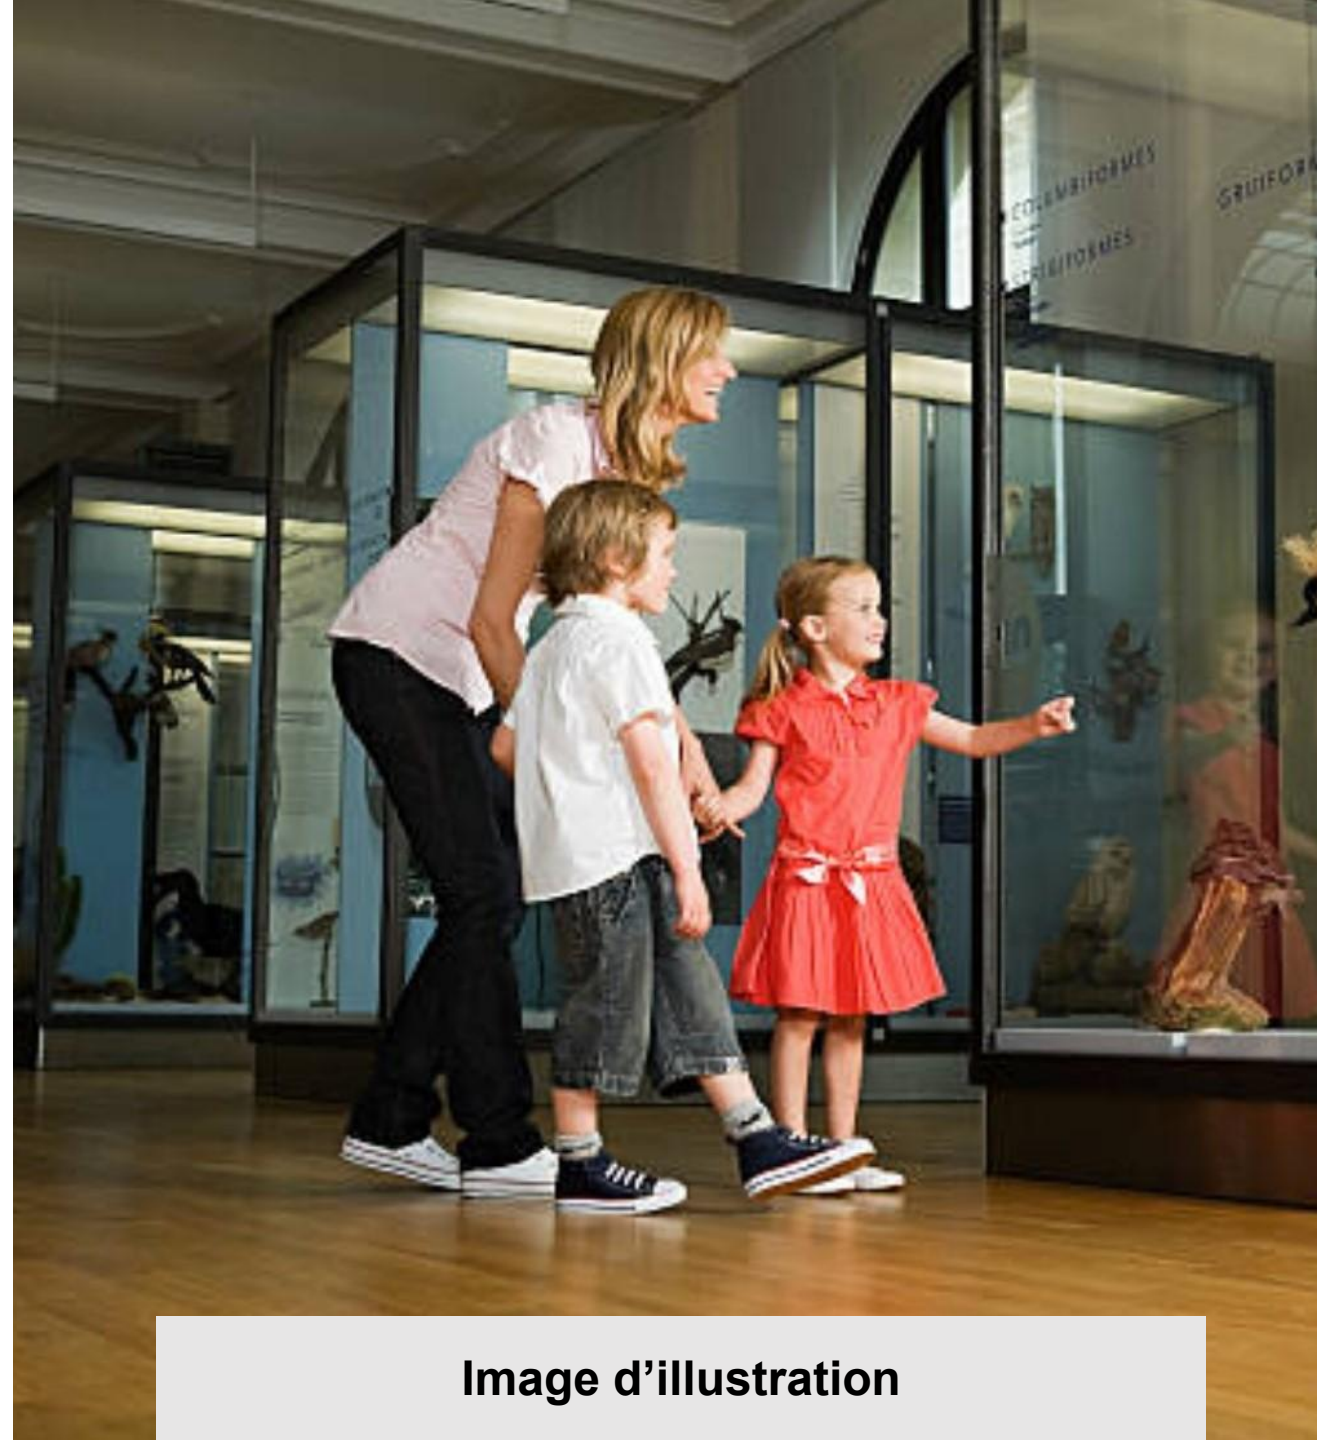


Image d'illustration

La visite

— Les Attractions

Nombre d'attractions pendant la visite : 3

Jeu de course : Adaptable au handicap Moteur sur demande préalable.
Adapté aux déficients visuels accompagnés.

Carrousel : Possible si handicap moteur, mais inadapté aux UFR.

Carrousel de Venise : Possible si handicap moteur, inadapté aux UFR.

Carrousel Vélo : Possible si handicap moteur, mais inadapté aux UFR.

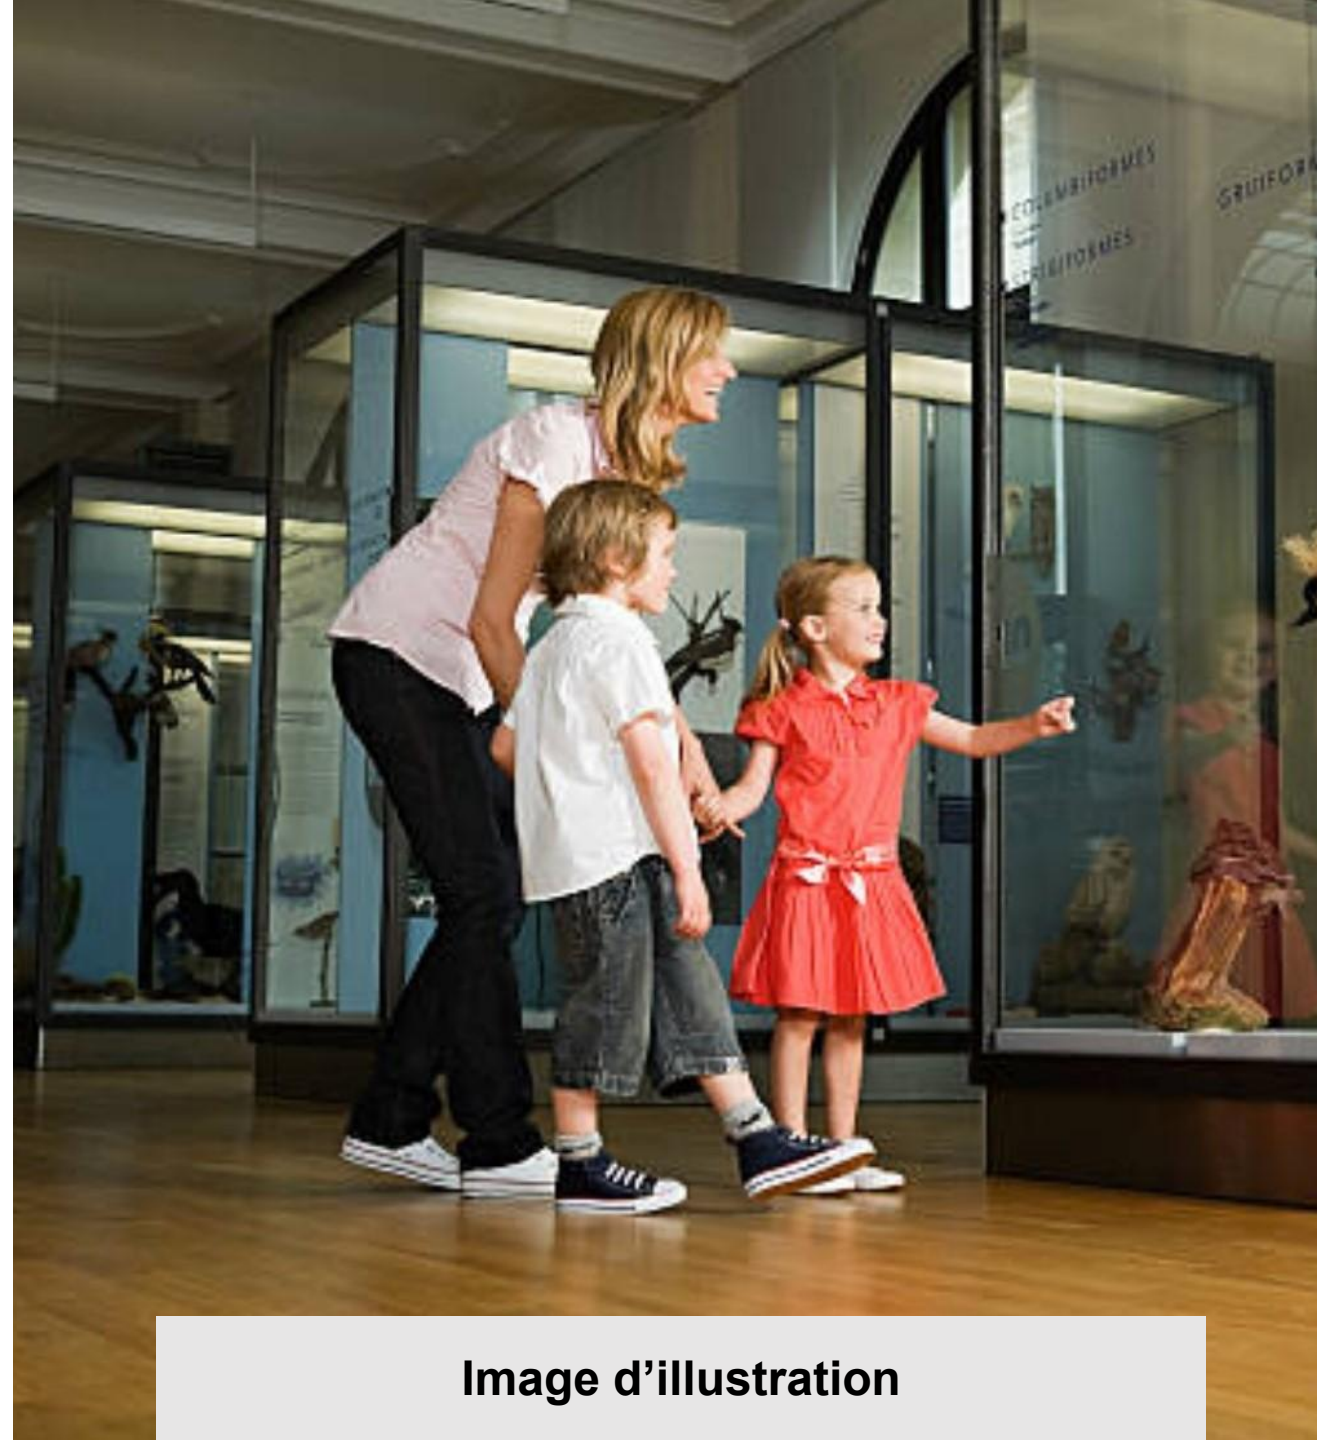


Image d'illustration

Remerciements

Pavillons De Bercy

-

Musée Des Arts
Forains

PÀ**R**i**S**

Office du Tourisme
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.

Mis à jour le 15/10/2020 à 15:06.